


YAPAN:	ERDEM ERDİN	REV: ERDEM ERDİN
PROJE:	KIRKLARELİ OSB İSTİNAT 9	
TARİH:	18.06.2025	DEPREM YÖNETMELİĞİ: TBDY 2018
10HL-1138 Statik (Betonarme+Çelik) İnş.Müh.Erdem Erdin		

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU	1
İST29	1
İST30	9
İST31	17
İST32	25
İST33	33
İST34	41
İST35	49
İST36	57


BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST29

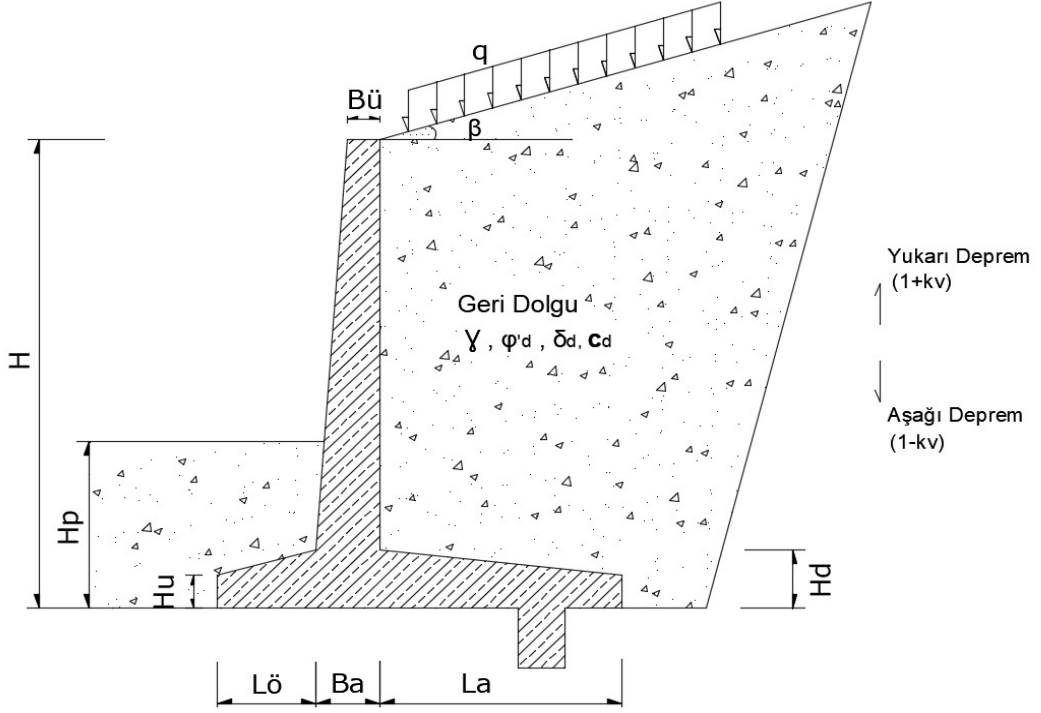


Mevcut Zemin (Z, qt, cu, tanδ, c)

Yapı Bilgileri				
	Sehim	Simge	Değer	Birim
Duvar Bilgileri	Toplam Yükseklik	H	7.00	[m]
	Üst Kol Genişliği	Bu	0.30	[m]
	Alt Kol Genişliği	Ba	0.60	[m]
	Ön Ampatman Uzunluğu	Lo	1.50	[m]
	Arka Ampatman Uzunluğu	La	2.50	[m]
	Ampatman Dip Kalınlığı	Hd	0.40	[m]
Dolgu Bilgileri	Ampatman Uç Kalınlığı	Hu	0.40	[m]
	Dolgu Birim Hacim Ağırlığı	γ	1.90	[t/m³]
	Dolgu Tasarım Kayma Direnci Açısı	φ	0.52	[rad]
	Dolgu Kohezyon Değeri	cd	0	[tf/m²]
	Dolgu Zemin Yatay Açısı	β	0	[rad]
	Dolgu ile Duvar Arası Sürtünme Açısı	δd	0.35	[rad]
Zemin Bilgileri	Zemin Grubu	Z	ZC	
	Zemin Tasarım Dayanımı	qt	25.00	[tf/m²]
	Drenajsiz Kayma Dayanımı	cu	10.00	[tf/m²]
	Zemin Kohezyon Değeri	c	10.00	[tf/m²]
	Zemin ile Duvar Arasındaki Sürtünme Katsayısı	tanδ	10.00	
	Aktif Dolgu Yüksekliği		6.50	[m]
İlave Yük	Pasif Dolgu Yüksekliği	Hp	1.00	[m]
	Çekme Çatlağı Derinliği	Zc	0	[m]
	Sursarj Yüğü	q	1.20	[tf/m]
Deprem Bilgileri	Sds	Sds	0.53	
	Statik Deprem Azaltma Katsayısı	r	1.50	
	Beton Sınıfı	C30	30.00	
Malzeme Bilgileri	Beton Tasarım Basınç Dayanımı	fcd	2039.43	[tf/m²]
	Beton Tasarım Çekme Dayanımı	fctd	130.32	[tf/m²]
	Beton Sınıfı	B420C	420.00	
	Donatı Tasarım Akma Dayanımı	fyd	37241.81	[tf/m²]

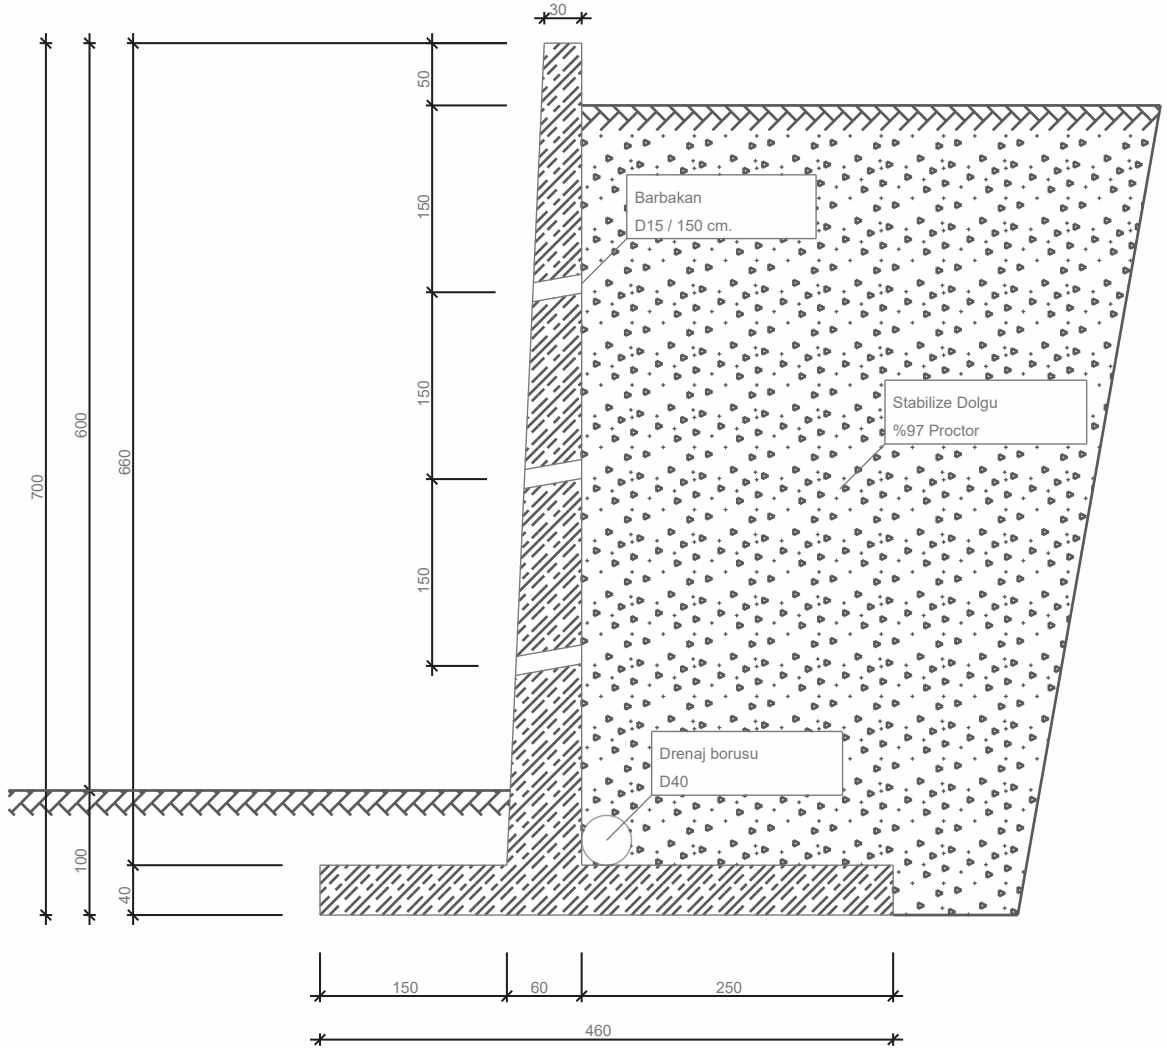BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU
İST29

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST29

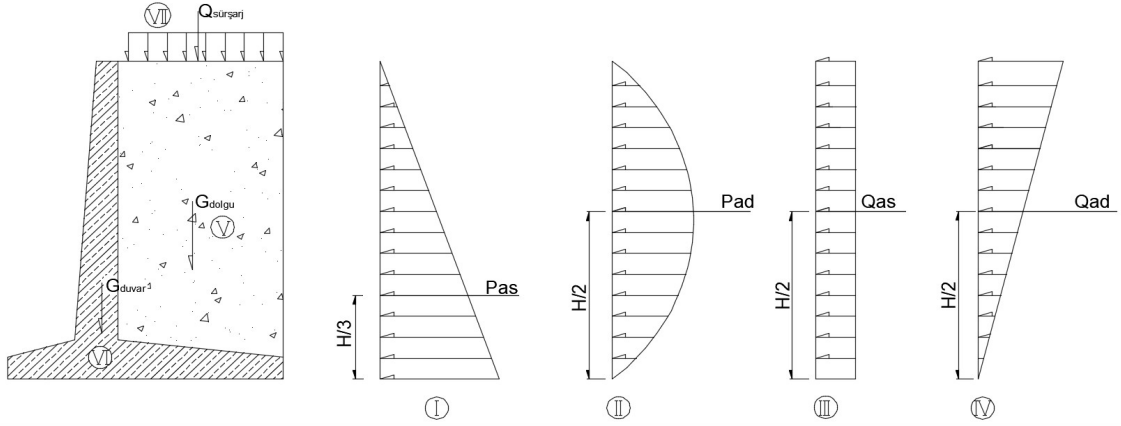

YATAY VE DÜŞEY YÜKLER


	No	Yükün Tanımı	Simge	Kuvvet [tf]	Moment Kolu [m]	Moment [tfm]
Yatay	I	Statik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti	Pas	11.92	2.17	25.83
	II	Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 + kv)	Pad (+)	4.84	3.25	15.73
		Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 - kv)	Pad (-)	3.28	3.25	10.65
	III	Sursarj Yükünden Oluşan Statik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti	Qas	2.32	3.25	7.53
	IV	Sursarj Yükünden Oluşan Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 + kv)	Qad (+)	0.94	3.25	3.06
		Sursarj Yükünden Oluşan Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 - kv)	Qad (-)	0.64	3.25	2.07
Düşey	V	Dolgu Ağırlığından Oluşan Düşey Kuvvet	Gdolu	28.97	3.35	97.07
	VI	Duvar Ağırlığından Oluşan Düşey Kuvvet	Gduvar	12.03	2.03	24.44
	VII	Sursarj Yükünden Oluşan Düşey Kuvvet	Qsursarj	3.00	3.35	10.05

YANAL ZEMİN BASINCI KATSAYILARI

	Sehim	Simge	Değer
Aktif	Statik Aktif Basınç Katsayısı	Kas	0.30
	Dinamik Aktif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kad (+)	0.12
	Dinamik Aktif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kad (-)	0.08
	Toplam Aktif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kat (+)	0.42
	Toplam Aktif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kat (-)	0.38
Pasif	Statik Pasif Basınç Katsayısı	Kps	2.41
	Dinamik Pasif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kpd (+)	0.55
	Dinamik Pasif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kpd (-)	0.13
	Toplam Pasif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kpt (+)	2.96
	Toplam Pasif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kpt (-)	2.54
Deprem	Eşdeğer Yatay Deprem Katsayısı	kh	0.14
	Eşdeğer Düşey Deprem Katsayısı	kv	0.07
	Eşdeğer Deprem Katsayısına Bağlı İvme Açısı (1 + kv)	θ (+)	7.45
	Eşdeğer Deprem Katsayısına Bağlı İvme Açısı (1 - kv)	θ (-)	8.56

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST29

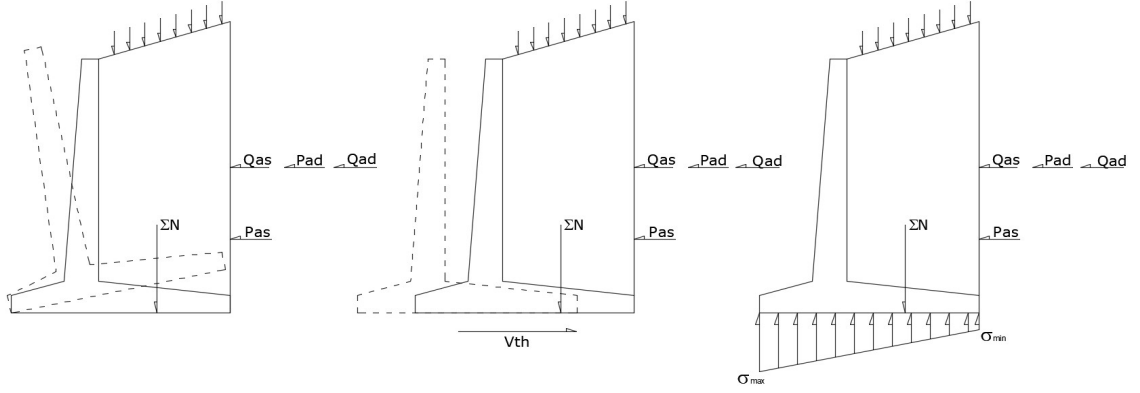

Zemin Gerilmesi Kontrolü

	Düsey Yük [tf]	Toplam Moment [tfm]	σ_{max} [tf/m ²]	σ_{min} [tf/m ²]	$\sigma_{max} < q_t$	σ_{min}	Kontrol
Depresiz (1.4 G + 1.6 Q + 1.6 H)	62.20	10.25	16.43	10.61	$25.00 \geq 16.43$	10.61	✓
Depremli (1 + kv) (G + Q + E)	44.00	21.80	15.75	3.38	$25.00 \geq 15.75$	3.38	✓
Depremli (1 - kv) (G + Q + E)	44.00	15.72	14.02	5.11	$25.00 \geq 14.02$	5.11	✓

Devrilme Güvenliği Kontrolü

	Koruyucu Momentler [tfm]	Devirici Momentler [tfm]	$R_{dev} / E_{dev} \geq \gamma R_{dev}$	Kontrol
Depresiz	121.51	33.36	$3.64 \geq 1.50$	✓
Depremli (1 + kv)	121.51	52.15	$2.33 \geq 1.30$	✓
Depremli (1 - kv)	121.51	46.08	$2.64 \geq 1.30$	✓

*Devrilme momenti kontrollerinde pasif toprak basıncı dikkate alınmamıştır.

Kayma Güvenliği Kontrolü

	Koruyucu Direnç [Rth] [tf]	Pasif İtki [Rpt] [tf]	Koruyucu Kuvvetler [tf]	Kaydırıcı Kuvvetler [tf]	$R_{th} + 0.3R_{pt} \geq V_{th}$	Kontrol
Depresiz	30.67	1.64	31.16	14.24	$31.16 \geq 14.24$	✓
Depremli (1 + kv)	41.82	2.01	42.42	20.02	$42.42 \geq 20.02$	✓
Depremli (1 - kv)	41.82	1.72	42.33	18.15	$42.33 \geq 18.15$	✓

*Kayma kontrollerinde pasif toprak basıncı güvenlik faktörü ile dikkate alınmıştır.

Toplan Göçme Kontrolü


	Toplam Koruyucu Kuvvetler [tf]	Toplam Kaydırıcı Kuvvetler [tf]	$\Sigma F_{kor} / \Sigma F_{kay} \geq \gamma R_k$	Kontrol
Depresiz	179.93	37.17	$4.84 \geq 1.10$	✓
Depremli (1 + kv)	182.99	45.71	$4.00 \geq 1.10$	✓
Depremli (1 - kv)	176.88	41.80	$4.23 \geq 1.10$	✓

Kesme Güvenliği Kontrolü

	Tesir Yeri	Vcr [tf]	Vc [tf]	Vd [tf]	$V_c > V_d$	Kontrol
Depresiz	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	20.28	$36.26 > 20.28$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	21.12	$22.70 > 21.12$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	20.76	$22.70 > 20.76$	✓
Depremli (1 + kv)	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	16.49	$36.26 > 16.49$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	17.30	$22.70 > 17.30$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	15.59	$22.70 > 15.59$	✓
Depremli (1 - kv)	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	15.26	$36.26 > 15.26$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	16.14	$22.70 > 16.14$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	14.28	$22.70 > 14.28$	✓

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST29

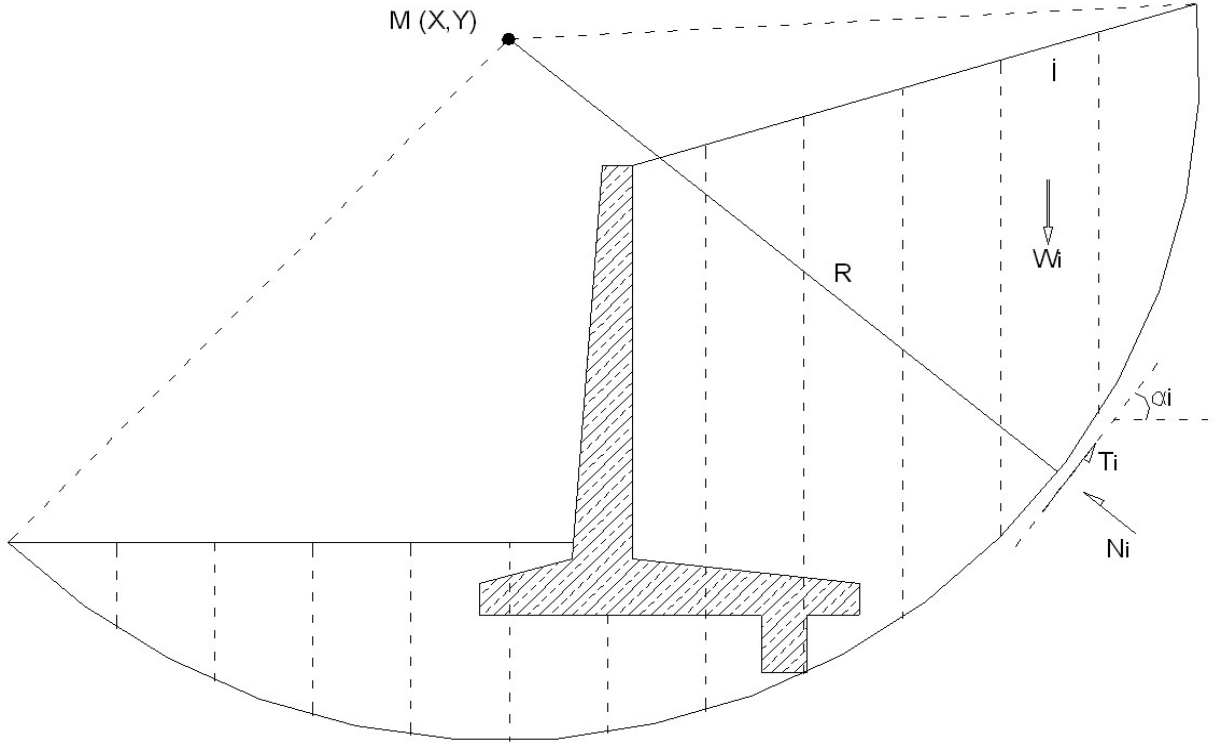

Toptan Göçme Hesap Sonuçları - Depremsiz

Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_α	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	15.73	-0.34
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	14.63	-0.69
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	13.74	-0.69
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	13.03	-0.50
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	12.39	-0.15
6	1.01	15.72	0.08	1.04	18.48	1.21
7	1.01	14.80	0.20	1.08	17.03	2.94
8	1.01	14.27	0.33	1.12	15.98	4.57
9	1.01	13.23	0.46	1.13	14.80	5.84
10	1.01	12.09	0.60	1.12	13.67	6.81
11	1.01	10.52	0.75	1.09	12.35	7.21
12	1.01	8.29	0.94	1.01	10.61	6.69
13	1.01	4.60	1.19	0.86	7.47	4.27

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU
İST29**Toptan Göçme Hesap Sonuçları - Depremlı (1 + kv)**


Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_{α}	Düşey Uzaklık (Hc) [m]	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	0.17	15.77	-0.31
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	0.44	14.71	-0.58
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	0.63	13.83	-0.51
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	0.75	13.13	-0.24
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	0.80	12.50	0.17
6	1.01	15.72	0.08	1.04	0.29	18.94	2.86
7	1.01	14.80	0.20	1.08	3.48	17.44	3.97
8	1.01	14.27	0.33	1.12	3.34	16.37	5.63
9	1.01	13.23	0.46	1.13	3.13	15.16	6.88
10	1.01	12.09	0.60	1.12	2.84	14.00	7.78
11	1.01	10.52	0.75	1.09	2.43	12.65	8.07
12	1.01	8.29	0.94	1.01	1.86	10.86	7.36
13	1.01	4.60	1.19	0.86	0.94	7.63	4.62

Toptan Göçme Hesap Sonuçları - Depremlı (1 - kv)

Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_{α}	Düşey Uzaklık (Hc) [m]	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	0.17	15.70	-0.27
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	0.44	14.56	-0.50
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	0.63	13.65	-0.43
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	0.75	12.93	-0.19
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	0.80	12.29	0.18
6	1.01	15.72	0.08	1.04	0.29	18.02	2.74
7	1.01	14.80	0.20	1.08	3.48	16.61	3.66
8	1.01	14.27	0.33	1.12	3.34	15.59	5.15
9	1.01	13.23	0.46	1.13	3.13	14.45	6.26
10	1.01	12.09	0.60	1.12	2.84	13.34	7.07
11	1.01	10.52	0.75	1.09	2.43	12.06	7.31
12	1.01	8.29	0.94	1.01	1.86	10.37	6.66
13	1.01	4.60	1.19	0.86	0.94	7.31	4.17

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST29

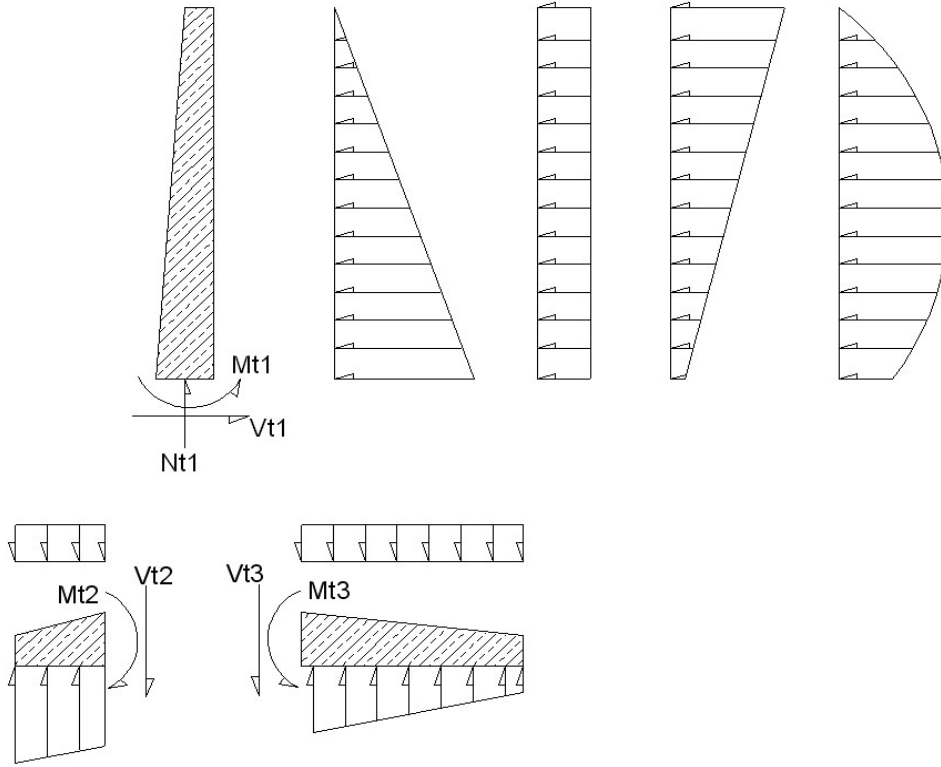


Konsol İstinat Duvarı İç Tesirler Tablosu

	Durum	Etki	Birim	Gövde Kesiti 1-1	Ön Ampatman Kesiti 2-2	Arka Ampatman Kesiti 3-3
Etkiler	Depremsiz	Vs	[tf]	12.67	13.71	11.53
		Ms	[tfm]	27.98	10.39	14.90
	Yalnız Depremlili (1 + kv)	Vd	[tf]	5.73	5.39	6.08
		Md	[tfm]	16.66	4.69	10.62
	Yalnız Depremlili (1 - kv)	Vd	[tf]	3.87	3.64	4.12
		Md	[tfm]	11.28	3.17	7.19
Tasarım Kombinasyonlar	Depremsiz	Vt	[tf]	20.28	21.12	20.76
	(1.4G + 1.6Q + 1.6H)	Mt	[tfm]	44.77	16.20	28.58
	Depremlili (1 + kv)	$Vt = Vs + (Vd / r)$	[tf]	16.49	17.30	15.59
	(G + Q + E)	$Mt = Ms + (Md / r)$	[tfm]	39.09	13.51	21.98
	Depremlili (1 - kv)	$Vt = Vs + (Vd / r)$	[tf]	15.26	16.14	14.28
	(G + Q + E)	$Mt = Ms + (Md / r)$	[tfm]	35.50	12.50	19.69

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU


İST29

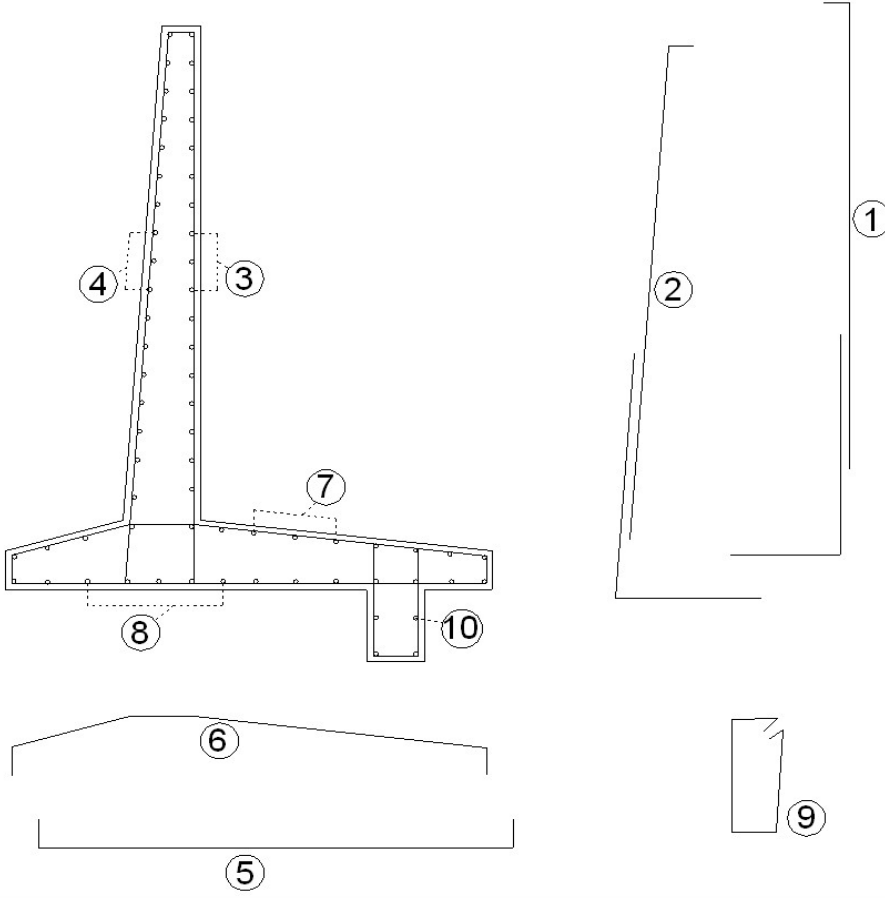

No		Donatı Yeri	Moment [tfm]	b [m]	d [m]	As [cm ²]	MevAs [cm ²]		Donatı
1	Konsol	Konsol Arka Boyuna	44.77	1.00	0.53	23.64	24.17	✓	Ø20/13
2		Konsol Ön Boyuna	-	1.00	0.53	8.02	8.10	✓	Ø14/19
3		Konsol Arka Dağıtma	-	-	-	5.35	6.70	✓	Ø16/30
4		Konsol Ön Dağıtma	-	-	-	8.02	8.04	✓	Ø16/25
5	Taban Plağı	Taban Plağı Alt	16.20	1.00	0.34	13.60	15.71	✓	Ø20/20
6		Taban Plağı Üst	28.58	1.00	0.34	25.00	25.45	✓	Ø18/10
7		Taban Plağı Üst Dağıtma	-	1.00	0.34	5.00	6.70	✓	Ø16/30
8		Taban Plağı Alt Dağıtma	-	1.00	0.34	3.35	6.70	✓	Ø16/30
9	Taban Dışı	Taban Dışı Etriyesi	-	-	-	-	-	-	-
10		Taban Dışı Dağıtma	-	-	-	-	-	-	-


BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST30

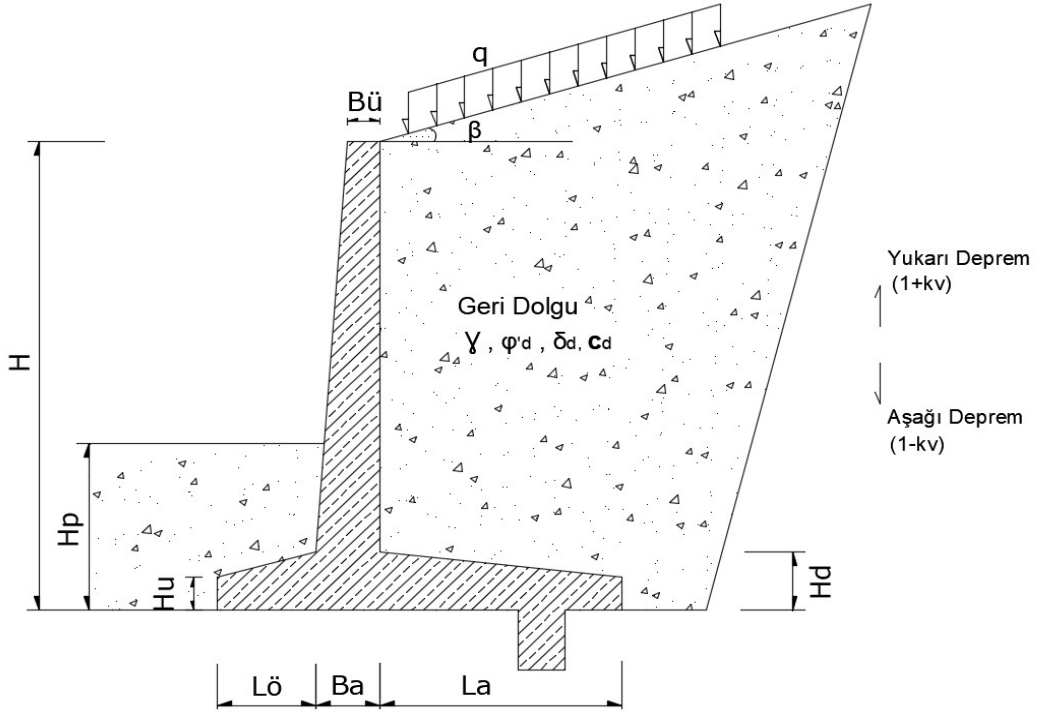


Mevcut Zemin (Z , q_t , c_u , $\tan \delta$, c)

Yapı Bilgileri				
	Sehim	Simge	Değer	Birim
Duvar Bilgileri	Toplam Yükseklik	H	7.00	[m]
	Üst Kol Genişliği	Bu	0.30	[m]
	Alt Kol Genişliği	Ba	0.60	[m]
	Ön Ampatman Uzunluğu	Lo	1.50	[m]
	Arka Ampatman Uzunluğu	La	2.50	[m]
	Ampatman Dip Kalınlığı	Hd	0.40	[m]
	Ampatman Uç Kalınlığı	Hu	0.40	[m]
Dolgu Bilgileri	Dolgu Birim Hacim Ağırlığı	γ	1.90	[t/m ³]
	Dolgu Tasarım Kayma Direnci Açısı	ϕ	0.52	[rad]
	Dolgu Kohezyon Değeri	cd	0	[tf/m ²]
	Dolgu Zemin Yatay Açısı	β	0	[rad]
	Dolgu ile Duvar Arası Sürtünme Açısı	δ_d	0.35	[rad]
Zemin Bilgileri	Zemin Grubu	Z	ZC	
	Zemin Tasarım Dayanımı	q_t	25.00	[tf/m ²]
	Drenajsız Kayma Dayanımı	c_u	10.00	[tf/m ²]
	Zemin Kohezyon Değeri	c	10.00	[tf/m ²]
	Zemin ile Duvar Arasındaki Sürtünme Katsayısı	$\tan \delta$	10.00	
	Aktif Dolgu Yüksekliği		6.50	[m]
	Pasif Dolgu Yüksekliği	Hp	1.00	[m]
	Çekme Çatlağı Derinliği	Zc	0	[m]
İlave Yük	Sursarj Yüğü	q	1.20	[tf/m]
Deprem Bilgileri	Sds	Sds	0.53	
	Statik Deprem Azaltma Katsayısı	r	1.50	
Malzeme Bilgileri	Beton Sınıfı	C30	30.00	
	Beton Tasarım Basing Dayanımı	fcd	2039.43	[tf/m ²]
	Beton Tasarım Çekme Dayanımı	fctd	130.32	[tf/m ²]
	Beton Sınıfı	B420C	420.00	
	Donatı Tasarım Akma Dayanımı	fyd	37241.81	[tf/m ²]

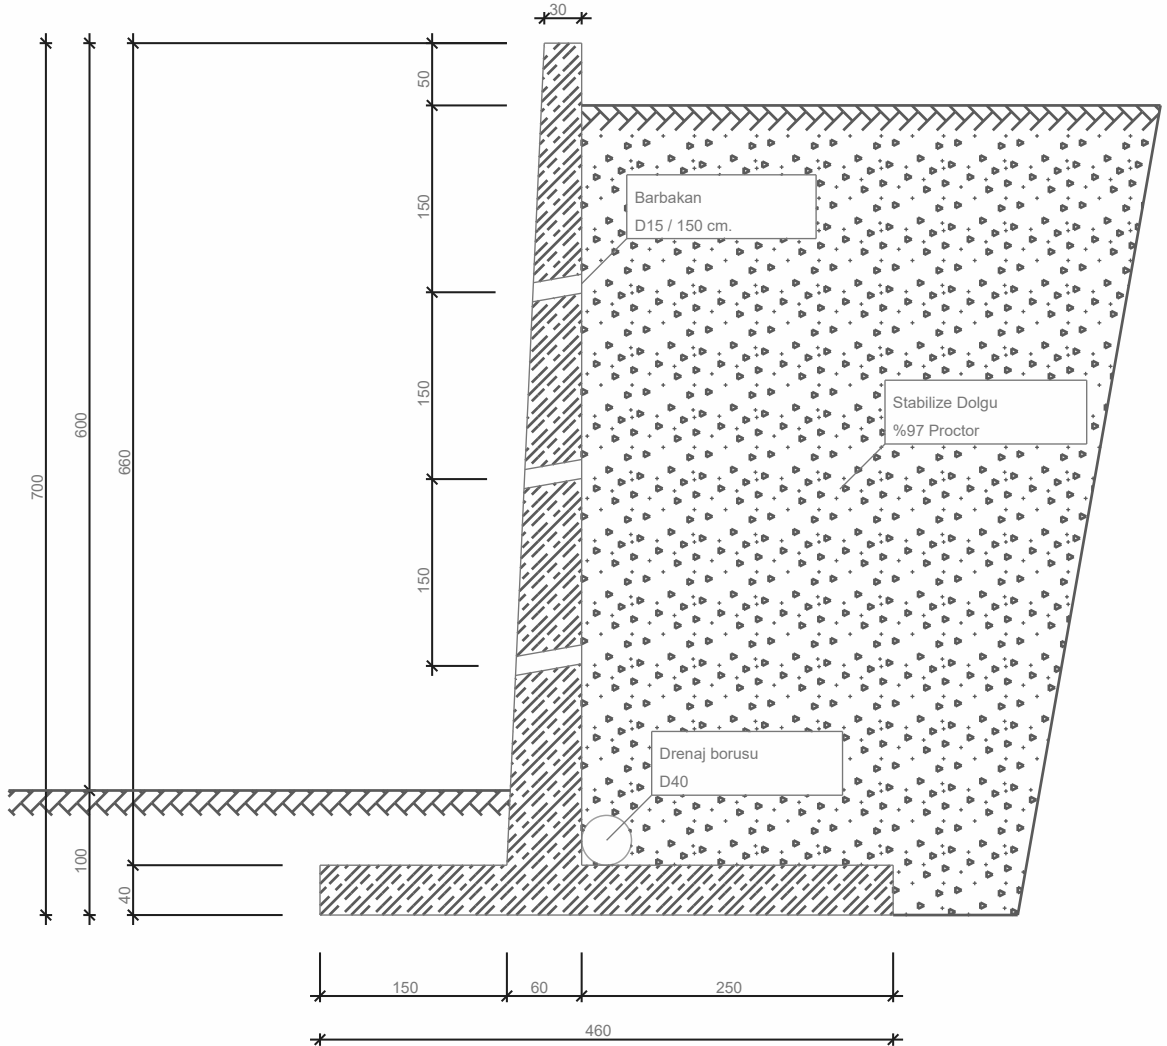BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU
İST30

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST30

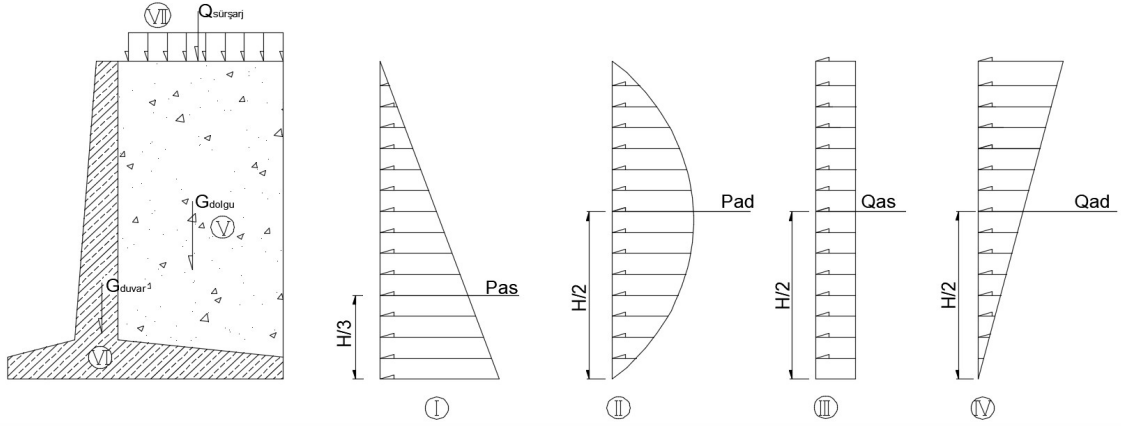

YATAY VE DÜŞEY YÜKLER


	No	Yükün Tanımı	Simge	Kuvvet [tf]	Moment Kolu [m]	Moment [tfm]
Yatay	I	Statik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti	Pas	11.92	2.17	25.83
	II	Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 + kv)	Pad (+)	4.84	3.25	15.73
		Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 - kv)	Pad (-)	3.28	3.25	10.65
	III	Sursarj Yükünden Oluşan Statik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti	Qas	2.32	3.25	7.53
	IV	Sursarj Yükünden Oluşan Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 + kv)	Qad (+)	0.94	3.25	3.06
		Sursarj Yükünden Oluşan Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 - kv)	Qad (-)	0.64	3.25	2.07
Düşey	V	Dolgu Ağırlığından Oluşan Düşey Kuvvet	Gdolgu	28.97	3.35	97.07
	VI	Duvar Ağırlığından Oluşan Düşey Kuvvet	Gduvar	12.03	2.03	24.44
	VII	Sursarj Yükünden Oluşan Düşey Kuvvet	Qsursarj	3.00	3.35	10.05

YANAL ZEMİN BASINCI KATSAYILARI

	Sehim	Simge	Değer
Aktif	Statik Aktif Basınç Katsayısı	Kas	0.30
	Dinamik Aktif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kad (+)	0.12
	Dinamik Aktif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kad (-)	0.08
	Toplam Aktif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kat (+)	0.42
	Toplam Aktif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kat (-)	0.38
Pasif	Statik Pasif Basınç Katsayısı	Kps	2.41
	Dinamik Pasif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kpd (+)	0.55
	Dinamik Pasif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kpd (-)	0.13
	Toplam Pasif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kpt (+)	2.96
	Toplam Pasif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kpt (-)	2.54
Deprem	Eşdeğer Yatay Deprem Katsayısı	kh	0.14
	Eşdeğer Düşey Deprem Katsayısı	kv	0.07
	Eşdeğer Deprem Katsayısına Bağlı İvme Açısı (1 + kv)	θ (+)	7.45
	Eşdeğer Deprem Katsayısına Bağlı İvme Açısı (1 - kv)	θ (-)	8.56

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST30

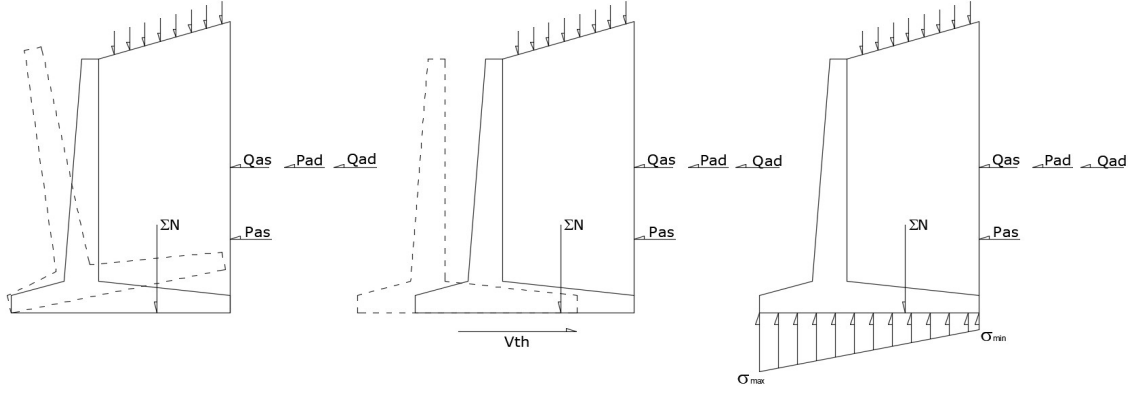

Zemin Gerilmesi Kontrolü

	Düşey Yük [tf]	Toplam Moment [tfm]	σ_{max} [tf/m ²]	σ_{min} [tf/m ²]	$\sigma_{max} < q_t$	σ_{min}	Kontrol
Depresiz (1.4 G + 1.6 Q + 1.6 H)	62.20	10.25	16.43	10.61	$25.00 \geq 16.43$	10.61	✓
Depremli (1 + kv) (G + Q + E)	44.00	21.80	15.75	3.38	$25.00 \geq 15.75$	3.38	✓
Depremli (1 - kv) (G + Q + E)	44.00	15.72	14.02	5.11	$25.00 \geq 14.02$	5.11	✓

Devrilme Güvenliği Kontrolü

	Koruyucu Momentler [tfm]	Devirici Momentler [tfm]	$R_{dev} / E_{dev} \geq \gamma R_{dev}$	Kontrol
Depresiz	121.51	33.36	$3.64 \geq 1.50$	✓
Depremli (1 + kv)	121.51	52.15	$2.33 \geq 1.30$	✓
Depremli (1 - kv)	121.51	46.08	$2.64 \geq 1.30$	✓

*Devrilme momenti kontrollerinde pasif toprak basıncı dikkate alınmamıştır.

Kayma Güvenliği Kontrolü

	Koruyucu Direnç [Rth] [tf]	Pasif İtki [Rpt] [tf]	Koruyucu Kuvvetler [tf]	Kaydırıcı Kuvvetler [tf]	$R_{th} + 0.3R_{pt} \geq V_{th}$	Kontrol
Depresiz	30.67	1.64	31.16	14.24	$31.16 \geq 14.24$	✓
Depremli (1 + kv)	41.82	2.01	42.42	20.02	$42.42 \geq 20.02$	✓
Depremli (1 - kv)	41.82	1.72	42.33	18.15	$42.33 \geq 18.15$	✓

*Kayma kontrollerinde pasif toprak basıncı güvenlik faktörü ile dikkate alınmıştır.


Toplan Göçme Kontrolü

	Toplam Koruyucu Kuvvetler [tf]	Toplam Kaydırıcı Kuvvetler [tf]	$\Sigma F_{kor} / \Sigma F_{kay} \geq \gamma R_k$	Kontrol
Depresiz	179.93	37.17	$4.84 \geq 1.10$	✓
Depremli (1 + kv)	182.99	45.71	$4.00 \geq 1.10$	✓
Depremli (1 - kv)	176.88	41.80	$4.23 \geq 1.10$	✓

Kesme Güvenliği Kontrolü

	Tesir Yeri	Vcr [tf]	Vc [tf]	Vd [tf]	$V_c > V_d$	Kontrol
Depresiz	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	20.28	$36.26 > 20.28$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	21.12	$22.70 > 21.12$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	20.76	$22.70 > 20.76$	✓
Depremli (1 + kv)	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	16.49	$36.26 > 16.49$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	17.30	$22.70 > 17.30$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	15.59	$22.70 > 15.59$	✓
Depremli (1 - kv)	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	15.26	$36.26 > 15.26$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	16.14	$22.70 > 16.14$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	14.28	$22.70 > 14.28$	✓

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU
İST30

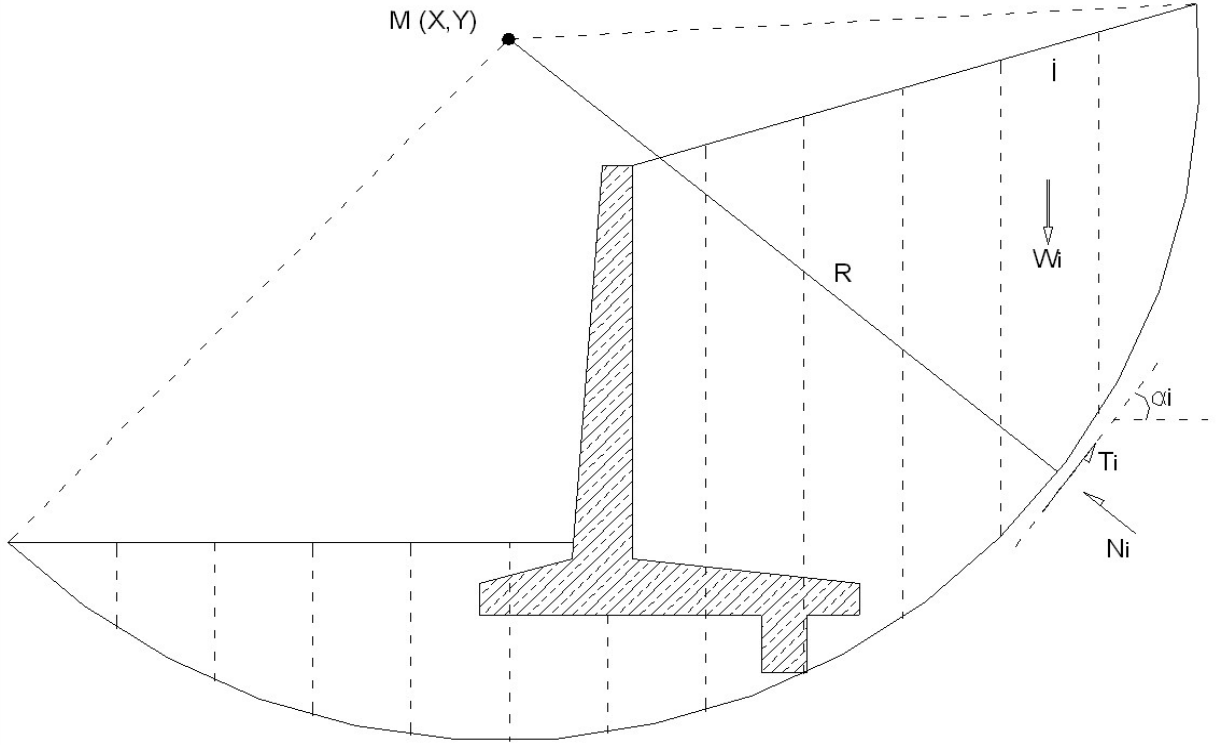

Toptan Göçme Hesap Sonuçları - Depremsiz

Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_α	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	15.73	-0.34
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	14.63	-0.69
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	13.74	-0.69
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	13.03	-0.50
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	12.39	-0.15
6	1.01	15.72	0.08	1.04	18.48	1.21
7	1.01	14.80	0.20	1.08	17.03	2.94
8	1.01	14.27	0.33	1.12	15.98	4.57
9	1.01	13.23	0.46	1.13	14.80	5.84
10	1.01	12.09	0.60	1.12	13.67	6.81
11	1.01	10.52	0.75	1.09	12.35	7.21
12	1.01	8.29	0.94	1.01	10.61	6.69
13	1.01	4.60	1.19	0.86	7.47	4.27

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU
İST30**Toptan Göçme Hesap Sonuçları - Depremlı (1 + kv)**


Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_{α}	Düşey Uzaklık (Hc) [m]	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	0.17	15.77	-0.31
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	0.44	14.71	-0.58
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	0.63	13.83	-0.51
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	0.75	13.13	-0.24
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	0.80	12.50	0.17
6	1.01	15.72	0.08	1.04	0.29	18.94	2.86
7	1.01	14.80	0.20	1.08	3.48	17.44	3.97
8	1.01	14.27	0.33	1.12	3.34	16.37	5.63
9	1.01	13.23	0.46	1.13	3.13	15.16	6.88
10	1.01	12.09	0.60	1.12	2.84	14.00	7.78
11	1.01	10.52	0.75	1.09	2.43	12.65	8.07
12	1.01	8.29	0.94	1.01	1.86	10.86	7.36
13	1.01	4.60	1.19	0.86	0.94	7.63	4.62

Toptan Göçme Hesap Sonuçları - Depremlı (1 - kv)

Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_{α}	Düşey Uzaklık (Hc) [m]	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	0.17	15.70	-0.27
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	0.44	14.56	-0.50
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	0.63	13.65	-0.43
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	0.75	12.93	-0.19
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	0.80	12.29	0.18
6	1.01	15.72	0.08	1.04	0.29	18.02	2.74
7	1.01	14.80	0.20	1.08	3.48	16.61	3.66
8	1.01	14.27	0.33	1.12	3.34	15.59	5.15
9	1.01	13.23	0.46	1.13	3.13	14.45	6.26
10	1.01	12.09	0.60	1.12	2.84	13.34	7.07
11	1.01	10.52	0.75	1.09	2.43	12.06	7.31
12	1.01	8.29	0.94	1.01	1.86	10.37	6.66
13	1.01	4.60	1.19	0.86	0.94	7.31	4.17

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST30

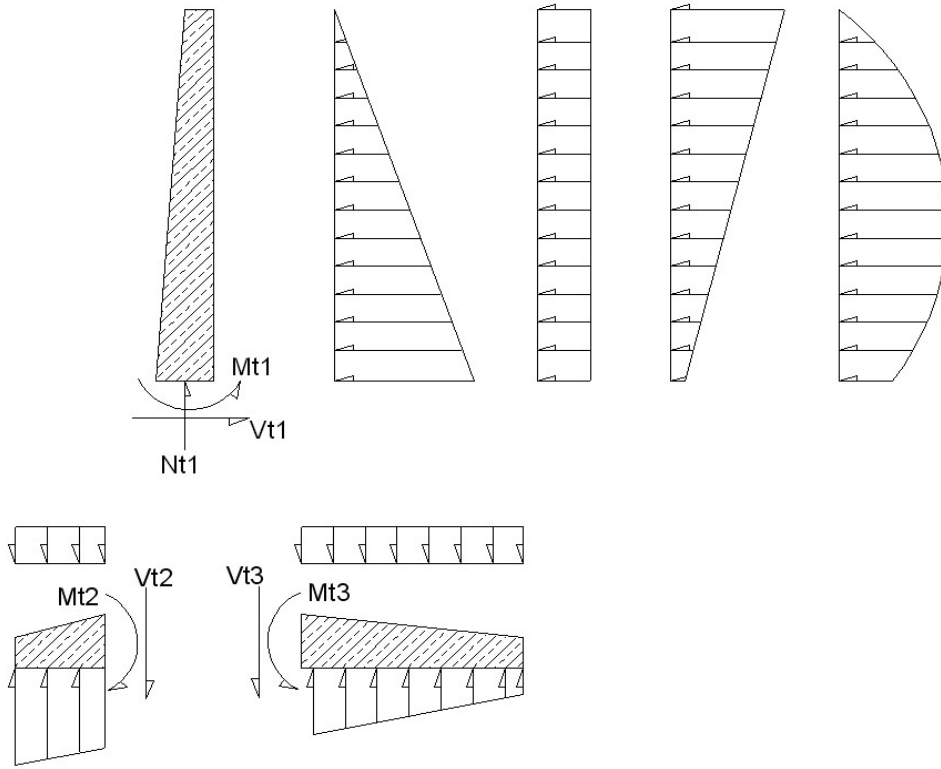


Konsol İstinat Duvarı İç Tesirler Tablosu

	Durum	Etki	Birim	Gövde Kesiti 1-1	Ön Ampatman Kesiti 2-2	Arka Ampatman Kesiti 3-3
Etkiler	Depremsiz	Vs	[tf]	12.67	13.71	11.53
		Ms	[tfm]	27.98	10.39	14.90
	Yalnız Depremlili (1 + kv)	Vd	[tf]	5.73	5.39	6.08
		Md	[tfm]	16.66	4.69	10.62
	Yalnız Depremlili (1 - kv)	Vd	[tf]	3.87	3.64	4.12
		Md	[tfm]	11.28	3.17	7.19
Tasarım Kombinasyonlar	Depremsiz	Vt	[tf]	20.28	21.12	20.76
	(1.4G + 1.6Q + 1.6H)	Mt	[tfm]	44.77	16.20	28.58
	Depremlili (1 + kv)	$Vt = Vs + (Vd / r)$	[tf]	16.49	17.30	15.59
	(G + Q + E)	$Mt = Ms + (Md / r)$	[tfm]	39.09	13.51	21.98
	Depremlili (1 - kv)	$Vt = Vs + (Vd / r)$	[tf]	15.26	16.14	14.28
	(G + Q + E)	$Mt = Ms + (Md / r)$	[tfm]	35.50	12.50	19.69

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU


İST30

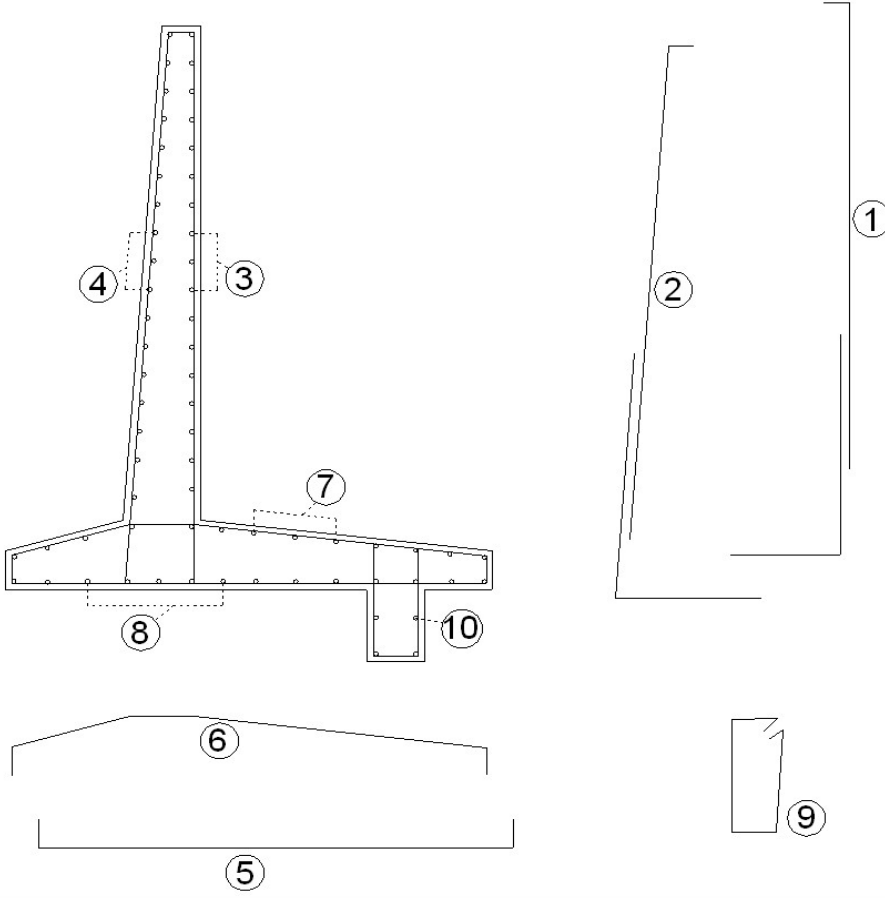

No		Donatı Yeri	Moment [tfm]	b [m]	d [m]	As [cm ²]	MevAs [cm ²]		Donatı
1	Konsol	Konsol Arka Boyuna	44.77	1.00	0.53	23.64	24.17	✓	Ø20/13
2		Konsol Ön Boyuna	-	1.00	0.53	8.02	8.10	✓	Ø14/19
3		Konsol Arka Dağıtma	-	-	-	5.35	6.70	✓	Ø16/30
4		Konsol Ön Dağıtma	-	-	-	8.02	8.04	✓	Ø16/25
5	Taban Plağı	Taban Plağı Alt	16.20	1.00	0.34	13.60	15.71	✓	Ø20/20
6		Taban Plağı Üst	28.58	1.00	0.34	25.00	25.45	✓	Ø18/10
7		Taban Plağı Üst Dağıtma	-	1.00	0.34	5.00	6.70	✓	Ø16/30
8		Taban Plağı Alt Dağıtma	-	1.00	0.34	3.35	6.70	✓	Ø16/30
9	Taban Dışı	Taban Dışı Etriyesi	-	-	-	-	-	-	-
10		Taban Dışı Dağıtma	-	-	-	-	-	-	-

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST31

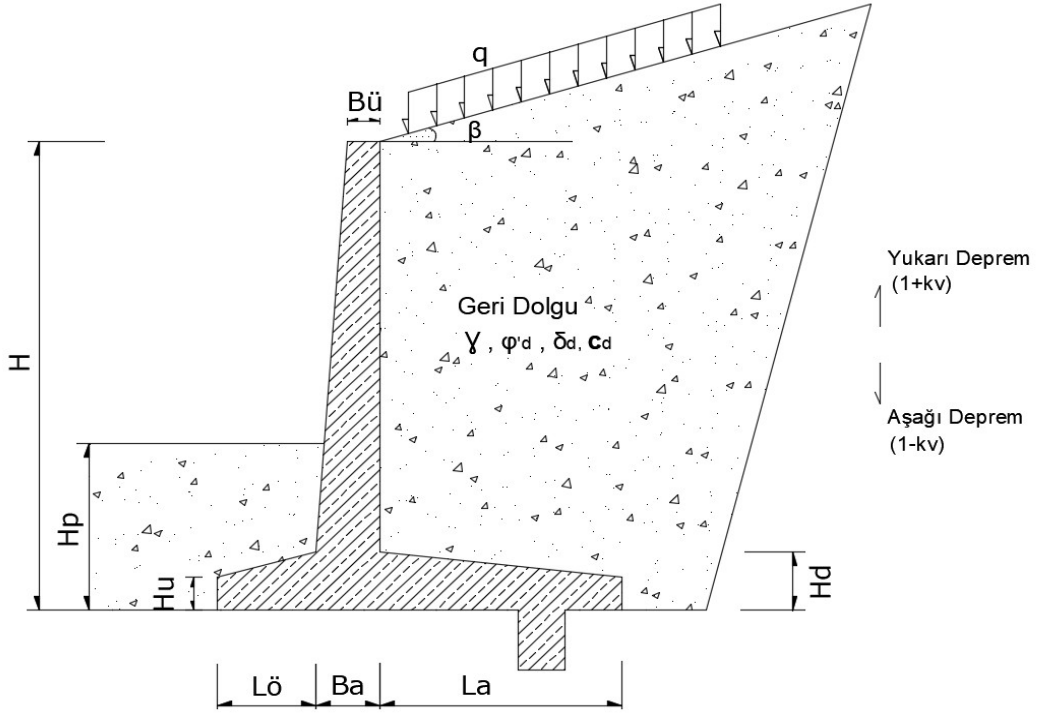


Mevcut Zemin (Z, qt, cu, tanδ, c)

Yapı Bilgileri				
	Sehim	Simge	Değer	Birim
Duvar Bilgileri	Toplam Yükseklik	H	7.00	[m]
	Üst Kol Genişliği	Bu	0.30	[m]
	Alt Kol Genişliği	Ba	0.60	[m]
	Ön Ampatman Uzunluğu	Lo	1.50	[m]
	Arka Ampatman Uzunluğu	La	2.50	[m]
	Ampatman Dip Kalınlığı	Hd	0.40	[m]
	Ampatman Uç Kalınlığı	Hu	0.40	[m]
Dolgu Bilgileri	Dolgu Birim Hacim Ağırlığı	γ	1.90	[t/m³]
	Dolgu Tasarım Kayma Direnci Açısı	φ	0.52	[rad]
	Dolgu Kohezyon Değeri	cd	0	[tf/m²]
	Dolgu Zemin Yatay Açısı	β	0	[rad]
	Dolgu ile Duvar Arası Sürtünme Açısı	δd	0.35	[rad]
Zemin Bilgileri	Zemin Grubu	Z	ZC	
	Zemin Tasarım Dayanımı	qt	25.00	[tf/m²]
	Drenajsiz Kayma Dayanımı	cu	10.00	[tf/m²]
	Zemin Kohezyon Değeri	c	10.00	[tf/m²]
	Zemin ile Duvar Arasındaki Sürtünme Katsayısı	tanδ	10.00	
	Aktif Dolgu Yüksekliği		6.50	[m]
	Pasif Dolgu Yüksekliği	Hp	1.00	[m]
İlave Yük	Çekme Çatlağı Derinliği	Zc	0	[m]
	Sursarj Yükü	q	1.20	[tf/m]
Deprem Bilgileri	Sds	Sds	0.53	
	Statik Deprem Azaltma Katsayısı	r	1.50	
Malzeme Bilgileri	Beton Sınıfı	C30	30.00	
	Beton Tasarım Basing Dayanımı	fcd	2039.43	[tf/m²]
	Beton Tasarım Çekme Dayanımı	fctd	130.32	[tf/m²]
	Beton Sınıfı	B420C	420.00	
	Donatı Tasarım Akma Dayanımı	fyd	37241.81	[tf/m²]


BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST31

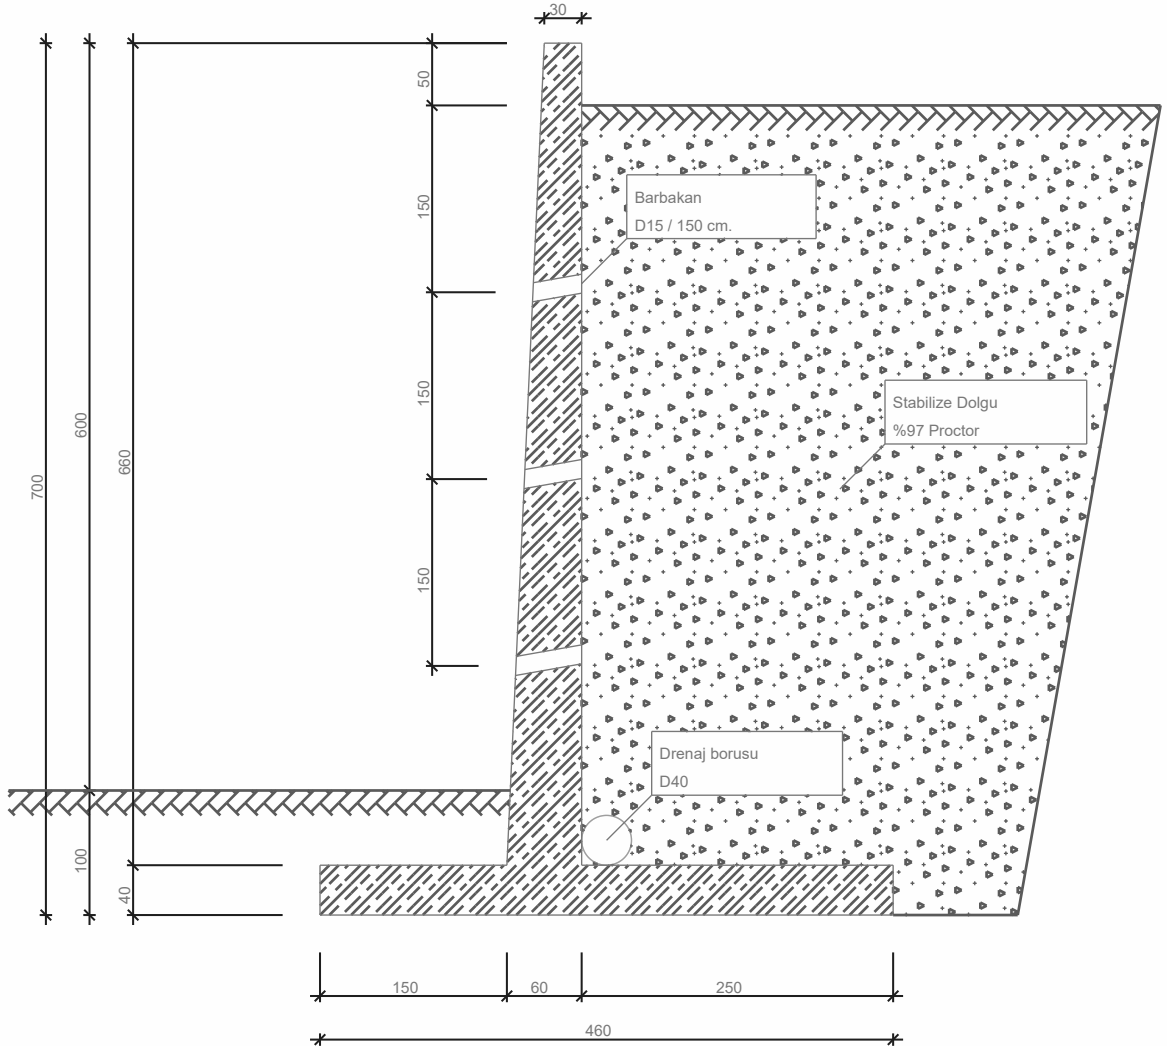

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST31

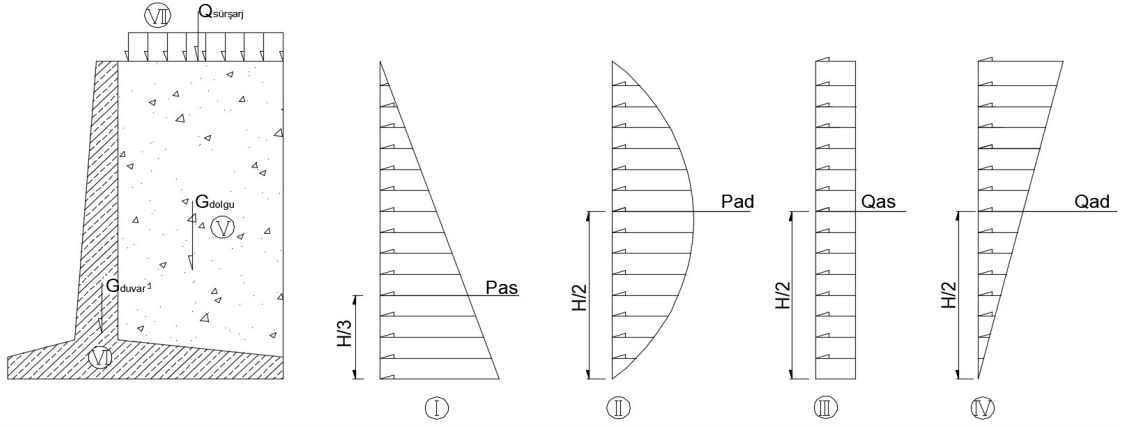

YATAY VE DÜŞEY YÜKLER


	No	Yükün Tanımı	Simge	Kuvvet [tf]	Moment Kolu [m]	Moment [tfm]
Yatay	I	Statik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti	Pas	11.92	2.17	25.83
	II	Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 + kv)	Pad (+)	4.84	3.25	15.73
		Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 - kv)	Pad (-)	3.28	3.25	10.65
	III	Sursarj Yükünden Oluşan Statik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti	Qas	2.32	3.25	7.53
	IV	Sursarj Yükünden Oluşan Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 + kv)	Qad (+)	0.94	3.25	3.06
Düşey		Sursarj Yükünden Oluşan Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 - kv)	Qad (-)	0.64	3.25	2.07
	V	Dolgu Ağırlığından Oluşan Düşey Kuvvet	Gdolgu	28.97	3.35	97.07
	VI	Duvar Ağırlığından Oluşan Düşey Kuvvet	Gduvar	12.03	2.03	24.44
	VII	Sursarj Yükünden Oluşan Düşey Kuvvet	Qsursarj	3.00	3.35	10.05

YANAL ZEMİN BASINCI KATSAYILARI

	Sehim	Simge	Değer
Aktif	Statik Aktif Basınç Katsayısı	Kas	0.30
	Dinamik Aktif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kad (+)	0.12
	Dinamik Aktif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kad (-)	0.08
	Toplam Aktif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kat (+)	0.42
	Toplam Aktif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kat (-)	0.38
Pasif	Statik Pasif Basınç Katsayısı	Kps	2.41
	Dinamik Pasif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kpd (+)	0.55
	Dinamik Pasif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kpd (-)	0.13
	Toplam Pasif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kpt (+)	2.96
	Toplam Pasif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kpt (-)	2.54
Deprem	Eşdeğer Yatay Deprem Katsayısı	kh	0.14
	Eşdeğer Düşey Deprem Katsayısı	kv	0.07
	Eşdeğer Deprem Katsayısına Bağlı İvme Açısı (1 + kv)	θ (+)	7.45
	Eşdeğer Deprem Katsayısına Bağlı İvme Açısı (1 - kv)	θ (-)	8.56

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST31

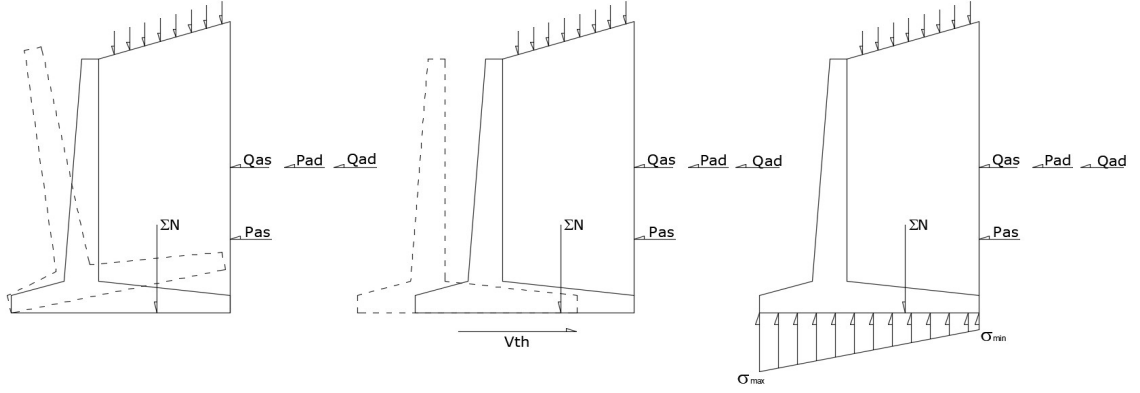

Zemin Gerilmesi Kontrolü

	Düsey Yük [tf]	Toplam Moment [tfm]	σ_{max} [tf/m ²]	σ_{min} [tf/m ²]	$\sigma_{max} < q_t$	σ_{min}	Kontrol
Depresiz (1.4 G + 1.6 Q + 1.6 H)	62.20	10.25	16.43	10.61	$25.00 \geq 16.43$	10.61	✓
Depremli (1 + kv) (G + Q + E)	44.00	21.80	15.75	3.38	$25.00 \geq 15.75$	3.38	✓
Depremli (1 - kv) (G + Q + E)	44.00	15.72	14.02	5.11	$25.00 \geq 14.02$	5.11	✓

Devrilme Güvenliği Kontrolü

	Koruyucu Momentler [tfm]	Devirici Momentler [tfm]	Rdev / Edev $\geq \gamma Rdev$	Kontrol
Depresiz	121.51	33.36	$3.64 \geq 1.50$	✓
Depremli (1 + kv)	121.51	52.15	$2.33 \geq 1.30$	✓
Depremli (1 - kv)	121.51	46.08	$2.64 \geq 1.30$	✓

*Devrilme momenti kontrollerinde pasif toprak basıncı dikkate alınmamıştır.

Kayma Güvenliği Kontrolü

	Koruyucu Direnç [Rth] [tf]	Pasif İtki [Rpt] [tf]	Koruyucu Kuvvetler [tf]	Kaydırıcı Kuvvetler [tf]	Rth + 0.3Rpt $\geq Vth$	Kontrol
Depresiz	30.67	1.64	31.16	14.24	$31.16 \geq 14.24$	✓
Depremli (1 + kv)	41.82	2.01	42.42	20.02	$42.42 \geq 20.02$	✓
Depremli (1 - kv)	41.82	1.72	42.33	18.15	$42.33 \geq 18.15$	✓

*Kayma kontrollerinde pasif toprak basıncı güvenlik faktörü ile dikkate alınmıştır.


Toplan Göçme Kontrolü

	Toplam Koruyucu Kuvvetler [tf]	Toplam Kaydırıcı Kuvvetler [tf]	$\Sigma F_{kor} / \Sigma F_{kay} \geq \gamma R_k$	Kontrol
Depresiz	179.93	37.17	$4.84 \geq 1.10$	✓
Depremli (1 + kv)	182.99	45.71	$4.00 \geq 1.10$	✓
Depremli (1 - kv)	176.88	41.80	$4.23 \geq 1.10$	✓

Kesme Güvenliği Kontrolü

	Tesir Yeri	Vcr [tf]	Vc [tf]	Vd [tf]	Vc > Vd	Kontrol
Depresiz	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	20.28	$36.26 > 20.28$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	21.12	$22.70 > 21.12$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	20.76	$22.70 > 20.76$	✓
Depremli (1 + kv)	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	16.49	$36.26 > 16.49$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	17.30	$22.70 > 17.30$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	15.59	$22.70 > 15.59$	✓
Depremli (1 - kv)	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	15.26	$36.26 > 15.26$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	16.14	$22.70 > 16.14$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	14.28	$22.70 > 14.28$	✓

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU
İST31

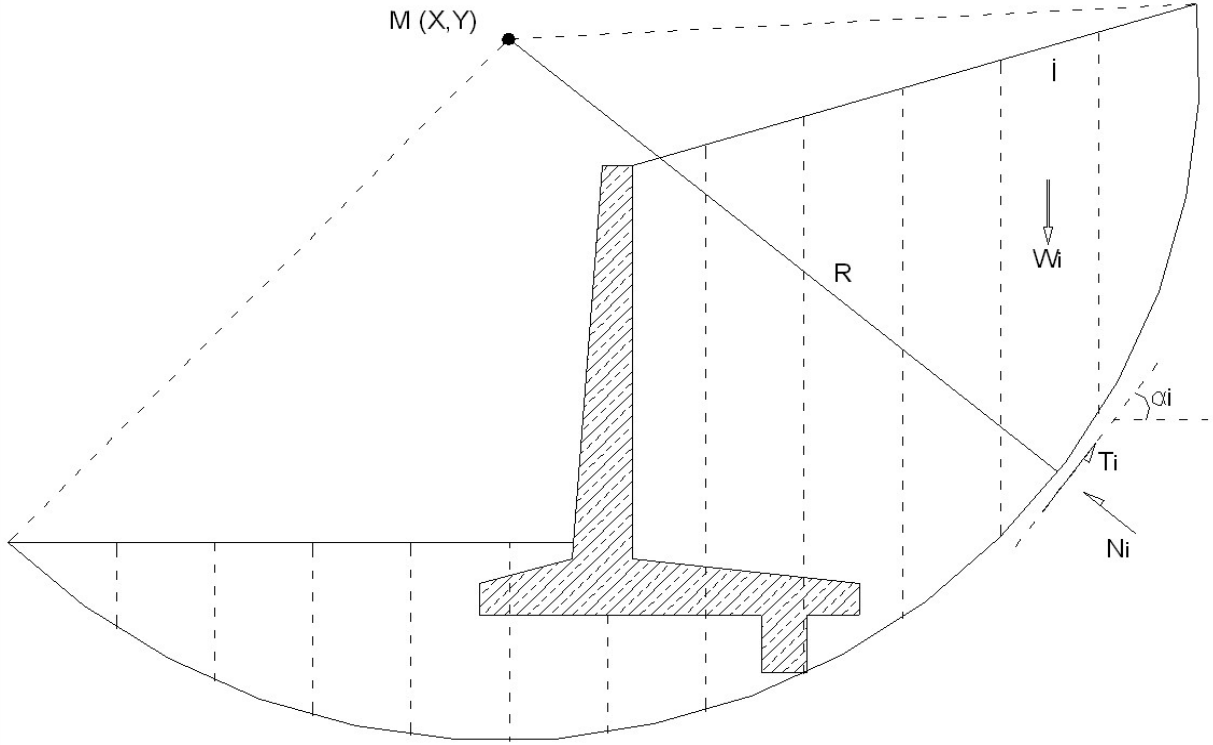

Toptan Göçme Hesap Sonuçları - Depremsiz

Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_α	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	15.73	-0.34
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	14.63	-0.69
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	13.74	-0.69
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	13.03	-0.50
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	12.39	-0.15
6	1.01	15.72	0.08	1.04	18.48	1.21
7	1.01	14.80	0.20	1.08	17.03	2.94
8	1.01	14.27	0.33	1.12	15.98	4.57
9	1.01	13.23	0.46	1.13	14.80	5.84
10	1.01	12.09	0.60	1.12	13.67	6.81
11	1.01	10.52	0.75	1.09	12.35	7.21
12	1.01	8.29	0.94	1.01	10.61	6.69
13	1.01	4.60	1.19	0.86	7.47	4.27

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU
İST31**Toptan Göçme Hesap Sonuçları - Depremlı (1 + kv)**


Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_{α}	Düşey Uzaklık (Hc) [m]	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	0.17	15.77	-0.31
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	0.44	14.71	-0.58
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	0.63	13.83	-0.51
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	0.75	13.13	-0.24
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	0.80	12.50	0.17
6	1.01	15.72	0.08	1.04	0.29	18.94	2.86
7	1.01	14.80	0.20	1.08	3.48	17.44	3.97
8	1.01	14.27	0.33	1.12	3.34	16.37	5.63
9	1.01	13.23	0.46	1.13	3.13	15.16	6.88
10	1.01	12.09	0.60	1.12	2.84	14.00	7.78
11	1.01	10.52	0.75	1.09	2.43	12.65	8.07
12	1.01	8.29	0.94	1.01	1.86	10.86	7.36
13	1.01	4.60	1.19	0.86	0.94	7.63	4.62

Toptan Göçme Hesap Sonuçları - Depremlı (1 - kv)

Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_{α}	Düşey Uzaklık (Hc) [m]	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	0.17	15.70	-0.27
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	0.44	14.56	-0.50
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	0.63	13.65	-0.43
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	0.75	12.93	-0.19
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	0.80	12.29	0.18
6	1.01	15.72	0.08	1.04	0.29	18.02	2.74
7	1.01	14.80	0.20	1.08	3.48	16.61	3.66
8	1.01	14.27	0.33	1.12	3.34	15.59	5.15
9	1.01	13.23	0.46	1.13	3.13	14.45	6.26
10	1.01	12.09	0.60	1.12	2.84	13.34	7.07
11	1.01	10.52	0.75	1.09	2.43	12.06	7.31
12	1.01	8.29	0.94	1.01	1.86	10.37	6.66
13	1.01	4.60	1.19	0.86	0.94	7.31	4.17

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST31

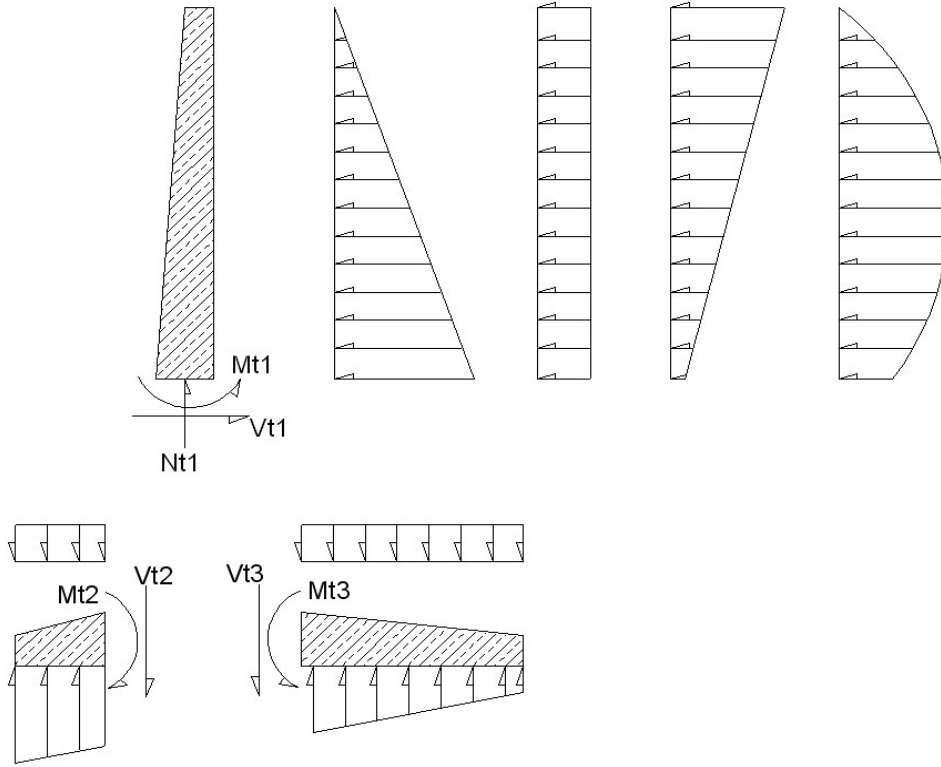


Konsol İstinat Duvarı İç Tesirler Tablosu

	Durum	Etki	Birim	Gövde Kesiti 1-1	Ön Ampatman Kesiti 2-2	Arka Ampatman Kesiti 3-3
Etkiler	Depremsiz	Vs	[tf]	12.67	13.71	11.53
		Ms	[tfm]	27.98	10.39	14.90
	Yalnız Depremlili (1 + kv)	Vd	[tf]	5.73	5.39	6.08
		Md	[tfm]	16.66	4.69	10.62
	Yalnız Depremlili (1 - kv)	Vd	[tf]	3.87	3.64	4.12
		Md	[tfm]	11.28	3.17	7.19
Tasarım Kombinasyonlar	Depremsiz	Vt	[tf]	20.28	21.12	20.76
	(1.4G + 1.6Q + 1.6H)	Mt	[tfm]	44.77	16.20	28.58
	Depremlili (1 + kv)	$Vt = Vs + (Vd / r)$	[tf]	16.49	17.30	15.59
	(G + Q + E)	$Mt = Ms + (Md / r)$	[tfm]	39.09	13.51	21.98
	Depremlili (1 - kv)	$Vt = Vs + (Vd / r)$	[tf]	15.26	16.14	14.28
	(G + Q + E)	$Mt = Ms + (Md / r)$	[tfm]	35.50	12.50	19.69

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU


İST31

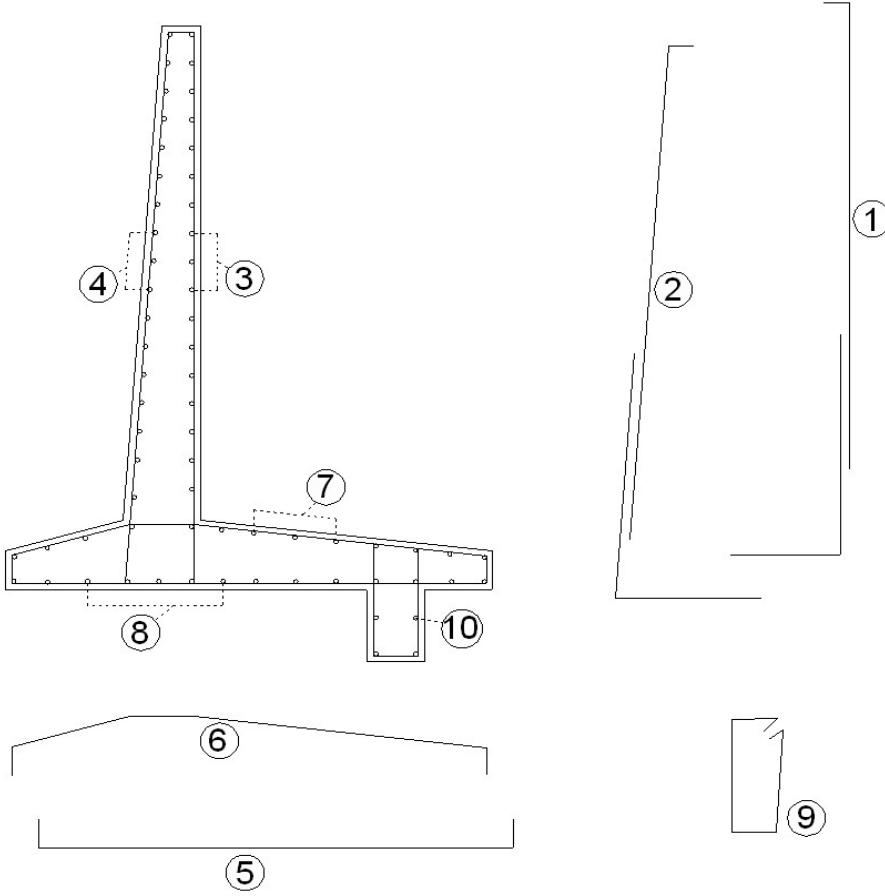

No		Donatı Yeri	Moment [tfm]	b [m]	d [m]	As [cm ²]	MevAs [cm ²]		Donatı
1	Konsol	Konsol Arka Boyuna	44.77	1.00	0.53	23.64	24.17	✓	Ø20/13
2		Konsol Ön Boyuna	-	1.00	0.53	8.02	8.10	✓	Ø14/19
3		Konsol Arka Dağıtma	-	-	-	5.35	6.70	✓	Ø16/30
4		Konsol Ön Dağıtma	-	-	-	8.02	8.04	✓	Ø16/25
5	Taban Plağı	Taban Plağı Alt	16.20	1.00	0.34	13.60	15.71	✓	Ø20/20
6		Taban Plağı Üst	28.58	1.00	0.34	25.00	25.45	✓	Ø18/10
7		Taban Plağı Üst Dağıtma	-	1.00	0.34	5.00	6.70	✓	Ø16/30
8		Taban Plağı Alt Dağıtma	-	1.00	0.34	3.35	6.70	✓	Ø16/30
9	Taban Dışı	Taban Dışı Etriyesi	-	-	-	-	-	-	-
10		Taban Dışı Dağıtma	-	-	-	-	-	-	-


BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST32

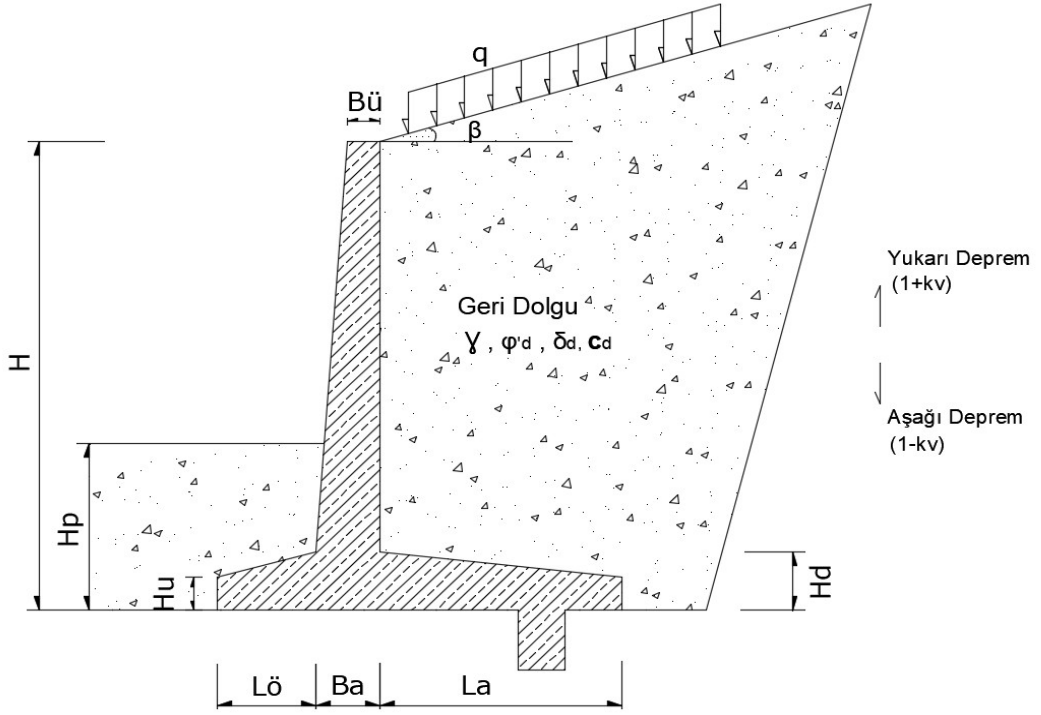


Mevcut Zemin (Z, qt, cu, tanδ, c)

Yapı Bilgileri				
	Sehim	Simge	Değer	Birim
Duvar Bilgileri	Toplam Yükseklik	H	7.00	[m]
	Üst Kol Genişliği	Bu	0.30	[m]
	Alt Kol Genişliği	Ba	0.60	[m]
	Ön Ampatman Uzunluğu	Lo	1.50	[m]
	Arka Ampatman Uzunluğu	La	2.50	[m]
	Ampatman Dip Kalınlığı	Hd	0.40	[m]
	Ampatman Uç Kalınlığı	Hu	0.40	[m]
Dolgu Bilgileri	Dolgu Birim Hacim Ağırlığı	γ	1.90	[t/m³]
	Dolgu Tasarım Kayma Direnci Açısı	φ	0.52	[rad]
	Dolgu Kohezyon Değeri	cd	0	[tf/m²]
	Dolgu Zemin Yatay Açısı	β	0	[rad]
	Dolgu ile Duvar Arası Sürtünme Açısı	δd	0.35	[rad]
Zemin Bilgileri	Zemin Grubu	Z	ZC	
	Zemin Tasarım Dayanımı	qt	25.00	[tf/m²]
	Drenajsiz Kayma Dayanımı	cu	10.00	[tf/m²]
	Zemin Kohezyon Değeri	c	10.00	[tf/m²]
	Zemin ile Duvar Arasındaki Sürtünme Katsayısı	tanδ	10.00	
	Aktif Dolgu Yüksekliği		6.50	[m]
	Pasif Dolgu Yüksekliği	Hp	1.00	[m]
	Çekme Çatlağı Derinliği	Zc	0	[m]
İlave Yük	Sursarj Yükü	q	1.20	[tf/m]
Deprem Bilgileri	Sds	Sds	0.53	
	Statik Deprem Azaltma Katsayısı	r	1.50	
Malzeme Bilgileri	Beton Sınıfı	C30	30.00	
	Beton Tasarım Basing Dayanımı	fcd	2039.43	[tf/m²]
	Beton Tasarım Çekme Dayanımı	fctd	130.32	[tf/m²]
	Beton Sınıfı	B420C	420.00	
	Donatı Tasarım Akma Dayanımı	fyd	37241.81	[tf/m²]

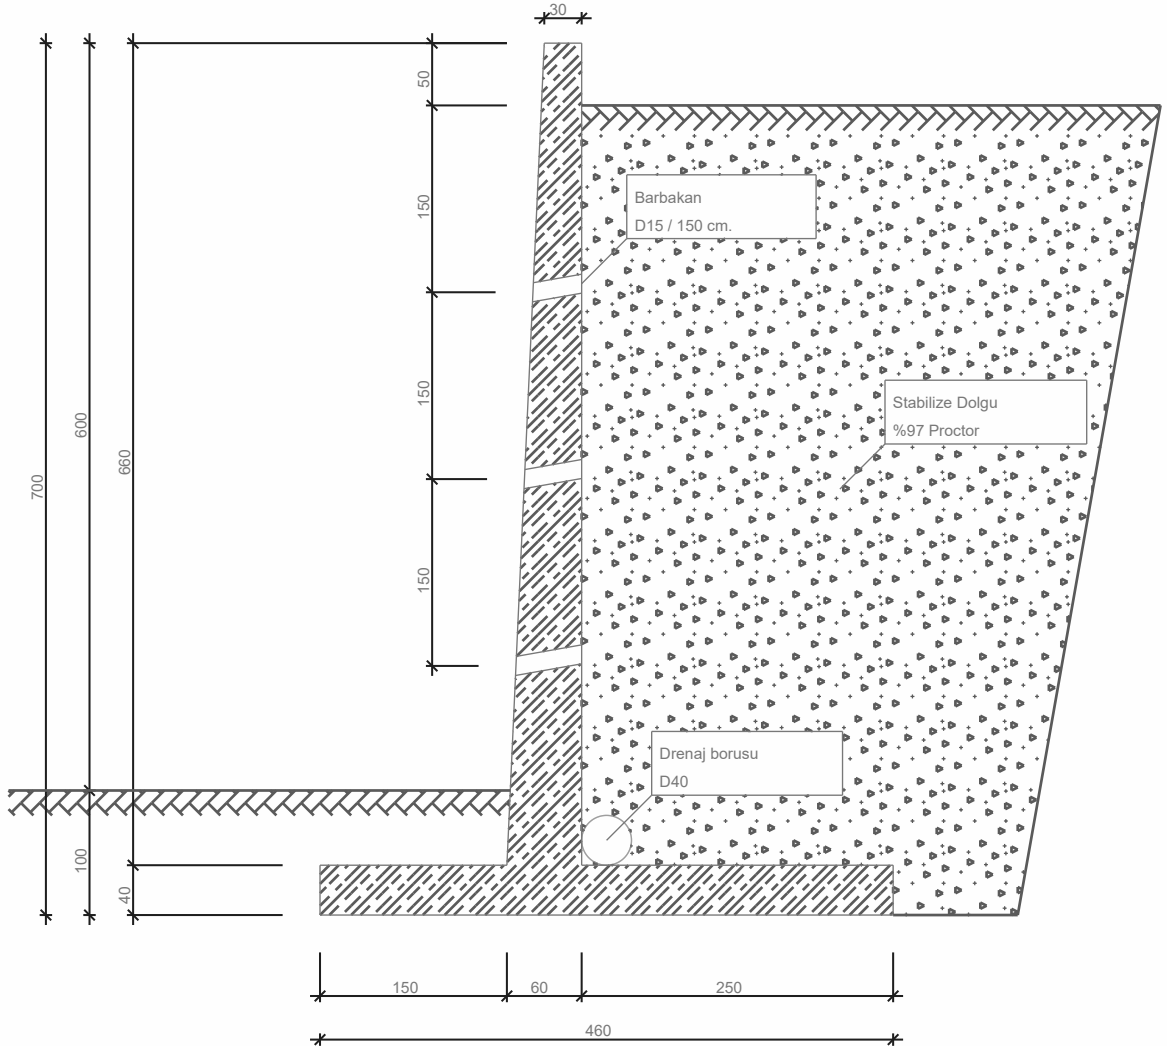BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU
İST32

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST32

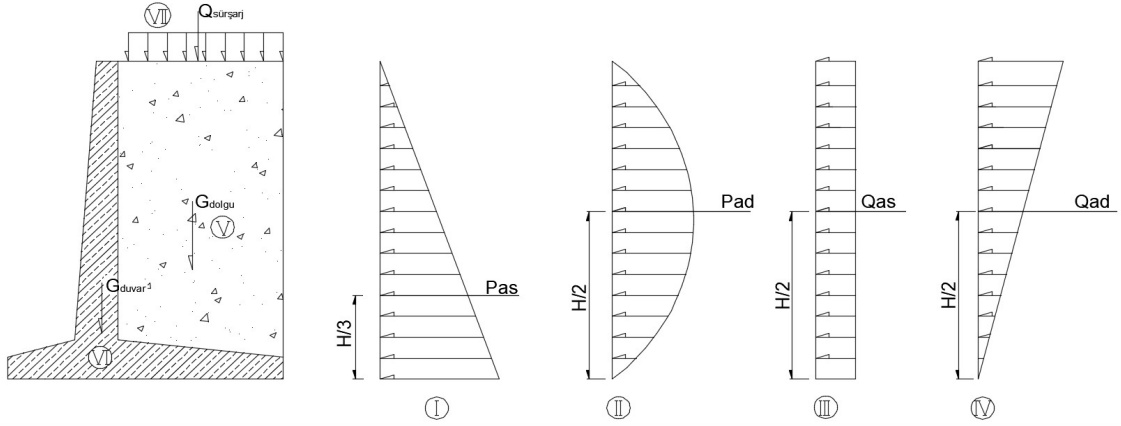

YATAY VE DÜŞEY YÜKLER


	No	Yükün Tanımı	Simge	Kuvvet [tf]	Moment Kolu [m]	Moment [tfm]
Yatay	I	Statik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti	Pas	11.92	2.17	25.83
	II	Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 + kv)	Pad (+)	4.84	3.25	15.73
		Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 - kv)	Pad (-)	3.28	3.25	10.65
	III	Sursarj Yükünden Oluşan Statik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti	Qas	2.32	3.25	7.53
	IV	Sursarj Yükünden Oluşan Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 + kv)	Qad (+)	0.94	3.25	3.06
		Sursarj Yükünden Oluşan Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 - kv)	Qad (-)	0.64	3.25	2.07
Düşey	V	Dolgu Ağırlığından Oluşan Düşey Kuvvet	Gdolgu	28.97	3.35	97.07
	VI	Duvar Ağırlığından Oluşan Düşey Kuvvet	Gduvar	12.03	2.03	24.44
	VII	Sursarj Yükünden Oluşan Düşey Kuvvet	Qsursarj	3.00	3.35	10.05

YANAL ZEMİN BASINCI KATSAYILARI

	Sehim	Simge	Değer
Aktif	Statik Aktif Basınç Katsayısı	Kas	0.30
	Dinamik Aktif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kad (+)	0.12
	Dinamik Aktif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kad (-)	0.08
	Toplam Aktif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kat (+)	0.42
	Toplam Aktif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kat (-)	0.38
Pasif	Statik Pasif Basınç Katsayısı	Kps	2.41
	Dinamik Pasif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kpd (+)	0.55
	Dinamik Pasif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kpd (-)	0.13
	Toplam Pasif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kpt (+)	2.96
	Toplam Pasif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kpt (-)	2.54
Deprem	Eşdeğer Yatay Deprem Katsayısı	kh	0.14
	Eşdeğer Düşey Deprem Katsayısı	kv	0.07
	Eşdeğer Deprem Katsayısına Bağlı İvme Açısı (1 + kv)	θ (+)	7.45
	Eşdeğer Deprem Katsayısına Bağlı İvme Açısı (1 - kv)	θ (-)	8.56

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST32

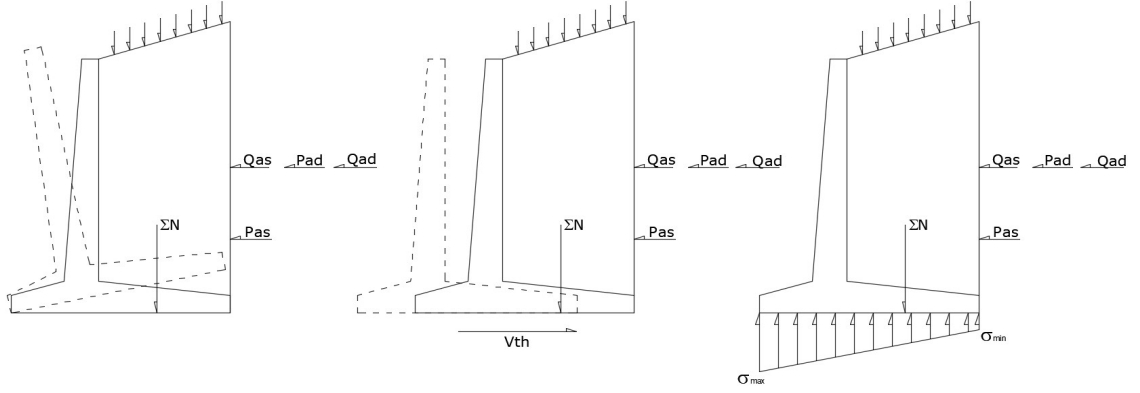

Zemin Gerilmesi Kontrolü

	Düşey Yük [tf]	Toplam Moment [tfm]	σ_{max} [tf/m ²]	σ_{min} [tf/m ²]	$\sigma_{max} < q_t$	σ_{min}	Kontrol
Depresiz (1.4 G + 1.6 Q + 1.6 H)	62.20	10.25	16.43	10.61	$25.00 \geq 16.43$	10.61	✓
Depremli (1 + kv) (G + Q + E)	44.00	21.80	15.75	3.38	$25.00 \geq 15.75$	3.38	✓
Depremli (1 - kv) (G + Q + E)	44.00	15.72	14.02	5.11	$25.00 \geq 14.02$	5.11	✓

Devrilme Güvenliği Kontrolü

	Koruyucu Momentler [tfm]	Devirici Momentler [tfm]	$R_{dev} / E_{dev} \geq \gamma R_{dev}$	Kontrol
Depresiz	121.51	33.36	$3.64 \geq 1.50$	✓
Depremli (1 + kv)	121.51	52.15	$2.33 \geq 1.30$	✓
Depremli (1 - kv)	121.51	46.08	$2.64 \geq 1.30$	✓

*Devrilme momenti kontrollerinde pasif toprak basıncı dikkate alınmamıştır.

Kayma Güvenliği Kontrolü

	Koruyucu Direnç [Rth] [tf]	Pasif İtki [Rpt] [tf]	Koruyucu Kuvvetler [tf]	Kaydırıcı Kuvvetler [tf]	$R_{th} + 0.3R_{pt} \geq V_{th}$	Kontrol
Depresiz	30.67	1.64	31.16	14.24	$31.16 \geq 14.24$	✓
Depremli (1 + kv)	41.82	2.01	42.42	20.02	$42.42 \geq 20.02$	✓
Depremli (1 - kv)	41.82	1.72	42.33	18.15	$42.33 \geq 18.15$	✓

*Kayma kontrollerinde pasif toprak basıncı güvenlik faktörü ile dikkate alınmıştır.

Toplan Göçme Kontrolü


	Toplam Koruyucu Kuvvetler [tf]	Toplam Kaydırıcı Kuvvetler [tf]	$\Sigma F_{kor} / \Sigma F_{kay} \geq \gamma R_k$	Kontrol
Depresiz	179.93	37.17	$4.84 \geq 1.10$	✓
Depremli (1 + kv)	182.99	45.71	$4.00 \geq 1.10$	✓
Depremli (1 - kv)	176.88	41.80	$4.23 \geq 1.10$	✓

Kesme Güvenliği Kontrolü

	Tesir Yeri	Vcr [tf]	Vc [tf]	Vd [tf]	$V_c > V_d$	Kontrol
Depresiz	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	20.28	$36.26 > 20.28$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	21.12	$22.70 > 21.12$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	20.76	$22.70 > 20.76$	✓
Depremli (1 + kv)	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	16.49	$36.26 > 16.49$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	17.30	$22.70 > 17.30$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	15.59	$22.70 > 15.59$	✓
Depremli (1 - kv)	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	15.26	$36.26 > 15.26$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	16.14	$22.70 > 16.14$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	14.28	$22.70 > 14.28$	✓

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST32

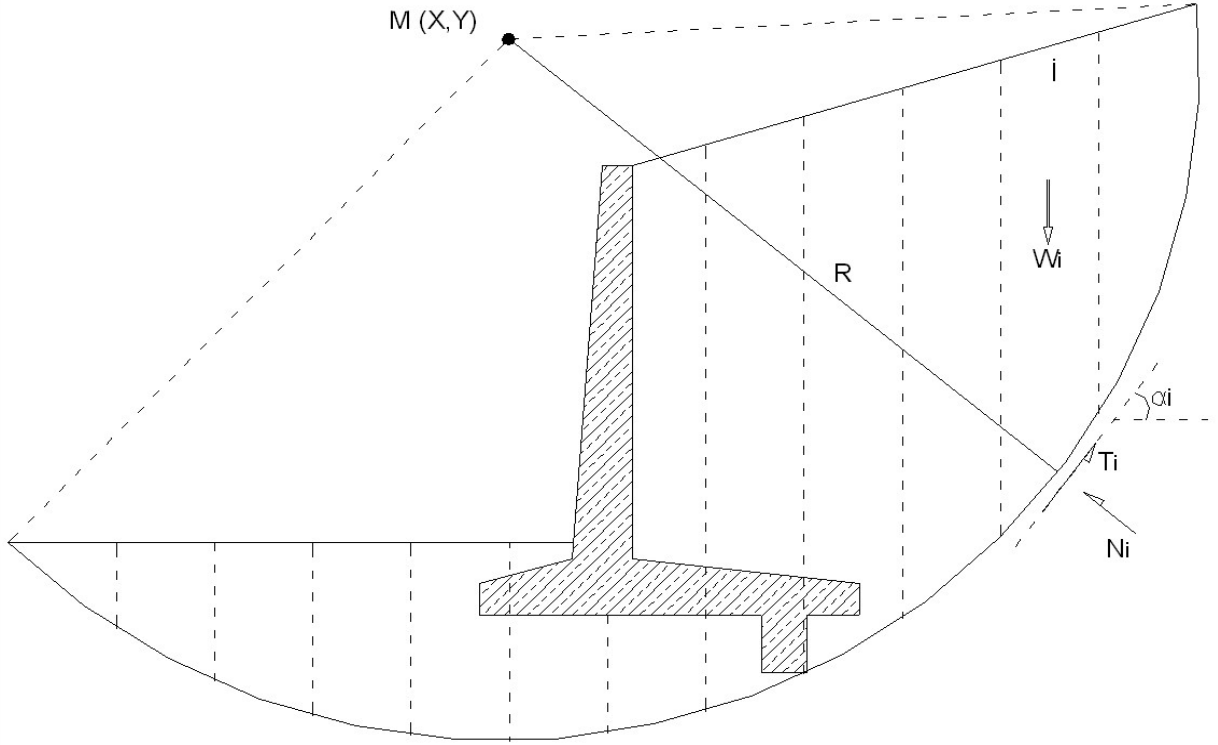

Toptan Göçme Hesap Sonuçları - Depremsiz

Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_α	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	15.73	-0.34
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	14.63	-0.69
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	13.74	-0.69
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	13.03	-0.50
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	12.39	-0.15
6	1.01	15.72	0.08	1.04	18.48	1.21
7	1.01	14.80	0.20	1.08	17.03	2.94
8	1.01	14.27	0.33	1.12	15.98	4.57
9	1.01	13.23	0.46	1.13	14.80	5.84
10	1.01	12.09	0.60	1.12	13.67	6.81
11	1.01	10.52	0.75	1.09	12.35	7.21
12	1.01	8.29	0.94	1.01	10.61	6.69
13	1.01	4.60	1.19	0.86	7.47	4.27

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU
İST32**Toptan Göçme Hesap Sonuçları - Depremlî (1 + kv)**


Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_{α}	Düşey Uzaklık (Hc) [m]	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	0.17	15.77	-0.31
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	0.44	14.71	-0.58
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	0.63	13.83	-0.51
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	0.75	13.13	-0.24
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	0.80	12.50	0.17
6	1.01	15.72	0.08	1.04	0.29	18.94	2.86
7	1.01	14.80	0.20	1.08	3.48	17.44	3.97
8	1.01	14.27	0.33	1.12	3.34	16.37	5.63
9	1.01	13.23	0.46	1.13	3.13	15.16	6.88
10	1.01	12.09	0.60	1.12	2.84	14.00	7.78
11	1.01	10.52	0.75	1.09	2.43	12.65	8.07
12	1.01	8.29	0.94	1.01	1.86	10.86	7.36
13	1.01	4.60	1.19	0.86	0.94	7.63	4.62

Toptan Göçme Hesap Sonuçları - Depremlî (1 - kv)

Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_{α}	Düşey Uzaklık (Hc) [m]	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	0.17	15.70	-0.27
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	0.44	14.56	-0.50
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	0.63	13.65	-0.43
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	0.75	12.93	-0.19
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	0.80	12.29	0.18
6	1.01	15.72	0.08	1.04	0.29	18.02	2.74
7	1.01	14.80	0.20	1.08	3.48	16.61	3.66
8	1.01	14.27	0.33	1.12	3.34	15.59	5.15
9	1.01	13.23	0.46	1.13	3.13	14.45	6.26
10	1.01	12.09	0.60	1.12	2.84	13.34	7.07
11	1.01	10.52	0.75	1.09	2.43	12.06	7.31
12	1.01	8.29	0.94	1.01	1.86	10.37	6.66
13	1.01	4.60	1.19	0.86	0.94	7.31	4.17

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST32

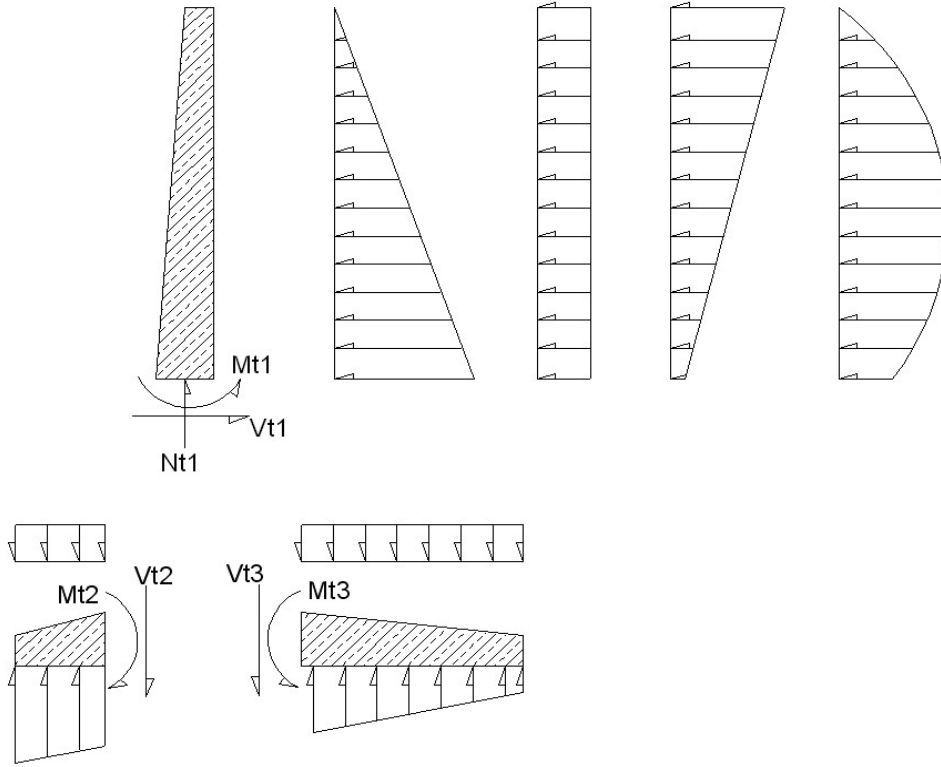


Konsol İstinat Duvarı İç Tesirler Tablosu

	Durum	Etki	Birim	Gövde Kesiti 1-1	Ön Ampatman Kesiti 2-2	Arka Ampatman Kesiti 3-3
Etkiler	Depremsiz	Vs	[tf]	12.67	13.71	11.53
		Ms	[tfm]	27.98	10.39	14.90
	Yalnız Depremlili (1 + kv)	Vd	[tf]	5.73	5.39	6.08
		Md	[tfm]	16.66	4.69	10.62
	Yalnız Depremlili (1 - kv)	Vd	[tf]	3.87	3.64	4.12
		Md	[tfm]	11.28	3.17	7.19
Tasarım Kombinasyonlar	Depremsiz (1.4G + 1.6Q + 1.6H)	Vt	[tf]	20.28	21.12	20.76
		Mt	[tfm]	44.77	16.20	28.58
	Depremlili (1 + kv)	$Vt = Vs + (Vd / r)$	[tf]	16.49	17.30	15.59
	(G + Q + E)	$Mt = Ms + (Md / r)$	[tfm]	39.09	13.51	21.98
	Depremlili (1 - kv)	$Vt = Vs + (Vd / r)$	[tf]	15.26	16.14	14.28
	(G + Q + E)	$Mt = Ms + (Md / r)$	[tfm]	35.50	12.50	19.69

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU


İST32

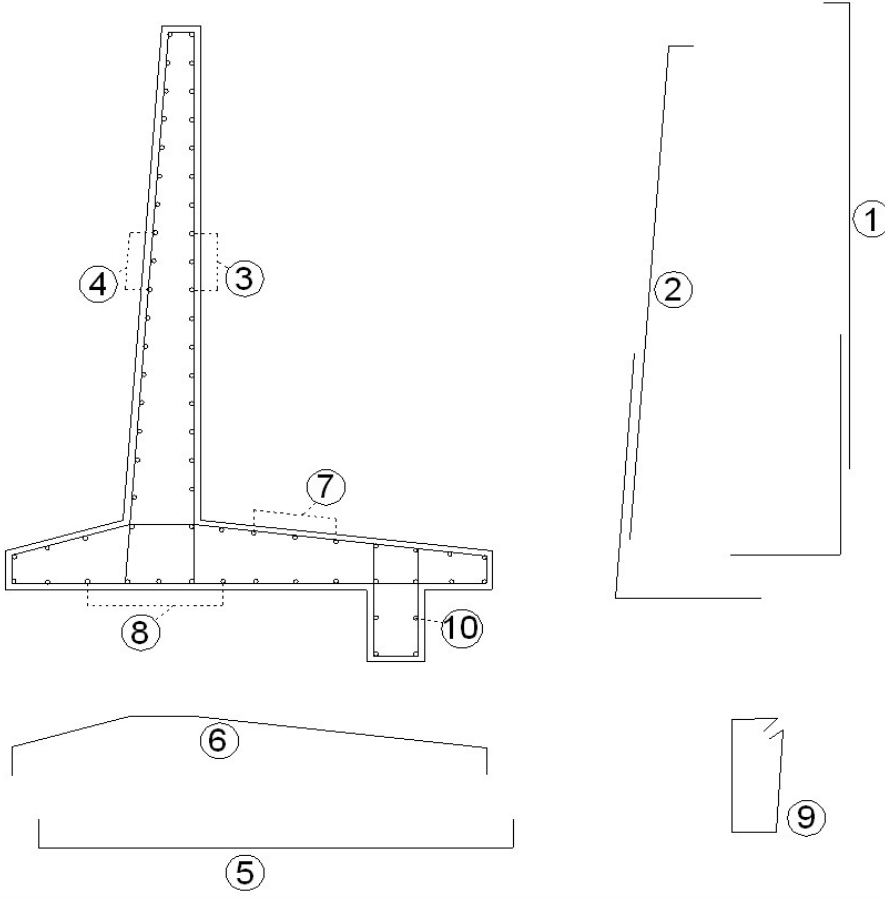

No		Donatı Yeri	Moment [tfm]	b [m]	d [m]	As [cm ²]	MevAs [cm ²]		Donatı
1	Konsol	Konsol Arka Boyuna	44.77	1.00	0.53	23.64	24.17	✓	Ø20/13
2		Konsol Ön Boyuna	-	1.00	0.53	8.02	8.10	✓	Ø14/19
3		Konsol Arka Dağıtma	-	-	-	5.35	6.70	✓	Ø16/30
4		Konsol Ön Dağıtma	-	-	-	8.02	8.04	✓	Ø16/25
5	Taban Plağı	Taban Plağı Alt	16.20	1.00	0.34	13.60	15.71	✓	Ø20/20
6		Taban Plağı Üst	28.58	1.00	0.34	25.00	25.45	✓	Ø18/10
7		Taban Plağı Üst Dağıtma	-	1.00	0.34	5.00	6.70	✓	Ø16/30
8		Taban Plağı Alt Dağıtma	-	1.00	0.34	3.35	6.70	✓	Ø16/30
9	Taban Dişi	Taban Dişi Etriyesi	-	-	-	-	-	-	-
10		Taban Dişi Dağıtma	-	-	-	-	-	-	-


BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST33

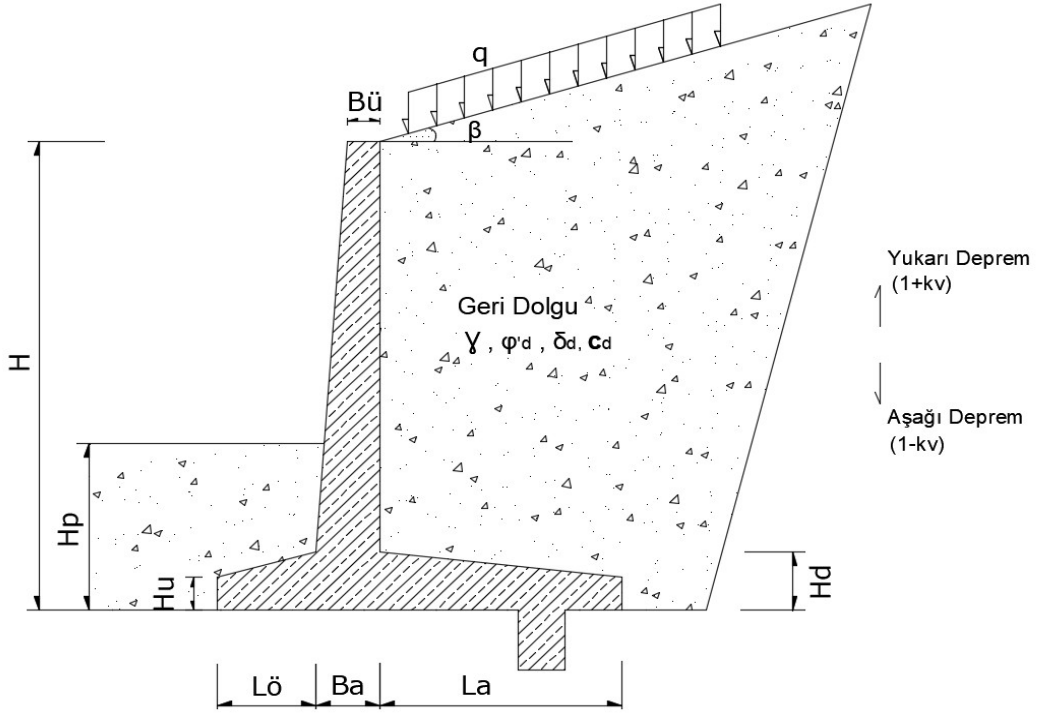


Mevcut Zemin (Z, qt, cu, tanδ, c)

Yapı Bilgileri				
	Sehim	Simge	Değer	Birim
Duvar Bilgileri	Toplam Yükseklik	H	7.00	[m]
	Üst Kol Genişliği	Bu	0.30	[m]
	Alt Kol Genişliği	Ba	0.60	[m]
	Ön Ampatman Uzunluğu	Lo	1.50	[m]
	Arka Ampatman Uzunluğu	La	2.50	[m]
	Ampatman Dip Kalınlığı	Hd	0.40	[m]
	Ampatman Uç Kalınlığı	Hu	0.40	[m]
Dolgu Bilgileri	Dolgu Birim Hacim Ağırlığı	γ	1.90	[t/m³]
	Dolgu Tasarım Kayma Direnci Açısı	φ	0.52	[rad]
	Dolgu Kohezyon Değeri	cd	0	[tf/m²]
	Dolgu Zemin Yatay Açısı	β	0	[rad]
	Dolgu ile Duvar Arası Sürtünme Açısı	δd	0.35	[rad]
Zemin Bilgileri	Zemin Grubu	Z	ZC	
	Zemin Tasarım Dayanımı	qt	25.00	[tf/m²]
	Drenajsiz Kayma Dayanımı	cu	10.00	[tf/m²]
	Zemin Kohezyon Değeri	c	10.00	[tf/m²]
	Zemin ile Duvar Arasındaki Sürtünme Katsayısı	tanδ	10.00	
	Aktif Dolgu Yüksekliği		6.50	[m]
	Pasif Dolgu Yüksekliği	Hp	1.00	[m]
	Çekme Çatlağı Derinliği	Zc	0	[m]
İlave Yük	Sursarj Yükü	q	1.20	[tf/m]
Deprem Bilgileri	Sds	Sds	0.53	
	Statik Deprem Azaltma Katsayısı	r	1.50	
Malzeme Bilgileri	Beton Sınıfı	C30	30.00	
	Beton Tasarım Basing Dayanımı	fcd	2039.43	[tf/m²]
	Beton Tasarım Çekme Dayanımı	fctd	130.32	[tf/m²]
	Beton Sınıfı	B420C	420.00	
	Donatı Tasarım Akma Dayanımı	fyd	37241.81	[tf/m²]

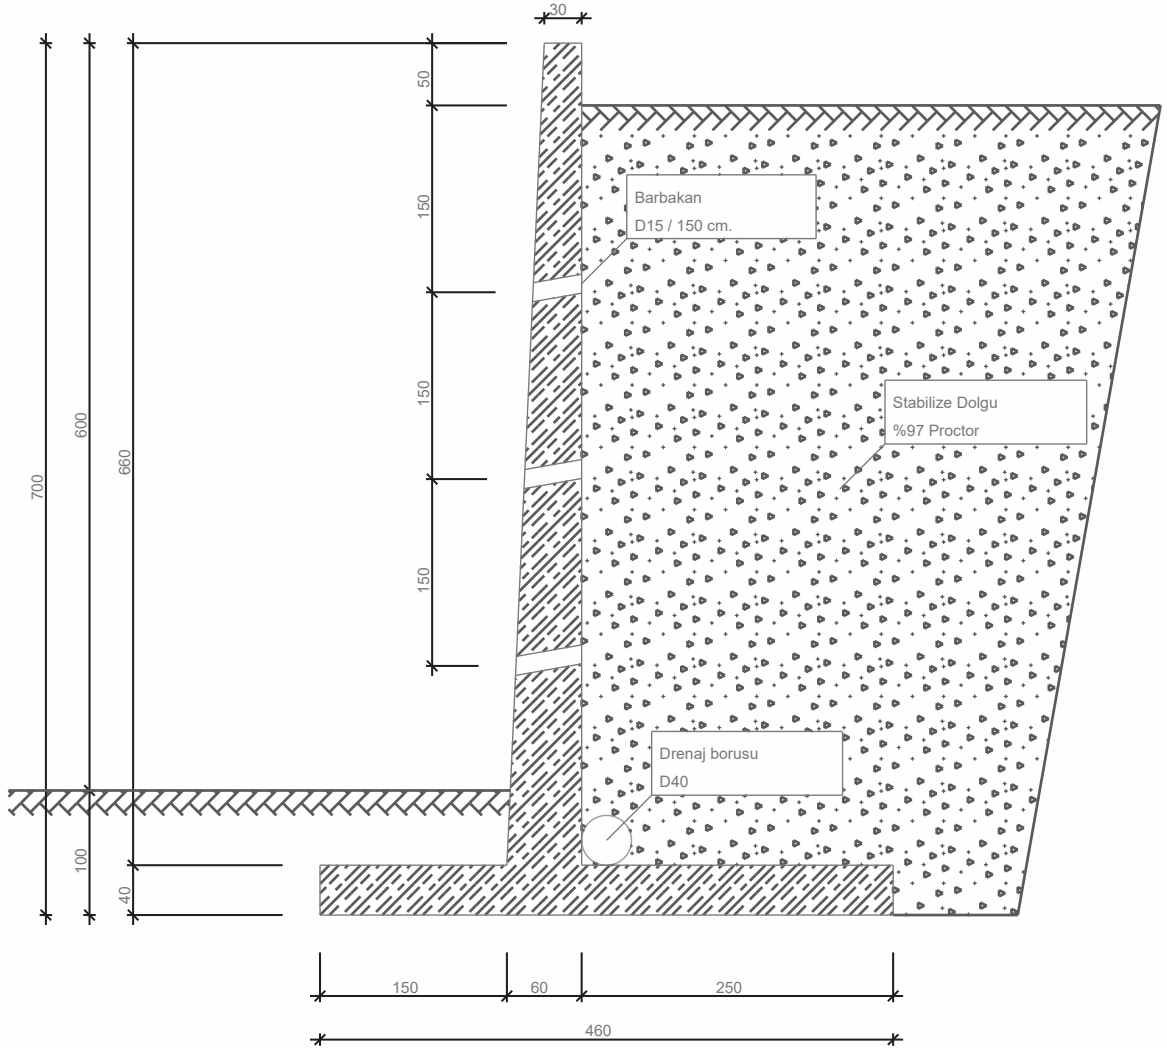BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU
İST33

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST33

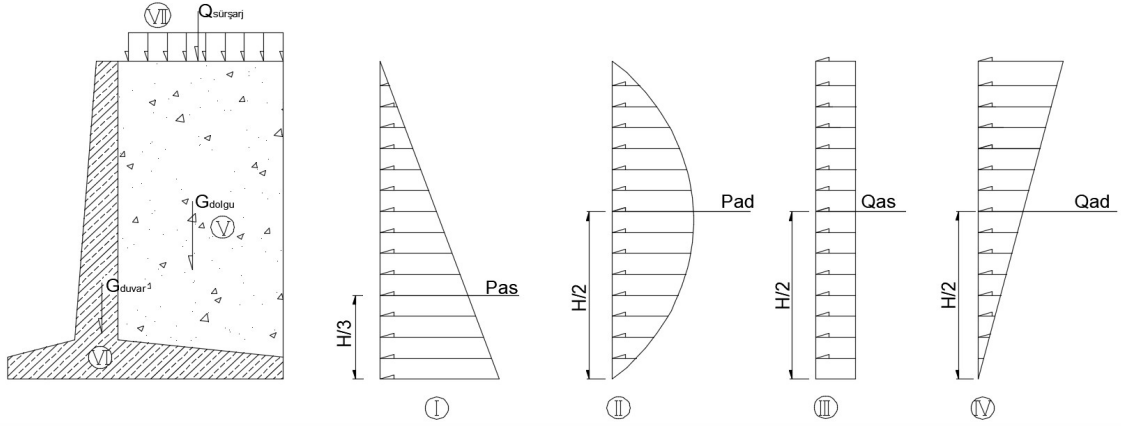

YATAY VE DÜŞEY YÜKLER


	No	Yükün Tanımı	Simge	Kuvvet [tf]	Moment Kolu [m]	Moment [tfm]
Yatay	I	Statik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti	Pas	11.92	2.17	25.83
	II	Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 + kv)	Pad (+)	4.84	3.25	15.73
		Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 - kv)	Pad (-)	3.28	3.25	10.65
	III	Sursarj Yükünden Oluşan Statik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti	Qas	2.32	3.25	7.53
	IV	Sursarj Yükünden Oluşan Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 + kv)	Qad (+)	0.94	3.25	3.06
Düşey		Sursarj Yükünden Oluşan Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 - kv)	Qad (-)	0.64	3.25	2.07
	V	Dolgu Ağırlığından Oluşan Düşey Kuvvet	Gdolgu	28.97	3.35	97.07
	VI	Duvar Ağırlığından Oluşan Düşey Kuvvet	Gduvar	12.03	2.03	24.44
	VII	Sursarj Yükünden Oluşan Düşey Kuvvet	Qsursarj	3.00	3.35	10.05

YANAL ZEMİN BASINCI KATSAYILARI

	Sehim	Simge	Değer
Aktif	Statik Aktif Basınç Katsayısı	Kas	0.30
	Dinamik Aktif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kad (+)	0.12
	Dinamik Aktif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kad (-)	0.08
	Toplam Aktif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kat (+)	0.42
	Toplam Aktif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kat (-)	0.38
Pasif	Statik Pasif Basınç Katsayısı	Kps	2.41
	Dinamik Pasif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kpd (+)	0.55
	Dinamik Pasif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kpd (-)	0.13
	Toplam Pasif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kpt (+)	2.96
	Toplam Pasif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kpt (-)	2.54
Deprem	Eşdeğer Yatay Deprem Katsayısı	kh	0.14
	Eşdeğer Düşey Deprem Katsayısı	kv	0.07
	Eşdeğer Deprem Katsayısına Bağlı İvme Açısı (1 + kv)	θ (+)	7.45
	Eşdeğer Deprem Katsayısına Bağlı İvme Açısı (1 - kv)	θ (-)	8.56

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST33

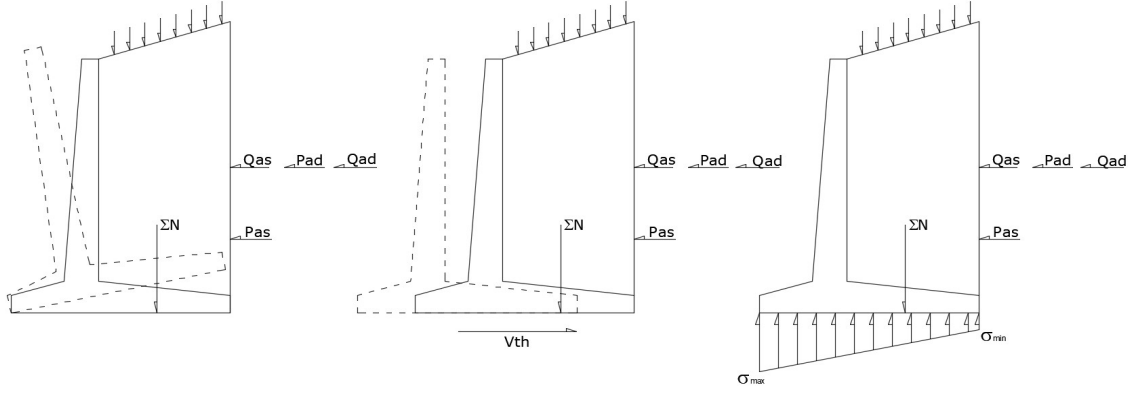

Zemin Gerilmesi Kontrolü

	Düşey Yük [tf]	Toplam Moment [tfm]	σ_{max} [tf/m ²]	σ_{min} [tf/m ²]	$\sigma_{max} < q_t$	σ_{min}	Kontrol
Depresiz (1.4 G + 1.6 Q + 1.6 H)	62.20	10.25	16.43	10.61	$25.00 \geq 16.43$	10.61	✓
Depremli (1 + kv) (G + Q + E)	44.00	21.80	15.75	3.38	$25.00 \geq 15.75$	3.38	✓
Depremli (1 - kv) (G + Q + E)	44.00	15.72	14.02	5.11	$25.00 \geq 14.02$	5.11	✓

Devrilme Güvenliği Kontrolü

	Koruyucu Momentler [tfm]	Devirici Momentler [tfm]	$R_{dev} / E_{dev} \geq \gamma R_{dev}$	Kontrol
Depresiz	121.51	33.36	$3.64 \geq 1.50$	✓
Depremli (1 + kv)	121.51	52.15	$2.33 \geq 1.30$	✓
Depremli (1 - kv)	121.51	46.08	$2.64 \geq 1.30$	✓

*Devrilme momenti kontrollerinde pasif toprak basıncı dikkate alınmamıştır.

Kayma Güvenliği Kontrolü

	Koruyucu Direnç [Rth] [tf]	Pasif İtki [Rpt] [tf]	Koruyucu Kuvvetler [tf]	Kaydırıcı Kuvvetler [tf]	$R_{th} + 0.3R_{pt} \geq V_{th}$	Kontrol
Depresiz	30.67	1.64	31.16	14.24	$31.16 \geq 14.24$	✓
Depremli (1 + kv)	41.82	2.01	42.42	20.02	$42.42 \geq 20.02$	✓
Depremli (1 - kv)	41.82	1.72	42.33	18.15	$42.33 \geq 18.15$	✓

*Kayma kontrollerinde pasif toprak basıncı güvenlik faktörü ile dikkate alınmıştır.

Toplan Göçme Kontrolü


	Toplam Koruyucu Kuvvetler [tf]	Toplam Kaydırıcı Kuvvetler [tf]	$\Sigma F_{kor} / \Sigma F_{kay} \geq \gamma R_k$	Kontrol
Depresiz	179.93	37.17	$4.84 \geq 1.10$	✓
Depremli (1 + kv)	182.99	45.71	$4.00 \geq 1.10$	✓
Depremli (1 - kv)	176.88	41.80	$4.23 \geq 1.10$	✓

Kesme Güvenliği Kontrolü

	Tesir Yeri	Vcr [tf]	Vc [tf]	Vd [tf]	$V_c > V_d$	Kontrol
Depresiz	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	20.28	$36.26 > 20.28$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	21.12	$22.70 > 21.12$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	20.76	$22.70 > 20.76$	✓
Depremli (1 + kv)	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	16.49	$36.26 > 16.49$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	17.30	$22.70 > 17.30$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	15.59	$22.70 > 15.59$	✓
Depremli (1 - kv)	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	15.26	$36.26 > 15.26$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	16.14	$22.70 > 16.14$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	14.28	$22.70 > 14.28$	✓

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST33

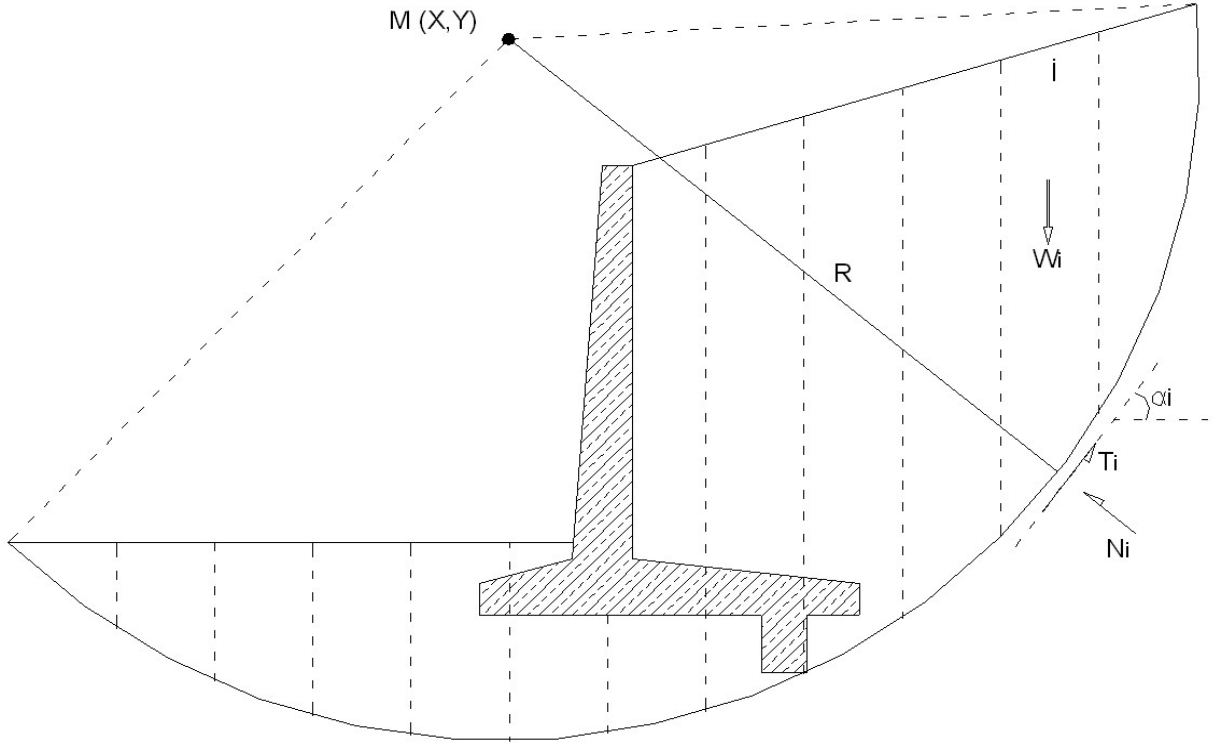

Toplan Göçme Hesap Sonuçları - Depremsiz

Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_α	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	15.73	-0.34
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	14.63	-0.69
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	13.74	-0.69
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	13.03	-0.50
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	12.39	-0.15
6	1.01	15.72	0.08	1.04	18.48	1.21
7	1.01	14.80	0.20	1.08	17.03	2.94
8	1.01	14.27	0.33	1.12	15.98	4.57
9	1.01	13.23	0.46	1.13	14.80	5.84
10	1.01	12.09	0.60	1.12	13.67	6.81
11	1.01	10.52	0.75	1.09	12.35	7.21
12	1.01	8.29	0.94	1.01	10.61	6.69
13	1.01	4.60	1.19	0.86	7.47	4.27

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU
İST33**Toptan Göçme Hesap Sonuçları - Depremlı (1 + kv)**


Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_{α}	Düşey Uzaklık (Hc) [m]	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	0.17	15.77	-0.31
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	0.44	14.71	-0.58
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	0.63	13.83	-0.51
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	0.75	13.13	-0.24
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	0.80	12.50	0.17
6	1.01	15.72	0.08	1.04	0.29	18.94	2.86
7	1.01	14.80	0.20	1.08	3.48	17.44	3.97
8	1.01	14.27	0.33	1.12	3.34	16.37	5.63
9	1.01	13.23	0.46	1.13	3.13	15.16	6.88
10	1.01	12.09	0.60	1.12	2.84	14.00	7.78
11	1.01	10.52	0.75	1.09	2.43	12.65	8.07
12	1.01	8.29	0.94	1.01	1.86	10.86	7.36
13	1.01	4.60	1.19	0.86	0.94	7.63	4.62

Toptan Göçme Hesap Sonuçları - Depremlı (1 - kv)

Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_{α}	Düşey Uzaklık (Hc) [m]	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	0.17	15.70	-0.27
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	0.44	14.56	-0.50
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	0.63	13.65	-0.43
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	0.75	12.93	-0.19
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	0.80	12.29	0.18
6	1.01	15.72	0.08	1.04	0.29	18.02	2.74
7	1.01	14.80	0.20	1.08	3.48	16.61	3.66
8	1.01	14.27	0.33	1.12	3.34	15.59	5.15
9	1.01	13.23	0.46	1.13	3.13	14.45	6.26
10	1.01	12.09	0.60	1.12	2.84	13.34	7.07
11	1.01	10.52	0.75	1.09	2.43	12.06	7.31
12	1.01	8.29	0.94	1.01	1.86	10.37	6.66
13	1.01	4.60	1.19	0.86	0.94	7.31	4.17

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST33

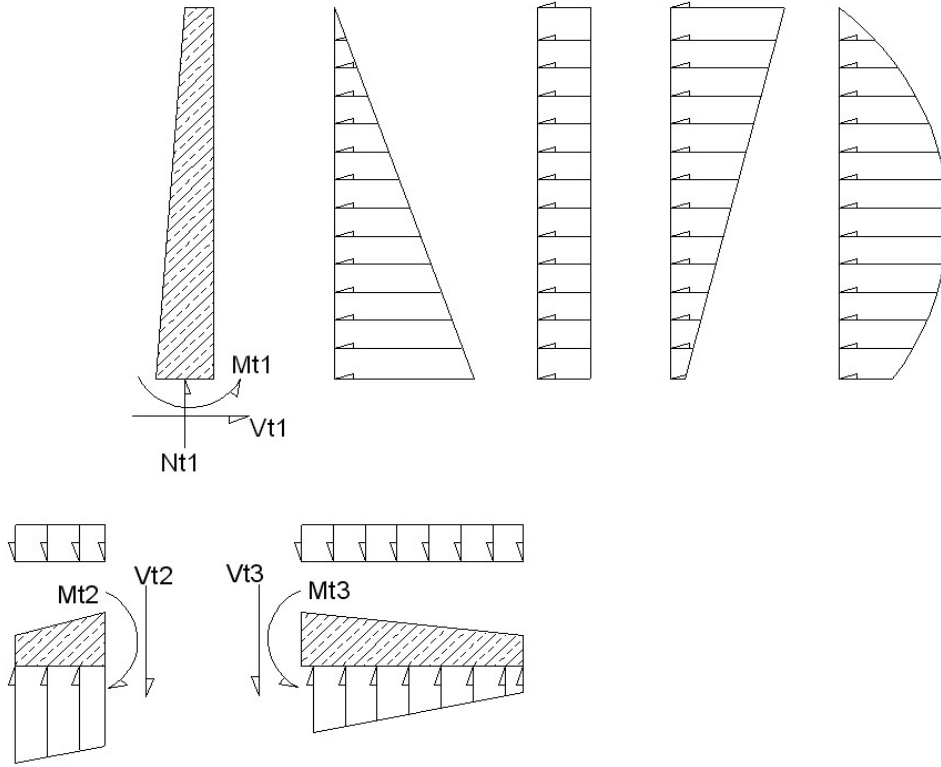


Konsol İstinat Duvarı İç Tesirler Tablosu

	Durum	Etki	Birim	Gövde Kesiti 1-1	Ön Ampatman Kesiti 2-2	Arka Ampatman Kesiti 3-3
Etkiler	Depremsiz	Vs	[tf]	12.67	13.71	11.53
		Ms	[tfm]	27.98	10.39	14.90
	Yalnız Depremlili (1 + kv)	Vd	[tf]	5.73	5.39	6.08
		Md	[tfm]	16.66	4.69	10.62
	Yalnız Depremlili (1 - kv)	Vd	[tf]	3.87	3.64	4.12
		Md	[tfm]	11.28	3.17	7.19
Tasarım Kombinasyonlar	Depremsiz (1.4G + 1.6Q + 1.6H)	Vt	[tf]	20.28	21.12	20.76
		Mt	[tfm]	44.77	16.20	28.58
	Depremlili (1 + kv)	$Vt = Vs + (Vd / r)$	[tf]	16.49	17.30	15.59
	(G + Q + E)	$Mt = Ms + (Md / r)$	[tfm]	39.09	13.51	21.98
	Depremlili (1 - kv)	$Vt = Vs + (Vd / r)$	[tf]	15.26	16.14	14.28
	(G + Q + E)	$Mt = Ms + (Md / r)$	[tfm]	35.50	12.50	19.69

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU


İST33

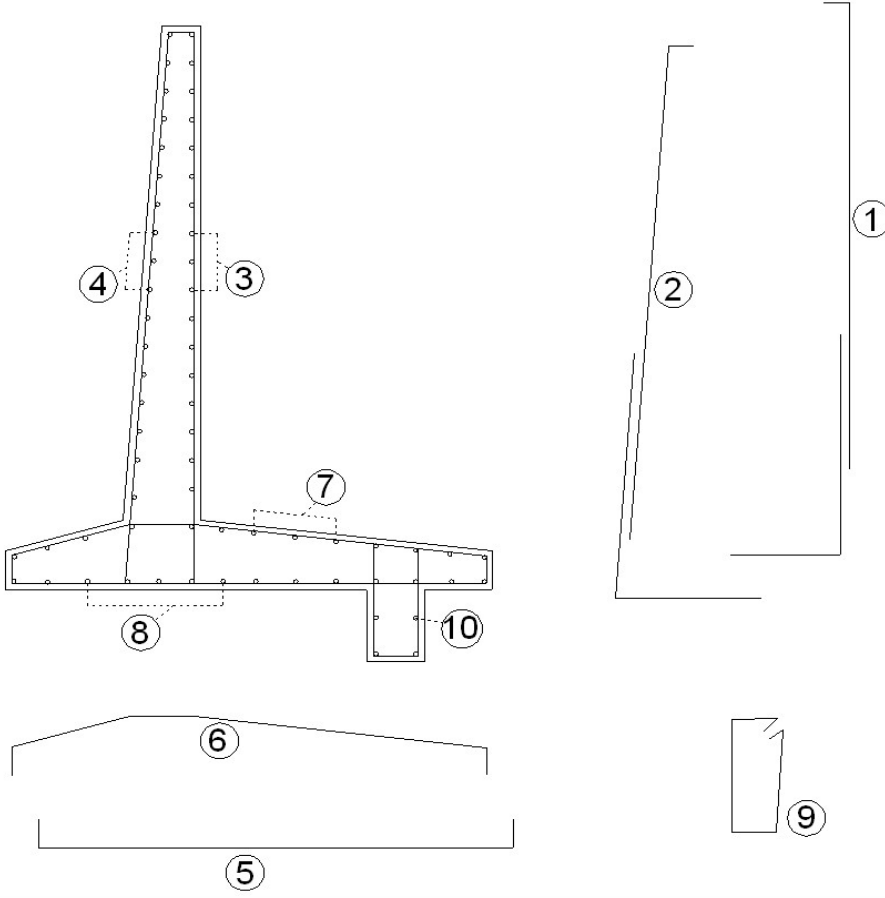

No		Donatı Yeri	Moment [tfm]	b [m]	d [m]	As [cm ²]	MevAs [cm ²]		Donatı
1	Konsol	Konsol Arka Boyuna	44.77	1.00	0.53	23.64	24.17	✓	Ø20/13
2		Konsol Ön Boyuna	-	1.00	0.53	8.02	8.10	✓	Ø14/19
3		Konsol Arka Dağıtma	-	-	-	5.35	6.70	✓	Ø16/30
4		Konsol Ön Dağıtma	-	-	-	8.02	8.04	✓	Ø16/25
5	Taban Plağı	Taban Plağı Alt	16.20	1.00	0.34	13.60	15.71	✓	Ø20/20
6		Taban Plağı Üst	28.58	1.00	0.34	25.00	25.45	✓	Ø18/10
7		Taban Plağı Üst Dağıtma	-	1.00	0.34	5.00	6.70	✓	Ø16/30
8		Taban Plağı Alt Dağıtma	-	1.00	0.34	3.35	6.70	✓	Ø16/30
9	Taban Dişi	Taban Dişi Etriyesi	-	-	-	-	-	-	-
10		Taban Dişi Dağıtma	-	-	-	-	-	-	-


BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST34

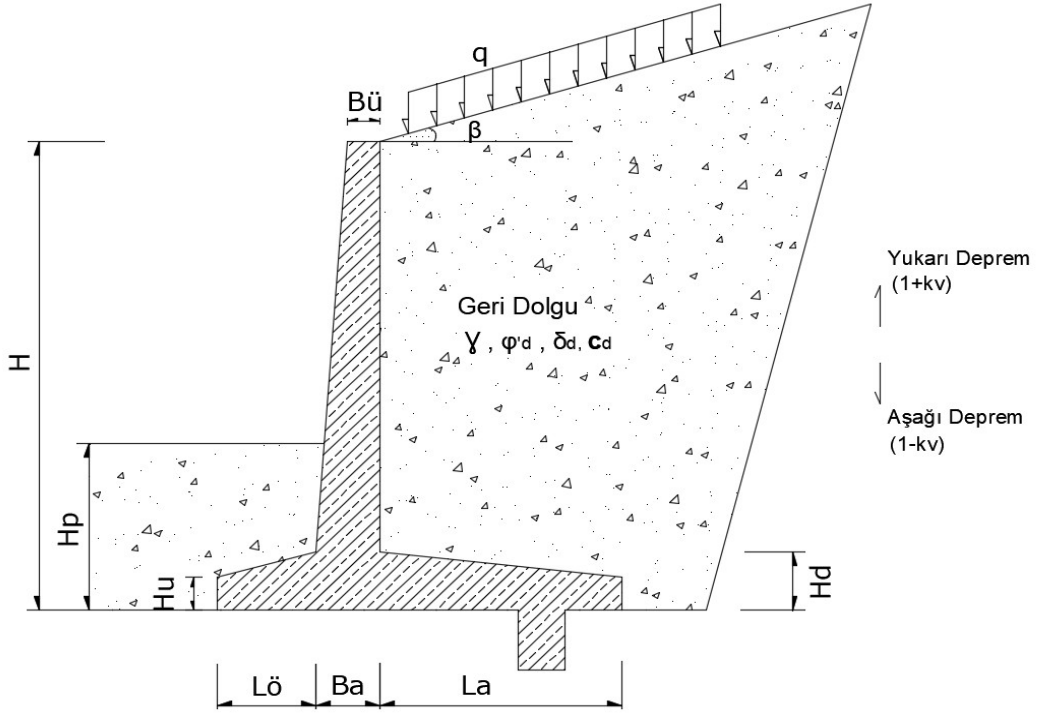


Mevcut Zemin (Z, qt, cu, tanδ, c)

Yapı Bilgileri				
	Sehim	Simge	Değer	Birim
Duvar Bilgileri	Toplam Yükseklik	H	7.00	[m]
	Üst Kol Genişliği	Bu	0.30	[m]
	Alt Kol Genişliği	Ba	0.60	[m]
	Ön Ampatman Uzunluğu	Lo	1.50	[m]
	Arka Ampatman Uzunluğu	La	2.50	[m]
	Ampatman Dip Kalınlığı	Hd	0.40	[m]
	Ampatman Uç Kalınlığı	Hu	0.40	[m]
Dolgu Bilgileri	Dolgu Birim Hacim Ağırlığı	γ	1.90	[t/m³]
	Dolgu Tasarım Kayma Direnci Açısı	φ	0.52	[rad]
	Dolgu Kohezyon Değeri	cd	0	[tf/m²]
	Dolgu Zemin Yatay Açısı	β	0	[rad]
	Dolgu ile Duvar Arası Sürtünme Açısı	δd	0.35	[rad]
Zemin Bilgileri	Zemin Grubu	Z	ZC	
	Zemin Tasarım Dayanımı	qt	25.00	[tf/m²]
	Drenajsiz Kayma Dayanımı	cu	10.00	[tf/m²]
	Zemin Kohezyon Değeri	c	10.00	[tf/m²]
	Zemin ile Duvar Arasındaki Sürtünme Katsayısı	tanδ	10.00	
	Aktif Dolgu Yüksekliği		6.50	[m]
	Pasif Dolgu Yüksekliği	Hp	1.00	[m]
İlave Yük	Çekme Çatlağı Derinliği	Zc	0	[m]
	Sursarj Yükü	q	1.20	[tf/m]
Deprem Bilgileri	Sds	Sds	0.53	
	Statik Deprem Azaltma Katsayısı	r	1.50	
Malzeme Bilgileri	Beton Sınıfı	C30	30.00	
	Beton Tasarım Basing Dayanımı	fcd	2039.43	[tf/m²]
	Beton Tasarım Çekme Dayanımı	fctd	130.32	[tf/m²]
	Beton Sınıfı	B420C	420.00	
	Donatı Tasarım Akma Dayanımı	fyd	37241.81	[tf/m²]

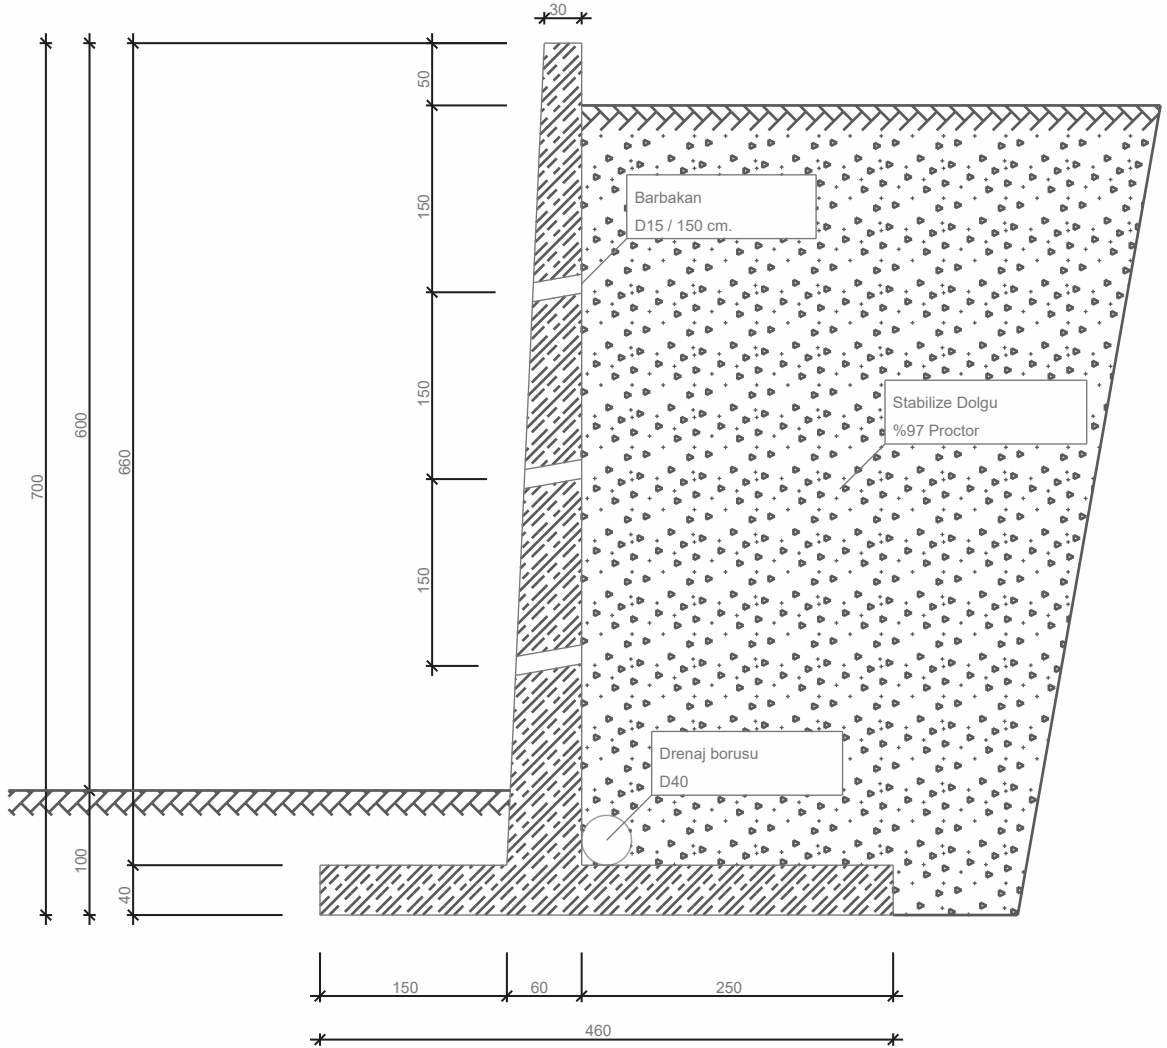BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU
İST34

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST34

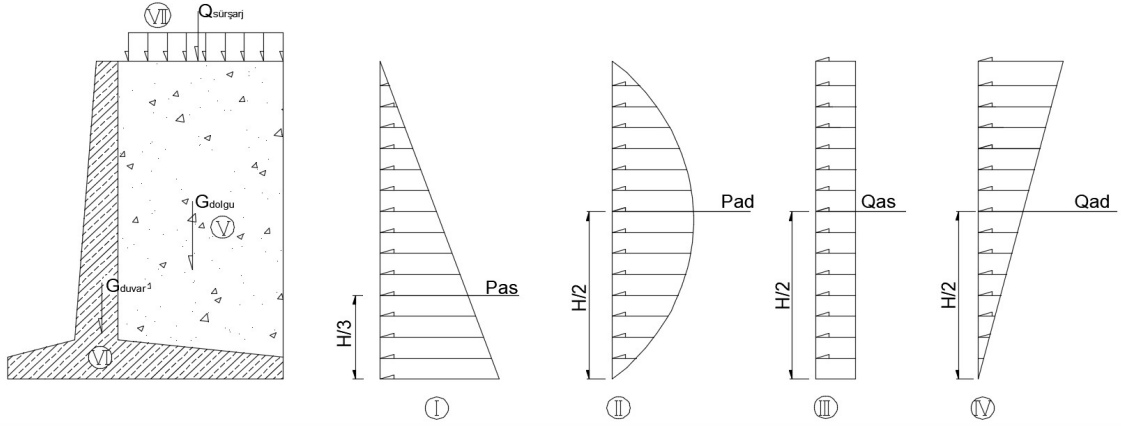

YATAY VE DÜŞEY YÜKLER


	No	Yükün Tanımı	Simge	Kuvvet [tf]	Moment Kolu [m]	Moment [tfm]
Yatay	I	Statik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti	Pas	11.92	2.17	25.83
	II	Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 + kv)	Pad (+)	4.84	3.25	15.73
		Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 - kv)	Pad (-)	3.28	3.25	10.65
	III	Sursarj Yükünden Oluşan Statik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti	Qas	2.32	3.25	7.53
	IV	Sursarj Yükünden Oluşan Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 + kv)	Qad (+)	0.94	3.25	3.06
Düşey		Sursarj Yükünden Oluşan Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 - kv)	Qad (-)	0.64	3.25	2.07
	V	Dolgu Ağırlığından Oluşan Düşey Kuvvet	Gdolgu	28.97	3.35	97.07
	VI	Duvar Ağırlığından Oluşan Düşey Kuvvet	Gduvar	12.03	2.03	24.44
	VII	Sursarj Yükünden Oluşan Düşey Kuvvet	Qsursarj	3.00	3.35	10.05

YANAL ZEMİN BASINCI KATSAYILARI

	Sehim	Simge	Değer
Aktif	Statik Aktif Basınç Katsayısı	Kas	0.30
	Dinamik Aktif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kad (+)	0.12
	Dinamik Aktif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kad (-)	0.08
	Toplam Aktif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kat (+)	0.42
	Toplam Aktif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kat (-)	0.38
Pasif	Statik Pasif Basınç Katsayısı	Kps	2.41
	Dinamik Pasif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kpd (+)	0.55
	Dinamik Pasif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kpd (-)	0.13
	Toplam Pasif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kpt (+)	2.96
	Toplam Pasif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kpt (-)	2.54
Deprem	Eşdeğer Yatay Deprem Katsayısı	kh	0.14
	Eşdeğer Düşey Deprem Katsayısı	kv	0.07
	Eşdeğer Deprem Katsayısına Bağlı İvme Açısı (1 + kv)	θ (+)	7.45
	Eşdeğer Deprem Katsayısına Bağlı İvme Açısı (1 - kv)	θ (-)	8.56

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST34

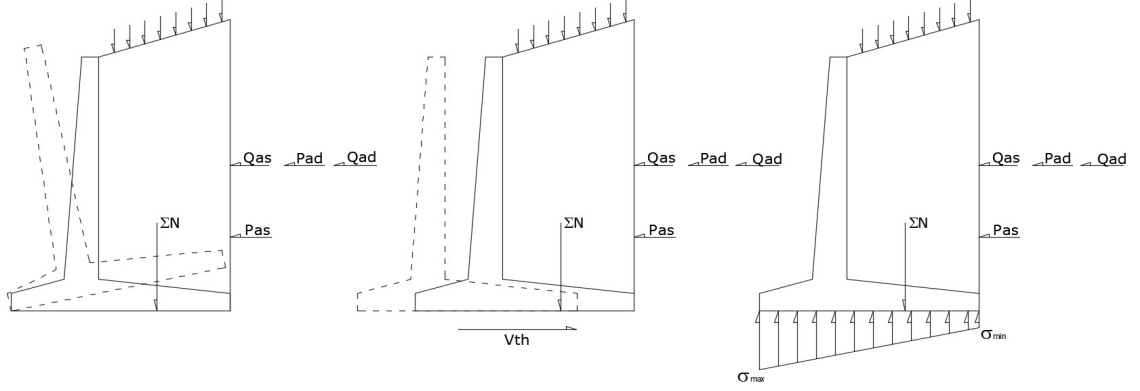

Zemin Gerilmesi Kontrolü

	Düşey Yük [tf]	Toplam Moment [tfm]	σ_{max} [tf/m ²]	σ_{min} [tf/m ²]	$\sigma_{max} < q_t$	σ_{min}	Kontrol
Depresiz (1.4 G + 1.6 Q + 1.6 H)	62.20	10.25	16.43	10.61	$25.00 \geq 16.43$	10.61	✓
Depremli (1 + kv) (G + Q + E)	44.00	21.80	15.75	3.38	$25.00 \geq 15.75$	3.38	✓
Depremli (1 - kv) (G + Q + E)	44.00	15.72	14.02	5.11	$25.00 \geq 14.02$	5.11	✓

Devrilme Güvenliği Kontrolü

	Koruyucu Momentler [tfm]	Devirici Momentler [tfm]	$R_{dev} / E_{dev} \geq \gamma R_{dev}$	Kontrol
Depresiz	121.51	33.36	$3.64 \geq 1.50$	✓
Depremli (1 + kv)	121.51	52.15	$2.33 \geq 1.30$	✓
Depremli (1 - kv)	121.51	46.08	$2.64 \geq 1.30$	✓

*Devrilme momenti kontrollerinde pasif toprak basıncı dikkate alınmamıştır.

Kayma Güvenliği Kontrolü

	Koruyucu Direnç [Rth] [tf]	Pasif İtki [Rpt] [tf]	Koruyucu Kuvvetler [tf]	Kaydırıcı Kuvvetler [tf]	$R_{th} + 0.3R_{pt} \geq V_{th}$	Kontrol
Depresiz	30.67	1.64	31.16	14.24	$31.16 \geq 14.24$	✓
Depremli (1 + kv)	41.82	2.01	42.42	20.02	$42.42 \geq 20.02$	✓
Depremli (1 - kv)	41.82	1.72	42.33	18.15	$42.33 \geq 18.15$	✓

*Kayma kontrollerinde pasif toprak basıncı güvenlik faktörü ile dikkate alınmıştır.

Toplan Göçme Kontrolü


	Toplam Koruyucu Kuvvetler [tf]	Toplam Kaydırıcı Kuvvetler [tf]	$\Sigma F_{kor} / \Sigma F_{kay} \geq \gamma R_k$	Kontrol
Depresiz	179.93	37.17	$4.84 \geq 1.10$	✓
Depremli (1 + kv)	182.99	45.71	$4.00 \geq 1.10$	✓
Depremli (1 - kv)	176.88	41.80	$4.23 \geq 1.10$	✓

Kesme Güvenliği Kontrolü

	Tesir Yeri	Vcr [tf]	Vc [tf]	Vd [tf]	$V_c > V_d$	Kontrol
Depresiz	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	20.28	$36.26 > 20.28$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	21.12	$22.70 > 21.12$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	20.76	$22.70 > 20.76$	✓
Depremli (1 + kv)	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	16.49	$36.26 > 16.49$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	17.30	$22.70 > 17.30$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	15.59	$22.70 > 15.59$	✓
Depremli (1 - kv)	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	15.26	$36.26 > 15.26$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	16.14	$22.70 > 16.14$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	14.28	$22.70 > 14.28$	✓

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST34

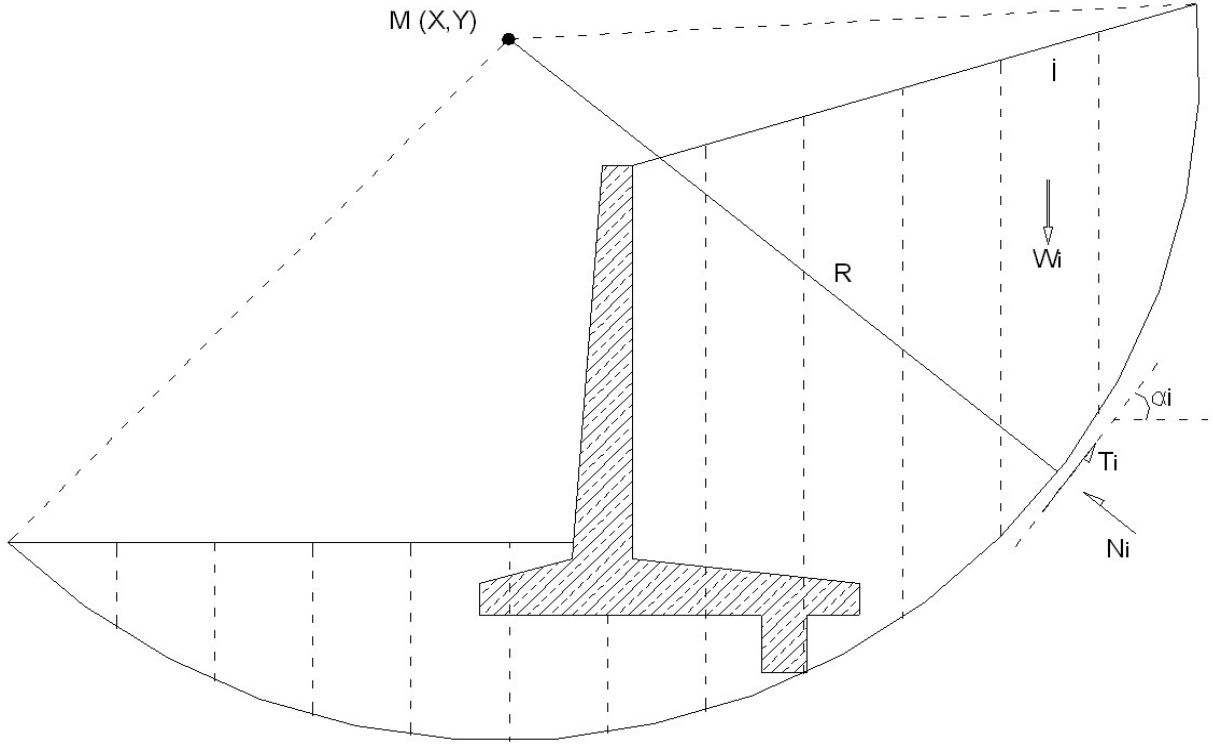

Toplan Göçme Hesap Sonuçları - Depremsiz

Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_α	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	15.73	-0.34
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	14.63	-0.69
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	13.74	-0.69
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	13.03	-0.50
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	12.39	-0.15
6	1.01	15.72	0.08	1.04	18.48	1.21
7	1.01	14.80	0.20	1.08	17.03	2.94
8	1.01	14.27	0.33	1.12	15.98	4.57
9	1.01	13.23	0.46	1.13	14.80	5.84
10	1.01	12.09	0.60	1.12	13.67	6.81
11	1.01	10.52	0.75	1.09	12.35	7.21
12	1.01	8.29	0.94	1.01	10.61	6.69
13	1.01	4.60	1.19	0.86	7.47	4.27

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU
İST34**Toptan Göçme Hesap Sonuçları - Depremlı (1 + kv)**


Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_{α}	Düşey Uzaklık (Hc) [m]	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	0.17	15.77	-0.31
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	0.44	14.71	-0.58
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	0.63	13.83	-0.51
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	0.75	13.13	-0.24
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	0.80	12.50	0.17
6	1.01	15.72	0.08	1.04	0.29	18.94	2.86
7	1.01	14.80	0.20	1.08	3.48	17.44	3.97
8	1.01	14.27	0.33	1.12	3.34	16.37	5.63
9	1.01	13.23	0.46	1.13	3.13	15.16	6.88
10	1.01	12.09	0.60	1.12	2.84	14.00	7.78
11	1.01	10.52	0.75	1.09	2.43	12.65	8.07
12	1.01	8.29	0.94	1.01	1.86	10.86	7.36
13	1.01	4.60	1.19	0.86	0.94	7.63	4.62

Toptan Göçme Hesap Sonuçları - Depremlı (1 - kv)

Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_{α}	Düşey Uzaklık (Hc) [m]	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	0.17	15.70	-0.27
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	0.44	14.56	-0.50
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	0.63	13.65	-0.43
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	0.75	12.93	-0.19
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	0.80	12.29	0.18
6	1.01	15.72	0.08	1.04	0.29	18.02	2.74
7	1.01	14.80	0.20	1.08	3.48	16.61	3.66
8	1.01	14.27	0.33	1.12	3.34	15.59	5.15
9	1.01	13.23	0.46	1.13	3.13	14.45	6.26
10	1.01	12.09	0.60	1.12	2.84	13.34	7.07
11	1.01	10.52	0.75	1.09	2.43	12.06	7.31
12	1.01	8.29	0.94	1.01	1.86	10.37	6.66
13	1.01	4.60	1.19	0.86	0.94	7.31	4.17

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST34

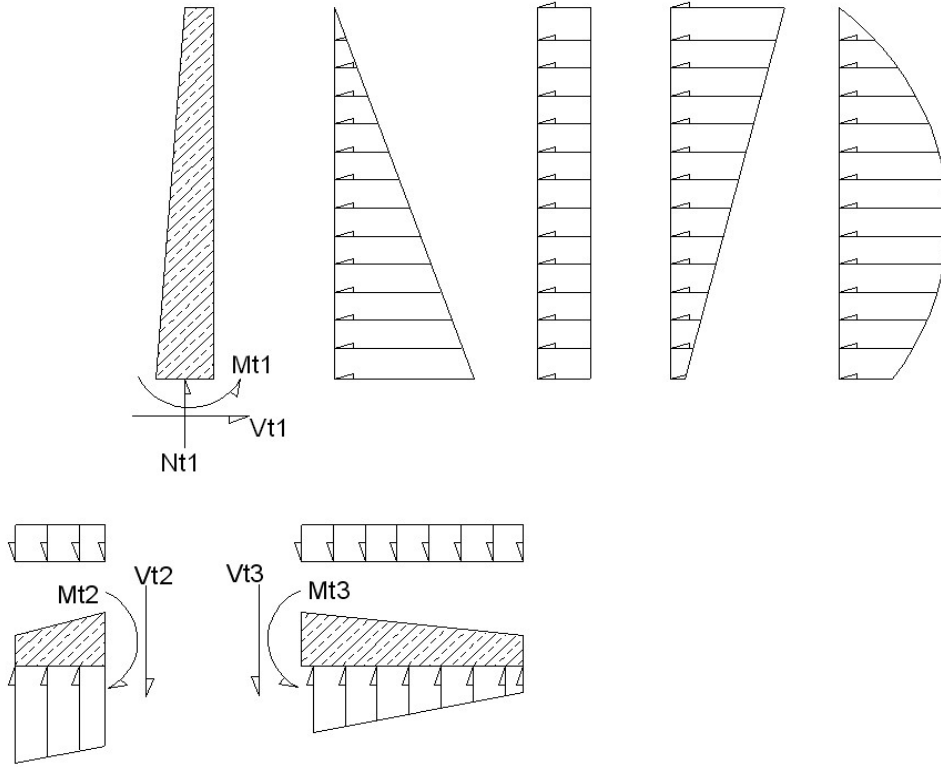


Konsol İstinat Duvarı İç Tesirler Tablosu

	Durum	Etki	Birim	Gövde Kesiti 1-1	Ön Ampatman Kesiti 2-2	Arka Ampatman Kesiti 3-3
Etkiler	Depremsiz	Vs	[tf]	12.67	13.71	11.53
		Ms	[tfm]	27.98	10.39	14.90
	Yalnız Depremlili (1 + kv)	Vd	[tf]	5.73	5.39	6.08
		Md	[tfm]	16.66	4.69	10.62
	Yalnız Depremlili (1 - kv)	Vd	[tf]	3.87	3.64	4.12
		Md	[tfm]	11.28	3.17	7.19
Tasarım Kombinasyonlar	Depremsiz (1.4G + 1.6Q + 1.6H)	Vt	[tf]	20.28	21.12	20.76
		Mt	[tfm]	44.77	16.20	28.58
	Depremlili (1 + kv)	$Vt = Vs + (Vd / r)$	[tf]	16.49	17.30	15.59
	(G + Q + E)	$Mt = Ms + (Md / r)$	[tfm]	39.09	13.51	21.98
	Depremlili (1 - kv)	$Vt = Vs + (Vd / r)$	[tf]	15.26	16.14	14.28
	(G + Q + E)	$Mt = Ms + (Md / r)$	[tfm]	35.50	12.50	19.69

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU


İST34

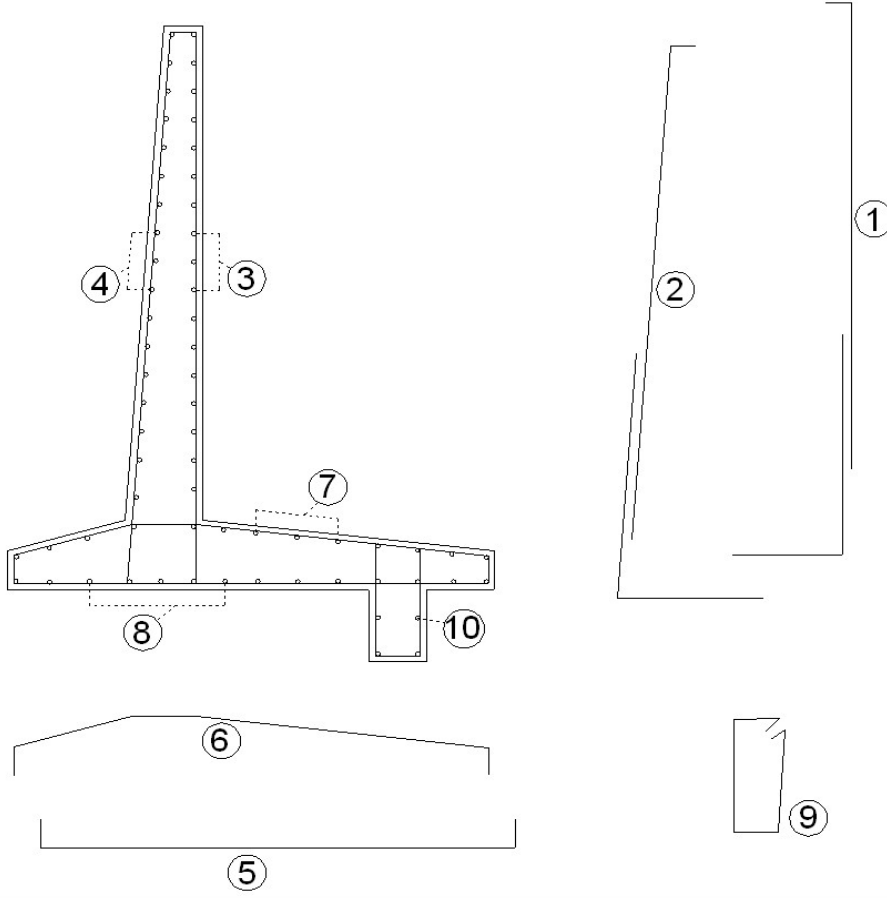


No		Donatı Yeri	Moment [tfm]	b [m]	d [m]	As [cm ²]	MevAs [cm ²]		Donatı
1	Konsol	Konsol Arka Boyuna	44.77	1.00	0.53	23.64	24.17	✓	Ø20/13
2		Konsol Ön Boyuna	-	1.00	0.53	8.02	8.10	✓	Ø14/19
3		Konsol Arka Dağıtma	-	-	-	5.35	6.70	✓	Ø16/30
4		Konsol Ön Dağıtma	-	-	-	8.02	8.04	✓	Ø16/25
5	Taban Plağı	Taban Plağı Alt	16.20	1.00	0.34	13.60	15.71	✓	Ø20/20
6		Taban Plağı Üst	28.58	1.00	0.34	25.00	25.45	✓	Ø18/10
7		Taban Plağı Üst Dağıtma	-	1.00	0.34	5.00	6.70	✓	Ø16/30
8		Taban Plağı Alt Dağıtma	-	1.00	0.34	3.35	6.70	✓	Ø16/30
9	Taban Dişi	Taban Dişi Etriyesi	-	-	-	-	-	-	-
10		Taban Dişi Dağıtma	-	-	-	-	-	-	-

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST35

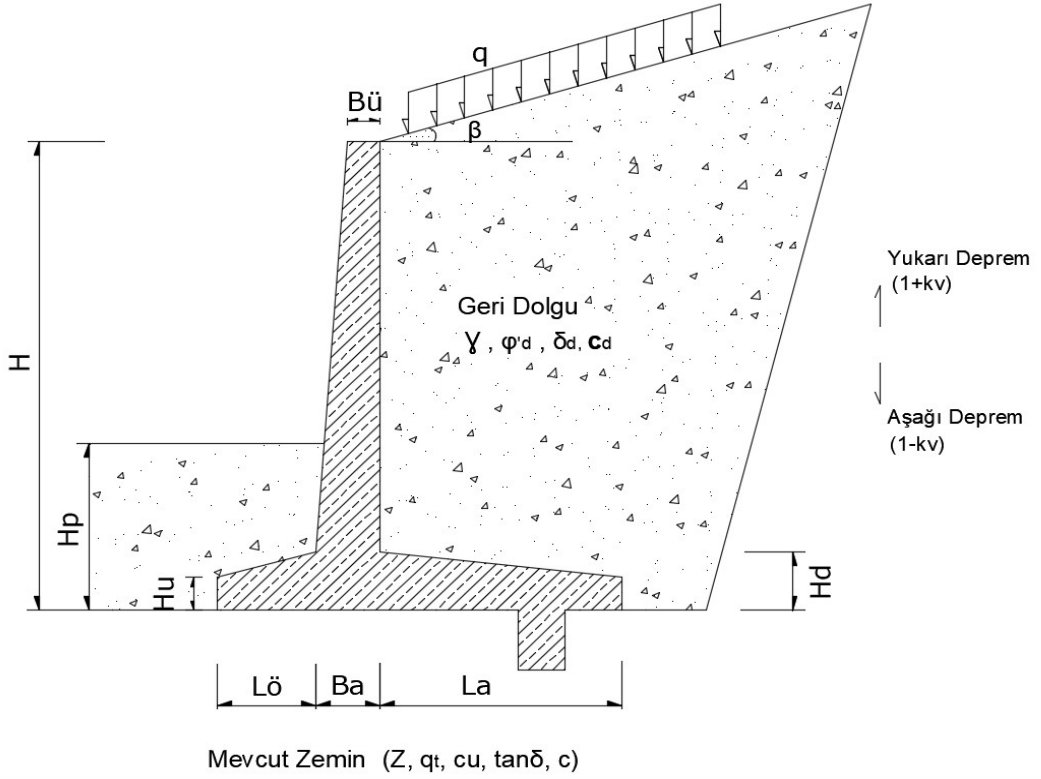


Yapı Bilgileri				
	Sehim	Simge	Değer	Birim
Duvar Bilgileri	Toplam Yükseklik	H	7.00	[m]
	Üst Kol Genişliği	Bu	0.30	[m]
	Alt Kol Genişliği	Ba	0.60	[m]
	Ön Ampatman Uzunluğu	Lo	1.50	[m]
	Arka Ampatman Uzunluğu	La	2.50	[m]
	Ampatman Dip Kalınlığı	Hd	0.40	[m]
	Ampatman Uç Kalınlığı	Hu	0.40	[m]
Dolgu Bilgileri	Dolgu Birim Hacim Ağırlığı	γ	1.90	[t/m³]
	Dolgu Tasarım Kayma Direnci Açısı	ϕ	0.52	[rad]
	Dolgu Kohezyon Değeri	cd	0	[tf/m²]
	Dolgu Zemin Yatay Açısı	β	0	[rad]
	Dolgu ile Duvar Arası Sürtünme Açısı	δ_d	0.35	[rad]
Zemin Bilgileri	Zemin Grubu	Z	ZC	
	Zemin Tasarım Dayanımı	qt	25.00	[tf/m²]
	Drenajsiz Kayma Dayanımı	cu	10.00	[tf/m²]
	Zemin Kohezyon Değeri	c	10.00	[tf/m²]
	Zemin ile Duvar Arasındaki Sürtünme Katsayısı	tanδ	10.00	
	Aktif Dolgu Yüksekliği		6.50	[m]
	Pasif Dolgu Yüksekliği	Hp	1.00	[m]
	Çekme Çatlağı Derinliği	Zc	0	[m]
İlave Yük	Sursarj Yükü	q	1.20	[tf/m]
Deprem Bilgileri	Sds	Sds	0.53	
	Statik Deprem Azaltma Katsayısı	r	1.50	
	Beton Sınıfı	C30	30.00	
Malzeme Bilgileri	Beton Tasarım Basing Dayanımı	fcd	2039.43	[tf/m²]
	Beton Tasarım Çekme Dayanımı	fctd	130.32	[tf/m²]
	Beton Sınıfı	B420C	420.00	
	Donatı Tasarım Akma Dayanımı	fyd	37241.81	[tf/m²]

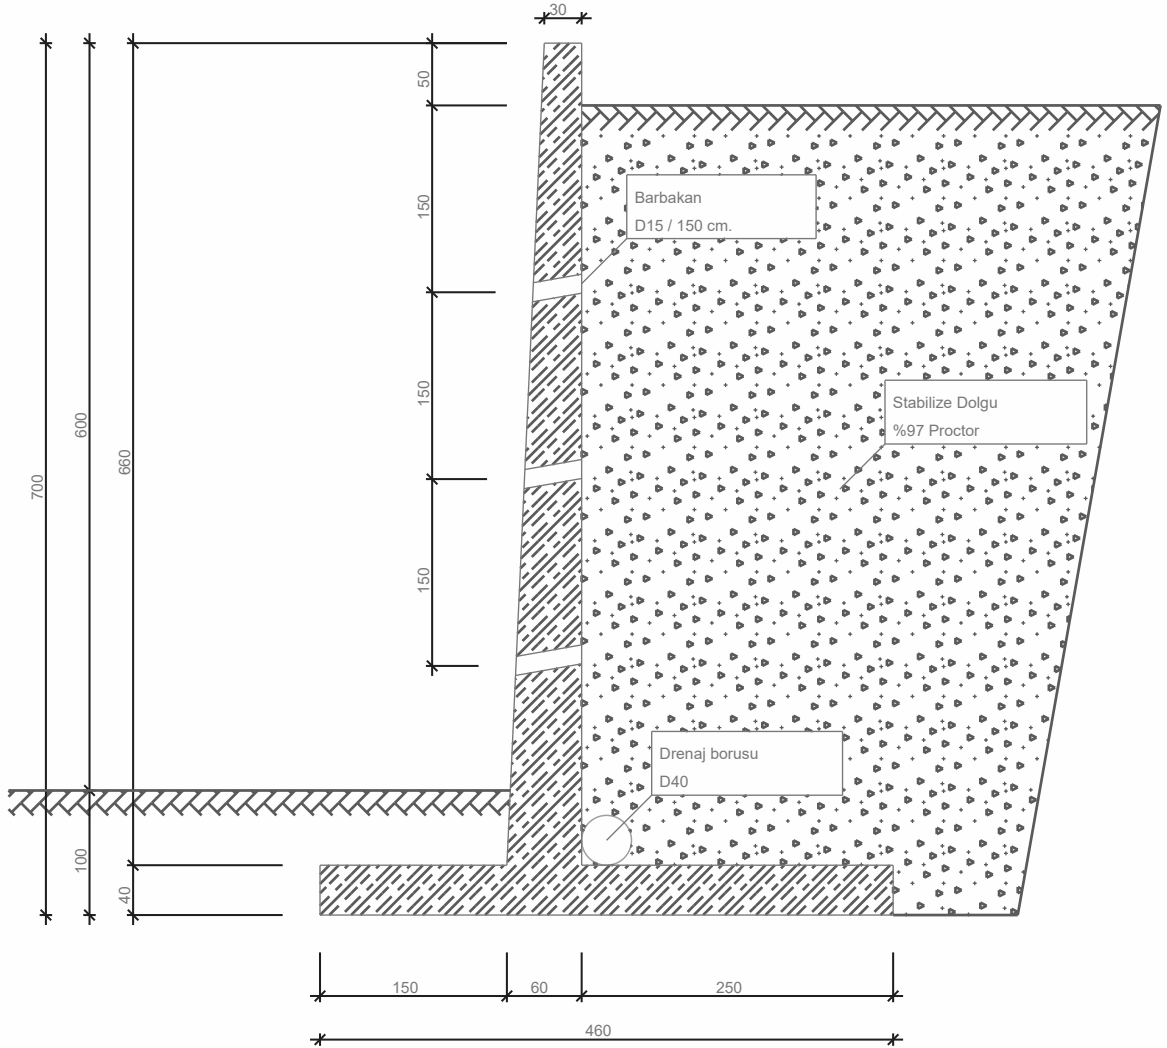BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU
İST35

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST35

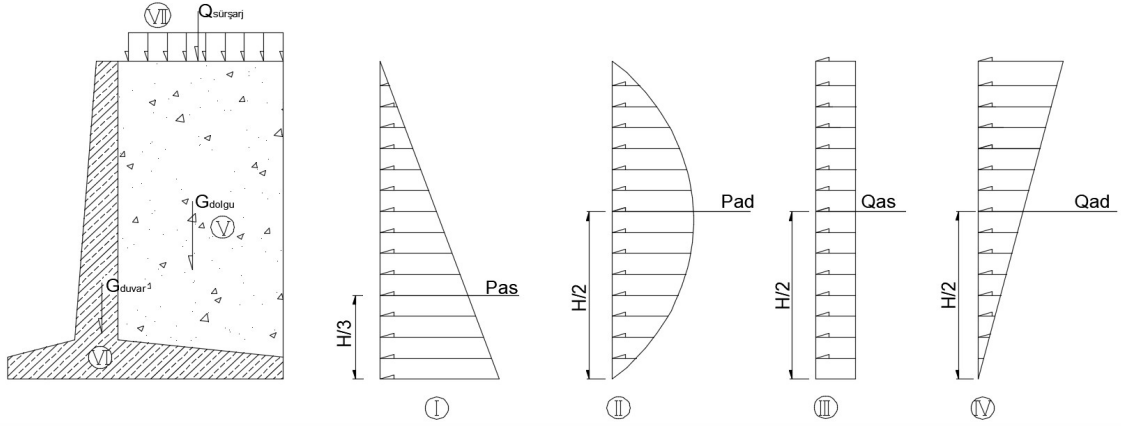

YATAY VE DÜŞEY YÜKLER


	No	Yükün Tanımı	Simge	Kuvvet [tf]	Moment Kolu [m]	Moment [tfm]
Yatay	I	Statik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti	Pas	11.92	2.17	25.83
	II	Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 + kv)	Pad (+)	4.84	3.25	15.73
		Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 - kv)	Pad (-)	3.28	3.25	10.65
	III	Sursarj Yükünden Oluşan Statik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti	Qas	2.32	3.25	7.53
	IV	Sursarj Yükünden Oluşan Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 + kv)	Qad (+)	0.94	3.25	3.06
		Sursarj Yükünden Oluşan Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 - kv)	Qad (-)	0.64	3.25	2.07
Düşey	V	Dolgu Ağırlığından Oluşan Düşey Kuvvet	Gdolgu	28.97	3.35	97.07
	VI	Duvar Ağırlığından Oluşan Düşey Kuvvet	Gduvar	12.03	2.03	24.44
	VII	Sursarj Yükünden Oluşan Düşey Kuvvet	Qsursarj	3.00	3.35	10.05

YANAL ZEMİN BASINCI KATSAYILARI

	Sehim	Simge	Değer
Aktif	Statik Aktif Basınç Katsayısı	Kas	0.30
	Dinamik Aktif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kad (+)	0.12
	Dinamik Aktif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kad (-)	0.08
	Toplam Aktif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kat (+)	0.42
	Toplam Aktif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kat (-)	0.38
Pasif	Statik Pasif Basınç Katsayısı	Kps	2.41
	Dinamik Pasif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kpd (+)	0.55
	Dinamik Pasif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kpd (-)	0.13
	Toplam Pasif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kpt (+)	2.96
	Toplam Pasif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kpt (-)	2.54
Deprem	Eşdeğer Yatay Deprem Katsayısı	kh	0.14
	Eşdeğer Düşey Deprem Katsayısı	kv	0.07
	Eşdeğer Deprem Katsayısına Bağlı İvme Açısı (1 + kv)	θ (+)	7.45
	Eşdeğer Deprem Katsayısına Bağlı İvme Açısı (1 - kv)	θ (-)	8.56

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST35

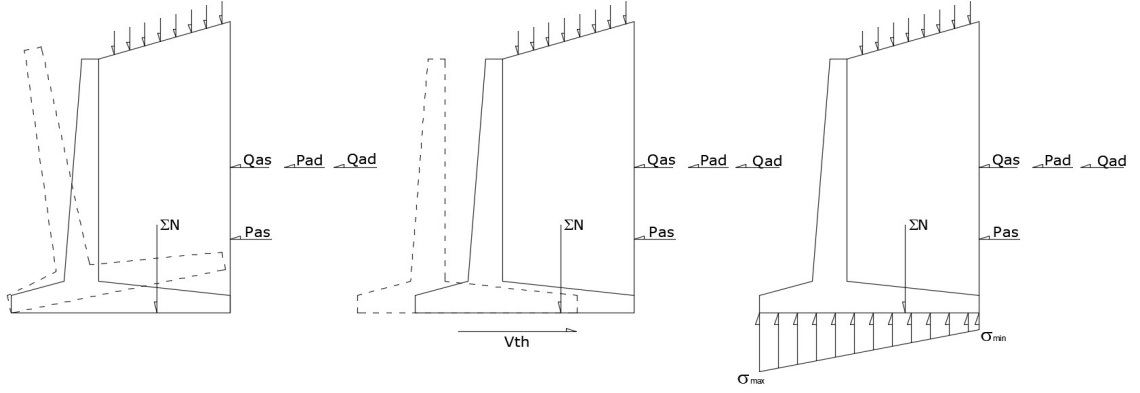

Zemin Gerilmesi Kontrolü

	Düşey Yük [tf]	Toplam Moment [tfm]	σ_{max} [tf/m ²]	σ_{min} [tf/m ²]	$\sigma_{max} < q_t$	σ_{min}	Kontrol
Depresiz (1.4 G + 1.6 Q + 1.6 H)	62.20	10.25	16.43	10.61	$25.00 \geq 16.43$	10.61	✓
Depremli (1 + kv) (G + Q + E)	44.00	21.80	15.75	3.38	$25.00 \geq 15.75$	3.38	✓
Depremli (1 - kv) (G + Q + E)	44.00	15.72	14.02	5.11	$25.00 \geq 14.02$	5.11	✓

Devrilme Güvenliği Kontrolü

	Koruyucu Momentler [tfm]	Devirici Momentler [tfm]	$R_{dev} / E_{dev} \geq \gamma R_{dev}$	Kontrol
Depresiz	121.51	33.36	$3.64 \geq 1.50$	✓
Depremli (1 + kv)	121.51	52.15	$2.33 \geq 1.30$	✓
Depremli (1 - kv)	121.51	46.08	$2.64 \geq 1.30$	✓

*Devrilme momenti kontrollerinde pasif toprak basıncı dikkate alınmamıştır.

Kayma Güvenliği Kontrolü

	Koruyucu Direnç [Rth] [tf]	Pasif İtki [Rpt] [tf]	Koruyucu Kuvvetler [tf]	Kaydırıcı Kuvvetler [tf]	$R_{th} + 0.3R_{pt} \geq V_{th}$	Kontrol
Depresiz	30.67	1.64	31.16	14.24	$31.16 \geq 14.24$	✓
Depremli (1 + kv)	41.82	2.01	42.42	20.02	$42.42 \geq 20.02$	✓
Depremli (1 - kv)	41.82	1.72	42.33	18.15	$42.33 \geq 18.15$	✓

*Kayma kontrollerinde pasif toprak basıncı güvenlik faktörü ile dikkate alınmıştır.


Toplan Göçme Kontrolü

	Toplam Koruyucu Kuvvetler [tf]	Toplam Kaydırıcı Kuvvetler [tf]	$\Sigma F_{kor} / \Sigma F_{kay} \geq \gamma R_k$	Kontrol
Depresiz	179.93	37.17	$4.84 \geq 1.10$	✓
Depremli (1 + kv)	182.99	45.71	$4.00 \geq 1.10$	✓
Depremli (1 - kv)	176.88	41.80	$4.23 \geq 1.10$	✓

Kesme Güvenliği Kontrolü

	Tesir Yeri	Vcr [tf]	Vc [tf]	Vd [tf]	$V_c > V_d$	Kontrol
Depresiz	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	20.28	$36.26 > 20.28$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	21.12	$22.70 > 21.12$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	20.76	$22.70 > 20.76$	✓
Depremli (1 + kv)	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	16.49	$36.26 > 16.49$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	17.30	$22.70 > 17.30$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	15.59	$22.70 > 15.59$	✓
Depremli (1 - kv)	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	15.26	$36.26 > 15.26$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	16.14	$22.70 > 16.14$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	14.28	$22.70 > 14.28$	✓

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU
İST35

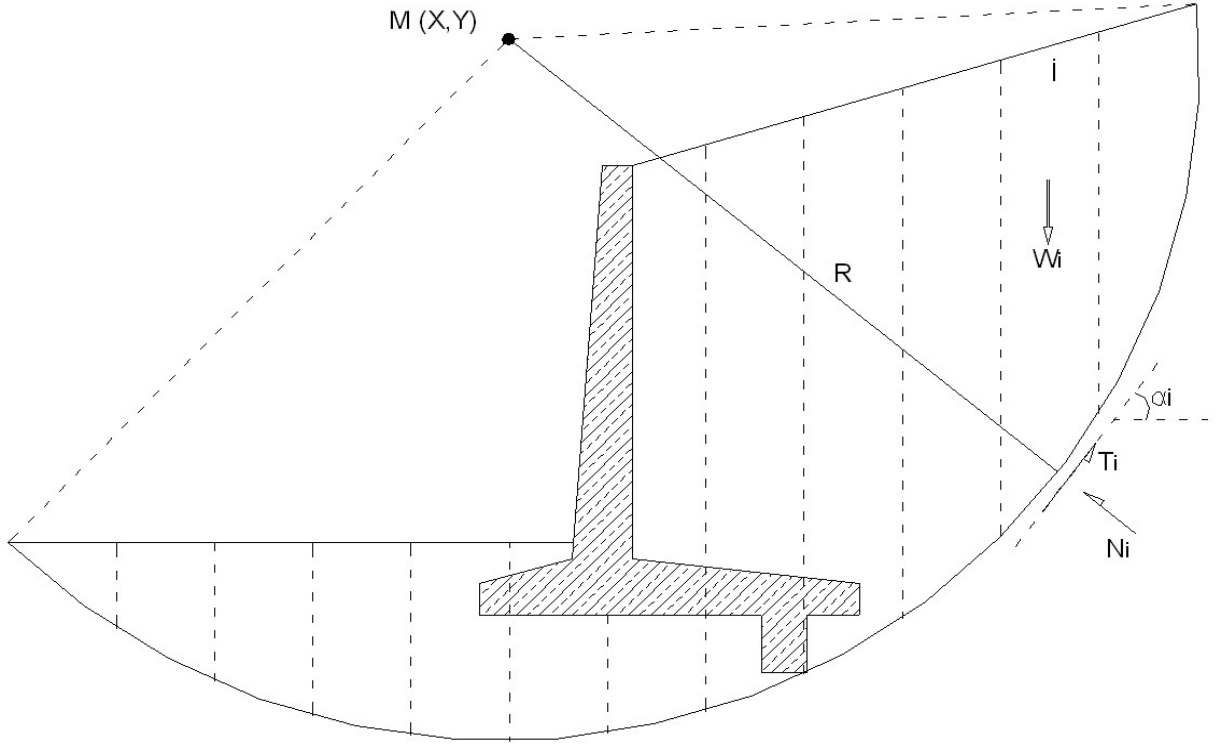

Toptan Göçme Hesap Sonuçları - Depremsiz

Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_α	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	15.73	-0.34
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	14.63	-0.69
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	13.74	-0.69
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	13.03	-0.50
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	12.39	-0.15
6	1.01	15.72	0.08	1.04	18.48	1.21
7	1.01	14.80	0.20	1.08	17.03	2.94
8	1.01	14.27	0.33	1.12	15.98	4.57
9	1.01	13.23	0.46	1.13	14.80	5.84
10	1.01	12.09	0.60	1.12	13.67	6.81
11	1.01	10.52	0.75	1.09	12.35	7.21
12	1.01	8.29	0.94	1.01	10.61	6.69
13	1.01	4.60	1.19	0.86	7.47	4.27

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU
İST35**Toptan Göçme Hesap Sonuçları - Depremlı (1 + kv)**


Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_{α}	Düşey Uzaklık (Hc) [m]	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	0.17	15.77	-0.31
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	0.44	14.71	-0.58
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	0.63	13.83	-0.51
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	0.75	13.13	-0.24
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	0.80	12.50	0.17
6	1.01	15.72	0.08	1.04	0.29	18.94	2.86
7	1.01	14.80	0.20	1.08	3.48	17.44	3.97
8	1.01	14.27	0.33	1.12	3.34	16.37	5.63
9	1.01	13.23	0.46	1.13	3.13	15.16	6.88
10	1.01	12.09	0.60	1.12	2.84	14.00	7.78
11	1.01	10.52	0.75	1.09	2.43	12.65	8.07
12	1.01	8.29	0.94	1.01	1.86	10.86	7.36
13	1.01	4.60	1.19	0.86	0.94	7.63	4.62

Toptan Göçme Hesap Sonuçları - Depremlı (1 - kv)

Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_{α}	Düşey Uzaklık (Hc) [m]	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	0.17	15.70	-0.27
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	0.44	14.56	-0.50
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	0.63	13.65	-0.43
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	0.75	12.93	-0.19
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	0.80	12.29	0.18
6	1.01	15.72	0.08	1.04	0.29	18.02	2.74
7	1.01	14.80	0.20	1.08	3.48	16.61	3.66
8	1.01	14.27	0.33	1.12	3.34	15.59	5.15
9	1.01	13.23	0.46	1.13	3.13	14.45	6.26
10	1.01	12.09	0.60	1.12	2.84	13.34	7.07
11	1.01	10.52	0.75	1.09	2.43	12.06	7.31
12	1.01	8.29	0.94	1.01	1.86	10.37	6.66
13	1.01	4.60	1.19	0.86	0.94	7.31	4.17

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST35

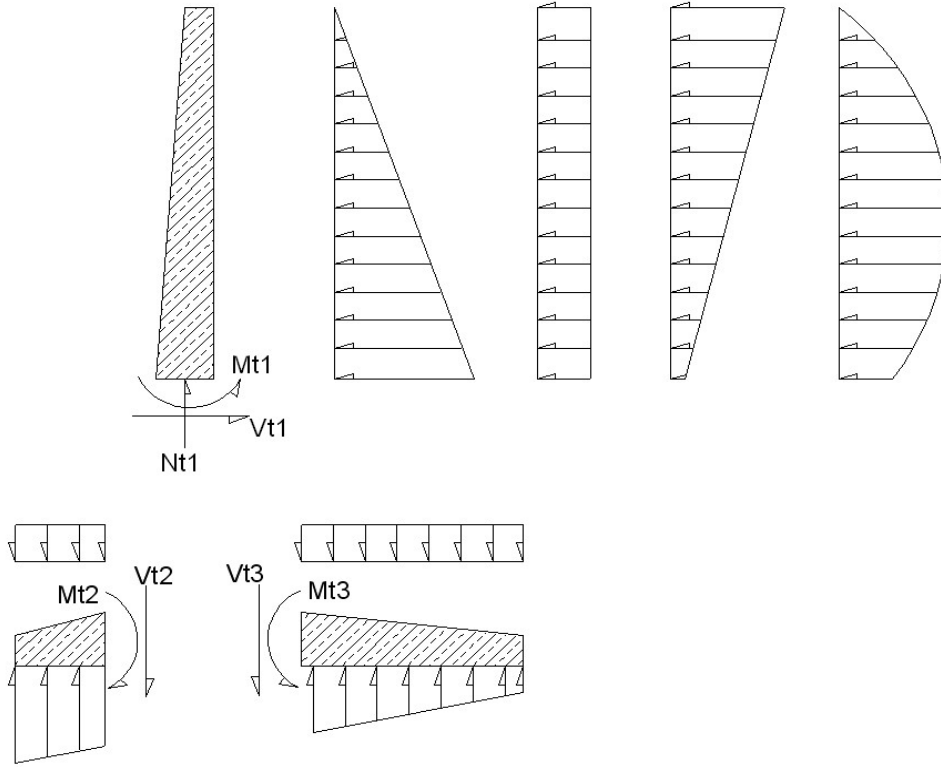


Konsol İstinat Duvarı İç Tesirler Tablosu

	Durum	Etki	Birim	Gövde Kesiti 1-1	Ön Ampatman Kesiti 2-2	Arka Ampatman Kesiti 3-3
Etkiler	Depremsiz	Vs	[tf]	12.67	13.71	11.53
		Ms	[tfm]	27.98	10.39	14.90
	Yalnız Depremlili (1 + kv)	Vd	[tf]	5.73	5.39	6.08
		Md	[tfm]	16.66	4.69	10.62
	Yalnız Depremlili (1 - kv)	Vd	[tf]	3.87	3.64	4.12
		Md	[tfm]	11.28	3.17	7.19
Tasarım Kombinasyonlar	Depremsiz	Vt	[tf]	20.28	21.12	20.76
	(1.4G + 1.6Q + 1.6H)	Mt	[tfm]	44.77	16.20	28.58
	Depremlili (1 + kv)	$Vt = Vs + (Vd / r)$	[tf]	16.49	17.30	15.59
	(G + Q + E)	$Mt = Ms + (Md / r)$	[tfm]	39.09	13.51	21.98
	Depremlili (1 - kv)	$Vt = Vs + (Vd / r)$	[tf]	15.26	16.14	14.28
	(G + Q + E)	$Mt = Ms + (Md / r)$	[tfm]	35.50	12.50	19.69

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU


İST35

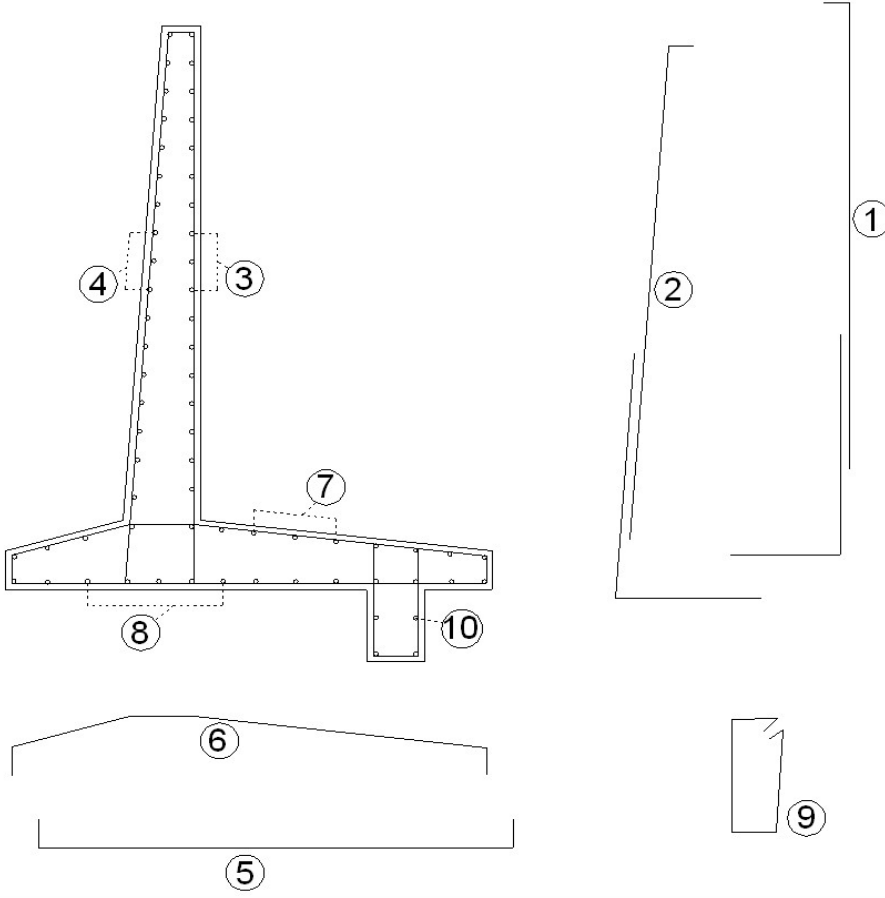

No		Donatı Yeri	Moment [tfm]	b [m]	d [m]	As [cm ²]	MevAs [cm ²]		Donatı
1	Konsol	Konsol Arka Boyuna	44.77	1.00	0.53	23.64	24.17	✓	Ø20/13
2		Konsol Ön Boyuna	-	1.00	0.53	8.02	8.10	✓	Ø14/19
3		Konsol Arka Dağıtma	-	-	-	5.35	6.70	✓	Ø16/30
4		Konsol Ön Dağıtma	-	-	-	8.02	8.04	✓	Ø16/25
5	Taban Plağı	Taban Plağı Alt	16.20	1.00	0.34	13.60	15.71	✓	Ø20/20
6		Taban Plağı Üst	28.58	1.00	0.34	25.00	25.45	✓	Ø18/10
7		Taban Plağı Üst Dağıtma	-	1.00	0.34	5.00	6.70	✓	Ø16/30
8		Taban Plağı Alt Dağıtma	-	1.00	0.34	3.35	6.70	✓	Ø16/30
9	Taban Dışı	Taban Dışı Etriyesi	-	-	-	-	-	-	-
10		Taban Dışı Dağıtma	-	-	-	-	-	-	-


BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST36

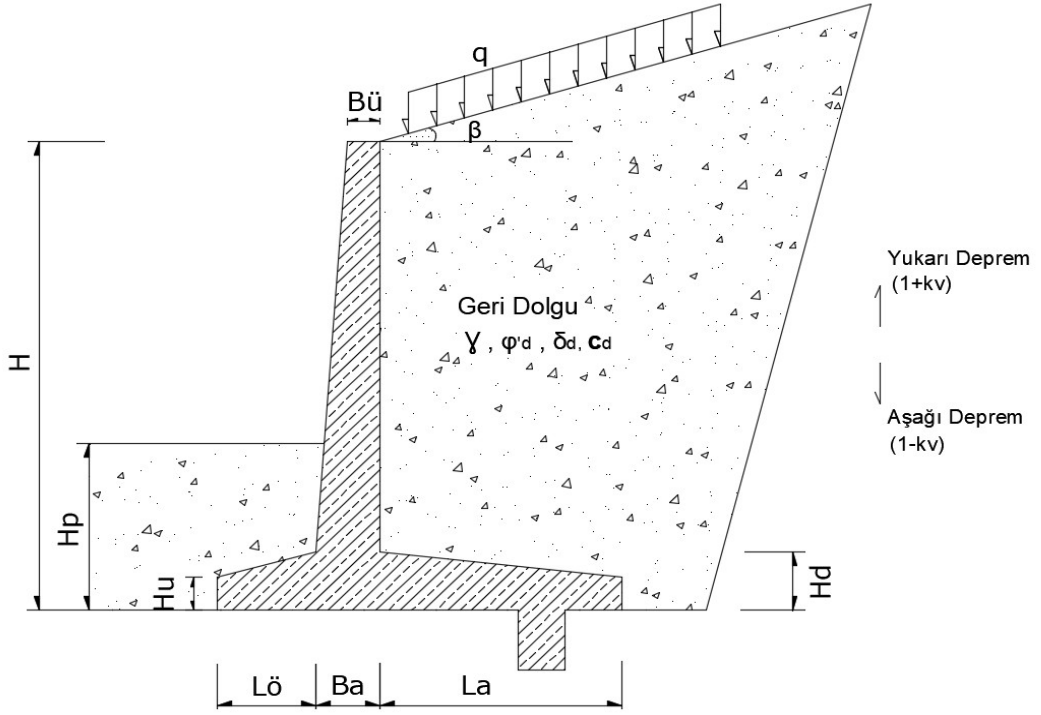


Mevcut Zemin (Z, qt, cu, tanδ, c)

Yapı Bilgileri				
	Sehim	Simge	Değer	Birim
Duvar Bilgileri	Toplam Yükseklik	H	7.00	[m]
	Üst Kol Genişliği	Bu	0.30	[m]
	Alt Kol Genişliği	Ba	0.60	[m]
	Ön Ampatman Uzunluğu	Lo	1.50	[m]
	Arka Ampatman Uzunluğu	La	2.50	[m]
	Ampatman Dip Kalınlığı	Hd	0.40	[m]
	Ampatman Uç Kalınlığı	Hu	0.40	[m]
Dolgu Bilgileri	Dolgu Birim Hacim Ağırlığı	γ	1.90	[t/m³]
	Dolgu Tasarım Kayma Direnci Açısı	φ	0.52	[rad]
	Dolgu Kohezyon Değeri	cd	0	[tf/m²]
	Dolgu Zemin Yatay Açısı	β	0	[rad]
	Dolgu ile Duvar Arası Sürtünme Açısı	δd	0.35	[rad]
Zemin Bilgileri	Zemin Grubu	Z	ZC	
	Zemin Tasarım Dayanımı	qt	25.00	[tf/m²]
	Drenajsiz Kayma Dayanımı	cu	10.00	[tf/m²]
	Zemin Kohezyon Değeri	c	10.00	[tf/m²]
	Zemin ile Duvar Arasındaki Sürtünme Katsayısı	tanδ	10.00	
	Aktif Dolgu Yüksekliği		6.50	[m]
	Pasif Dolgu Yüksekliği	Hp	1.00	[m]
	Çekme Çatlağı Derinliği	Zc	0	[m]
	Sursarj Yükü	q	1.20	[tf/m]
Deprem Bilgileri	Sds	Sds	0.53	
	Statik Deprem Azaltma Katsayısı	r	1.50	
Malzeme Bilgileri	Beton Sınıfı	C30	30.00	
	Beton Tasarım Basing Dayanımı	fcd	2039.43	[tf/m²]
	Beton Tasarım Çekme Dayanımı	fctd	130.32	[tf/m²]
	Beton Sınıfı	B420C	420.00	
	Donatı Tasarım Akma Dayanımı	fyd	37241.81	[tf/m²]

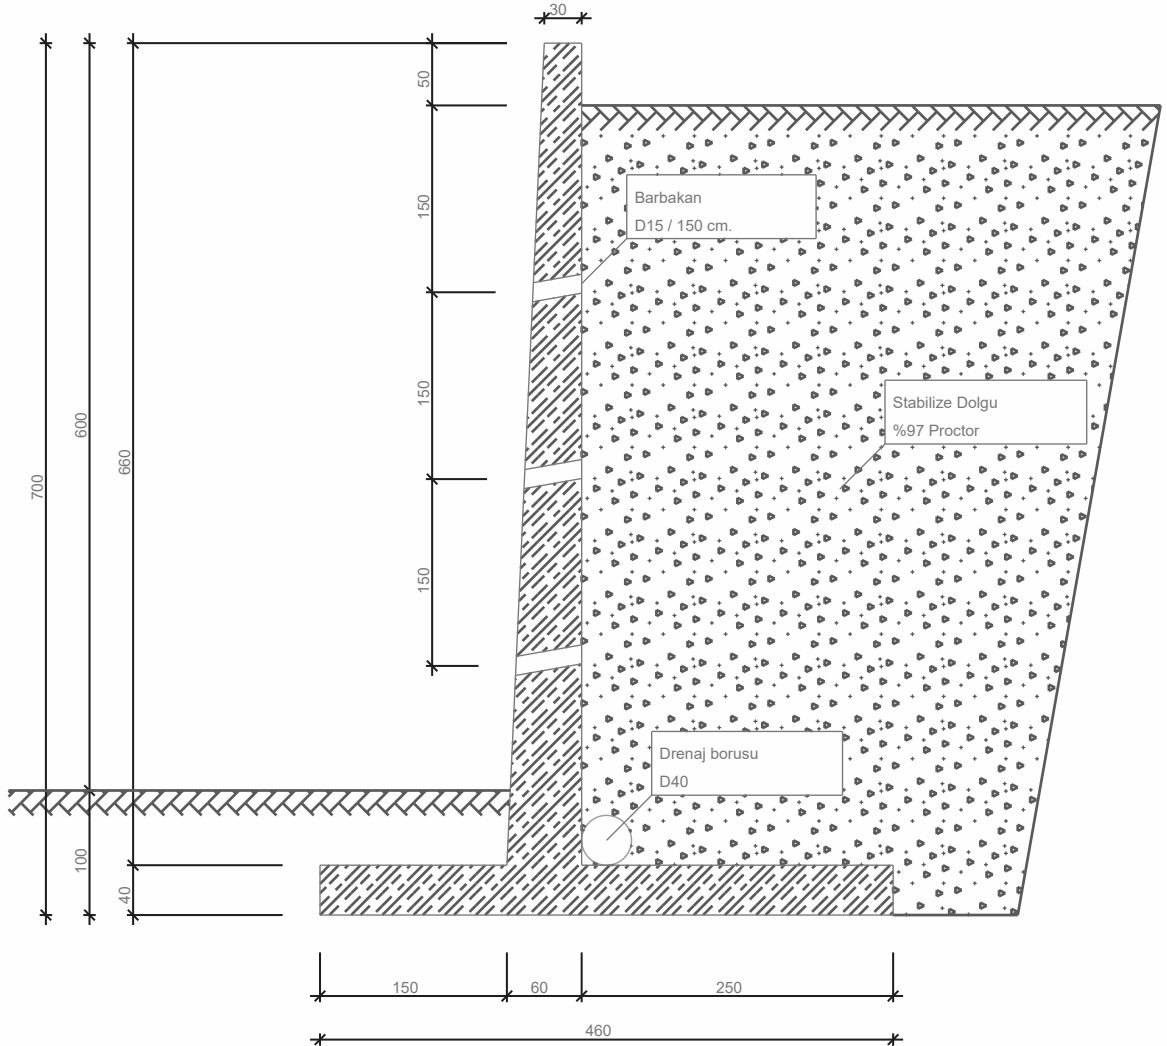BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU
İST36

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST36

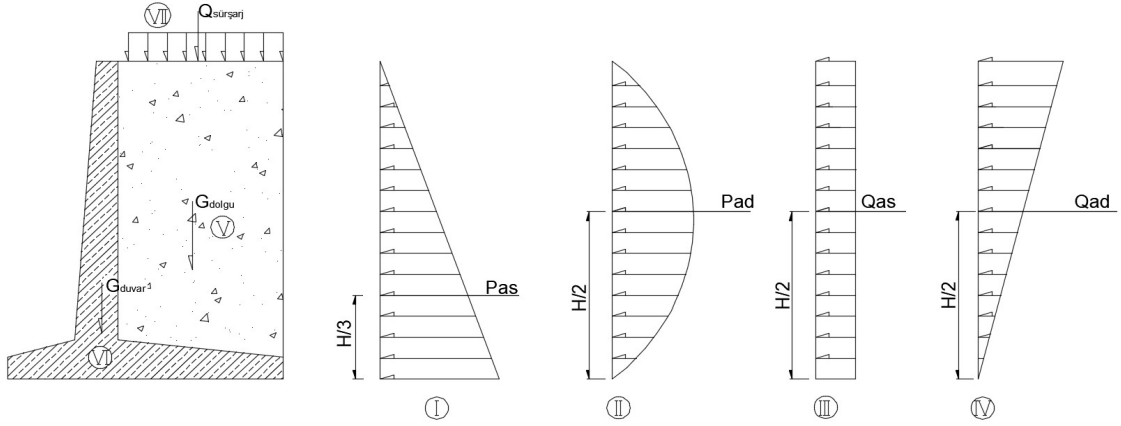

YATAY VE DÜŞEY YÜKLER


	No	Yükün Tanımı	Simge	Kuvvet [tf]	Moment Kolu [m]	Moment [tfm]
Yatay	I	Statik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti	Pas	11.92	2.17	25.83
	II	Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 + kv)	Pad (+)	4.84	3.25	15.73
		Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 - kv)	Pad (-)	3.28	3.25	10.65
	III	Sursarj Yükünden Oluşan Statik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti	Qas	2.32	3.25	7.53
	IV	Sursarj Yükünden Oluşan Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 + kv)	Qad (+)	0.94	3.25	3.06
		Sursarj Yükünden Oluşan Dinamik Aktif Yanal Zemin Basınç Kuvveti (1 - kv)	Qad (-)	0.64	3.25	2.07
Düşey	V	Dolgu Ağırlığından Oluşan Düşey Kuvvet	Gdolgu	28.97	3.35	97.07
	VI	Duvar Ağırlığından Oluşan Düşey Kuvvet	Gduvar	12.03	2.03	24.44
	VII	Sursarj Yükünden Oluşan Düşey Kuvvet	Qsursarj	3.00	3.35	10.05

YANAL ZEMİN BASINCI KATSAYILARI

	Sehim	Simge	Değer
Aktif	Statik Aktif Basınç Katsayısı	Kas	0.30
	Dinamik Aktif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kad (+)	0.12
	Dinamik Aktif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kad (-)	0.08
	Toplam Aktif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kat (+)	0.42
	Toplam Aktif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kat (-)	0.38
Pasif	Statik Pasif Basınç Katsayısı	Kps	2.41
	Dinamik Pasif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kpd (+)	0.55
	Dinamik Pasif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kpd (-)	0.13
	Toplam Pasif Basınç Katsayısı (1 + kv)	Kpt (+)	2.96
	Toplam Pasif Basınç Katsayısı (1 - kv)	Kpt (-)	2.54
Deprem	Eşdeğer Yatay Deprem Katsayısı	kh	0.14
	Eşdeğer Düşey Deprem Katsayısı	kv	0.07
	Eşdeğer Deprem Katsayısına Bağlı İvme Açısı (1 + kv)	θ (+)	7.45
	Eşdeğer Deprem Katsayısına Bağlı İvme Açısı (1 - kv)	θ (-)	8.56

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST36

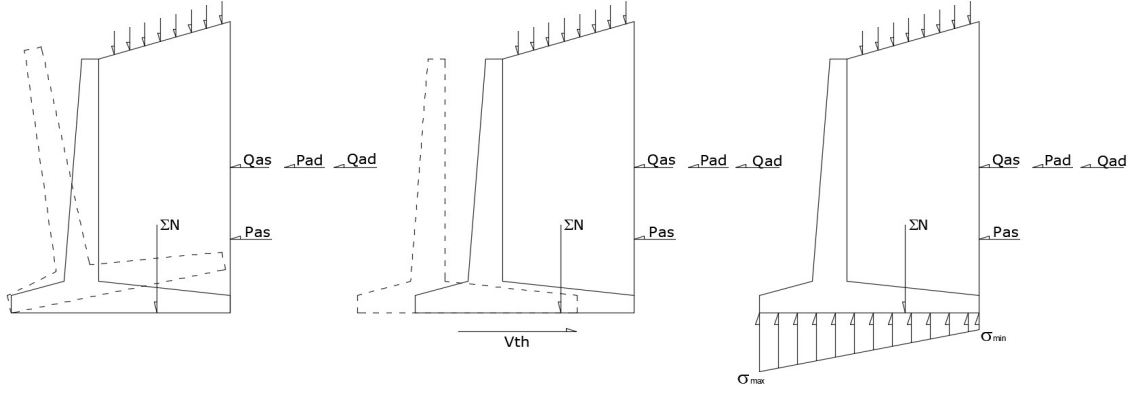

Zemin Gerilmesi Kontrolü

	Düşey Yük [tf]	Toplam Moment [tfm]	σ_{max} [tf/m ²]	σ_{min} [tf/m ²]	$\sigma_{max} < q_t$	σ_{min}	Kontrol
Depresiz (1.4 G + 1.6 Q + 1.6 H)	62.20	10.25	16.43	10.61	$25.00 \geq 16.43$	10.61	✓
Depremli (1 + kv) (G + Q + E)	44.00	21.80	15.75	3.38	$25.00 \geq 15.75$	3.38	✓
Depremli (1 - kv) (G + Q + E)	44.00	15.72	14.02	5.11	$25.00 \geq 14.02$	5.11	✓

Devrilme Güvenliği Kontrolü

	Koruyucu Momentler [tfm]	Devirici Momentler [tfm]	$R_{dev} / E_{dev} \geq \gamma R_{dev}$	Kontrol
Depresiz	121.51	33.36	$3.64 \geq 1.50$	✓
Depremli (1 + kv)	121.51	52.15	$2.33 \geq 1.30$	✓
Depremli (1 - kv)	121.51	46.08	$2.64 \geq 1.30$	✓

*Devrilme momenti kontrollerinde pasif toprak basıncı dikkate alınmamıştır.

Kayma Güvenliği Kontrolü

	Koruyucu Direnç [Rth] [tf]	Pasif İtki [Rpt] [tf]	Koruyucu Kuvvetler [tf]	Kaydırıcı Kuvvetler [tf]	$R_{th} + 0.3R_{pt} \geq V_{th}$	Kontrol
Depresiz	30.67	1.64	31.16	14.24	$31.16 \geq 14.24$	✓
Depremli (1 + kv)	41.82	2.01	42.42	20.02	$42.42 \geq 20.02$	✓
Depremli (1 - kv)	41.82	1.72	42.33	18.15	$42.33 \geq 18.15$	✓

*Kayma kontrollerinde pasif toprak basıncı güvenlik faktörü ile dikkate alınmıştır.

Toplan Göçme Kontrolü


	Toplam Koruyucu Kuvvetler [tf]	Toplam Kaydırıcı Kuvvetler [tf]	$\Sigma F_{kor} / \Sigma F_{kay} \geq \gamma R_k$	Kontrol
Depresiz	179.93	37.17	$4.84 \geq 1.10$	✓
Depremli (1 + kv)	182.99	45.71	$4.00 \geq 1.10$	✓
Depremli (1 - kv)	176.88	41.80	$4.23 \geq 1.10$	✓

Kesme Güvenliği Kontrolü

	Tesir Yeri	Vcr [tf]	Vc [tf]	Vd [tf]	$V_c > V_d$	Kontrol
Depresiz	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	20.28	$36.26 > 20.28$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	21.12	$22.70 > 21.12$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	20.76	$22.70 > 20.76$	✓
Depremli (1 + kv)	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	16.49	$36.26 > 16.49$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	17.30	$22.70 > 17.30$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	15.59	$22.70 > 15.59$	✓
Depremli (1 - kv)	Gövde Kesiti 1-1	45.32	36.26	15.26	$36.26 > 15.26$	✓
	Ön Ampatman Kesiti 2-2	28.38	22.70	16.14	$22.70 > 16.14$	✓
	Arka Ampatman Kesiti 3-3	28.38	22.70	14.28	$22.70 > 14.28$	✓

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST36

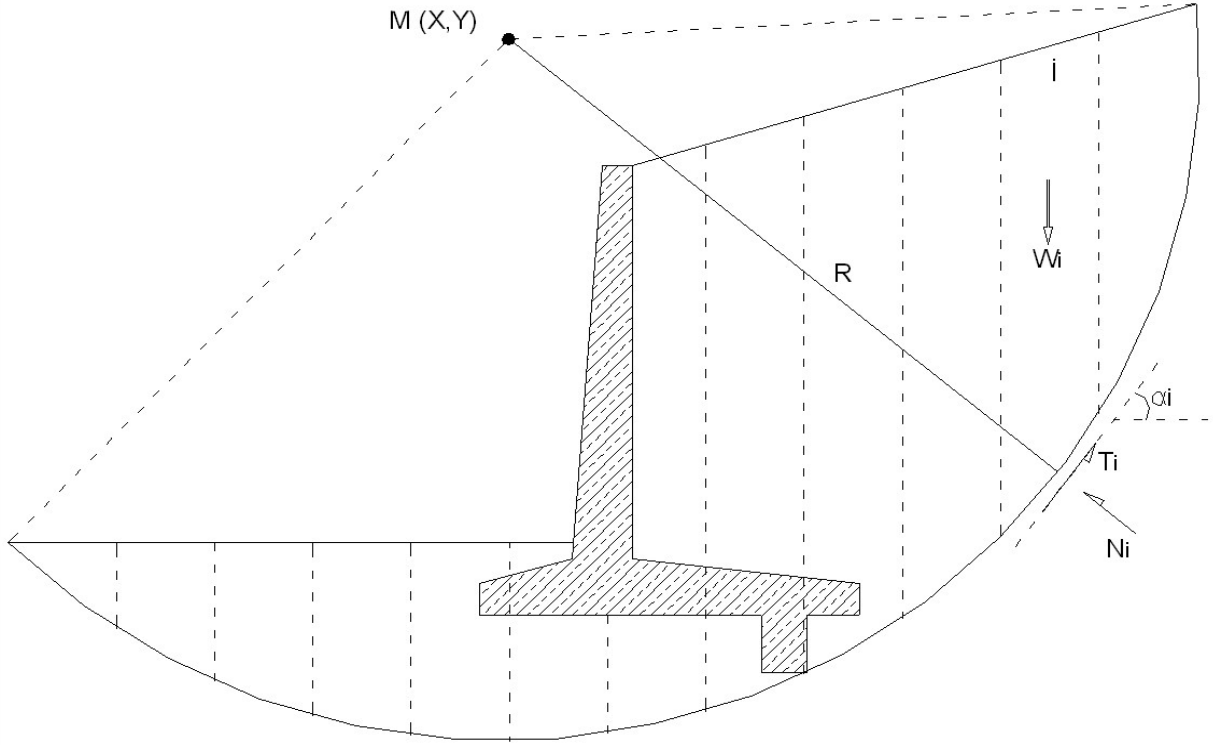

Toplan Göçme Hesap Sonuçları - Depremsiz

Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_α	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	15.73	-0.34
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	14.63	-0.69
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	13.74	-0.69
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	13.03	-0.50
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	12.39	-0.15
6	1.01	15.72	0.08	1.04	18.48	1.21
7	1.01	14.80	0.20	1.08	17.03	2.94
8	1.01	14.27	0.33	1.12	15.98	4.57
9	1.01	13.23	0.46	1.13	14.80	5.84
10	1.01	12.09	0.60	1.12	13.67	6.81
11	1.01	10.52	0.75	1.09	12.35	7.21
12	1.01	8.29	0.94	1.01	10.61	6.69
13	1.01	4.60	1.19	0.86	7.47	4.27

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU
İST36**Toptan Göçme Hesap Sonuçları - Depremlı (1 + kv)**


Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_{α}	Düşey Uzaklık (Hc) [m]	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	0.17	15.77	-0.31
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	0.44	14.71	-0.58
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	0.63	13.83	-0.51
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	0.75	13.13	-0.24
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	0.80	12.50	0.17
6	1.01	15.72	0.08	1.04	0.29	18.94	2.86
7	1.01	14.80	0.20	1.08	3.48	17.44	3.97
8	1.01	14.27	0.33	1.12	3.34	16.37	5.63
9	1.01	13.23	0.46	1.13	3.13	15.16	6.88
10	1.01	12.09	0.60	1.12	2.84	14.00	7.78
11	1.01	10.52	0.75	1.09	2.43	12.65	8.07
12	1.01	8.29	0.94	1.01	1.86	10.86	7.36
13	1.01	4.60	1.19	0.86	0.94	7.63	4.62

Toptan Göçme Hesap Sonuçları - Depremlı (1 - kv)

Parça No	En (b) [m]	Parça Ağırlığı (Ws) [tf]	Parça Açısı (α) [rad]	m_{α}	Düşey Uzaklık (Hc) [m]	Koruyucu Kuvvet [tf]	Devirici Kuvvet [tf]
1	1.01	0.65	-0.56	0.57	0.17	15.70	-0.27
2	1.01	1.69	-0.42	0.70	0.44	14.56	-0.50
3	1.01	2.42	-0.29	0.81	0.63	13.65	-0.43
4	1.01	3.01	-0.17	0.90	0.75	12.93	-0.19
5	1.01	3.44	-0.04	0.98	0.80	12.29	0.18
6	1.01	15.72	0.08	1.04	0.29	18.02	2.74
7	1.01	14.80	0.20	1.08	3.48	16.61	3.66
8	1.01	14.27	0.33	1.12	3.34	15.59	5.15
9	1.01	13.23	0.46	1.13	3.13	14.45	6.26
10	1.01	12.09	0.60	1.12	2.84	13.34	7.07
11	1.01	10.52	0.75	1.09	2.43	12.06	7.31
12	1.01	8.29	0.94	1.01	1.86	10.37	6.66
13	1.01	4.60	1.19	0.86	0.94	7.31	4.17

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST36

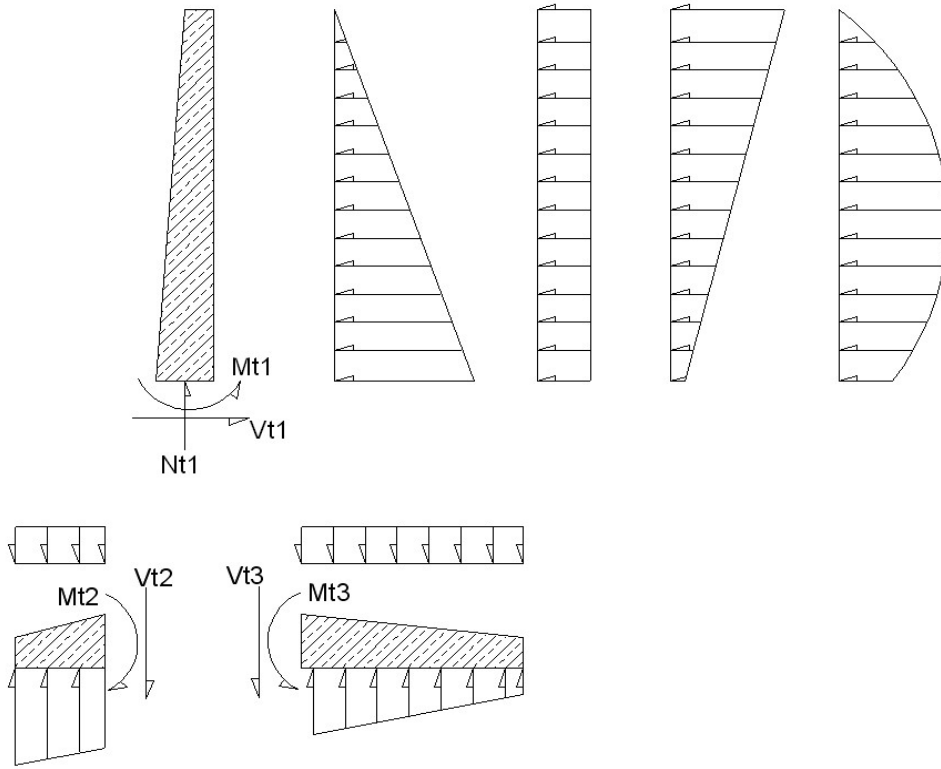


Konsol İstinat Duvarı İç Tesirler Tablosu

	Durum	Etki	Birim	Gövde Kesiti 1-1	Ön Ampatman Kesiti 2-2	Arka Ampatman Kesiti 3-3
Etkiler	Depremsiz	Vs	[tf]	12.67	13.71	11.53
		Ms	[tfm]	27.98	10.39	14.90
	Yalnız Depremlili (1 + kv)	Vd	[tf]	5.73	5.39	6.08
		Md	[tfm]	16.66	4.69	10.62
	Yalnız Depremlili (1 - kv)	Vd	[tf]	3.87	3.64	4.12
		Md	[tfm]	11.28	3.17	7.19
Tasarım Kombinasyonlar	Depremsiz (1.4G + 1.6Q + 1.6H)	Vt	[tf]	20.28	21.12	20.76
		Mt	[tfm]	44.77	16.20	28.58
	Depremlili (1 + kv)	$Vt = Vs + (Vd / r)$	[tf]	16.49	17.30	15.59
	(G + Q + E)	$Mt = Ms + (Md / r)$	[tfm]	39.09	13.51	21.98
	Depremlili (1 - kv)	$Vt = Vs + (Vd / r)$	[tf]	15.26	16.14	14.28
	(G + Q + E)	$Mt = Ms + (Md / r)$	[tfm]	35.50	12.50	19.69

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI RAPORU

İST36

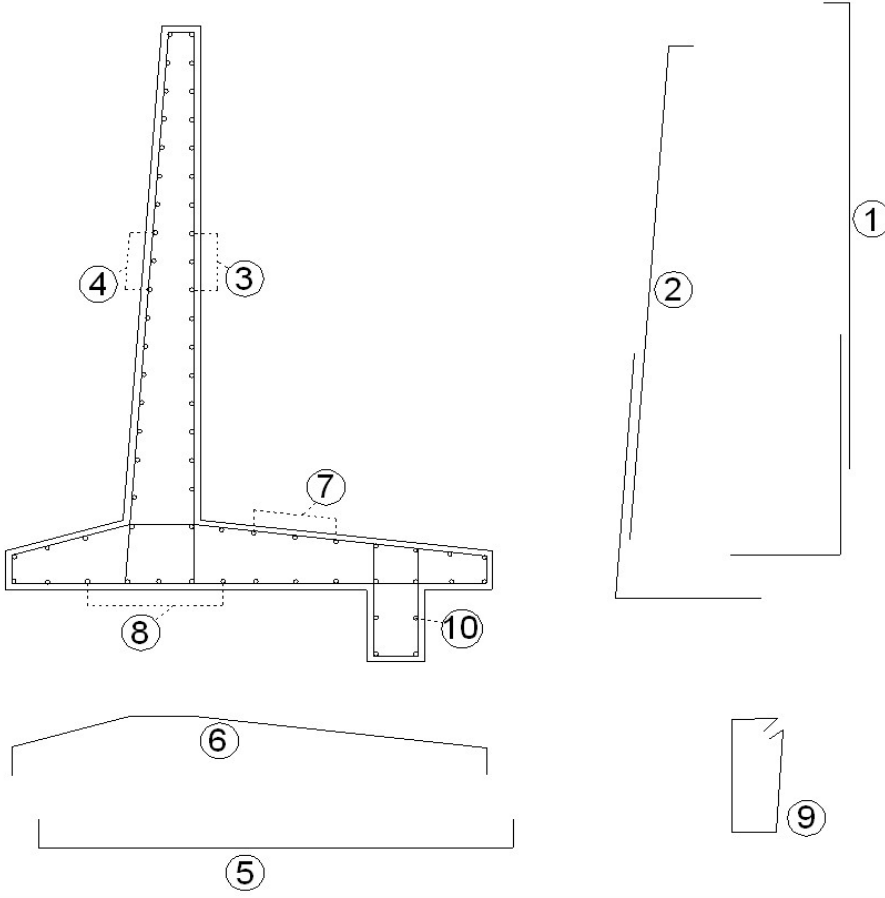

No		Donatı Yeri	Moment [tfm]	b [m]	d [m]	As [cm ²]	MevAs [cm ²]		Donatı
1	Konsol	Konsol Arka Boyuna	44.77	1.00	0.53	23.64	24.17	✓	Ø20/13
2		Konsol Ön Boyuna	-	1.00	0.53	8.02	8.10	✓	Ø14/19
3		Konsol Arka Dağıtma	-	-	-	5.35	6.70	✓	Ø16/30
4		Konsol Ön Dağıtma	-	-	-	8.02	8.04	✓	Ø16/25
5	Taban Plağı	Taban Plağı Alt	16.20	1.00	0.34	13.60	15.71	✓	Ø20/20
6		Taban Plağı Üst	28.58	1.00	0.34	25.00	25.45	✓	Ø18/10
7		Taban Plağı Üst Dağıtma	-	1.00	0.34	5.00	6.70	✓	Ø16/30
8		Taban Plağı Alt Dağıtma	-	1.00	0.34	3.35	6.70	✓	Ø16/30
9	Taban Dişi	Taban Dişi Etriyesi	-	-	-	-	-	-	-
10		Taban Dişi Dağıtma	-	-	-	-	-	-	-